

Conteúdo

| | |
|-------------------------------------------------------|---|
| Precauções de Segurança | 1 |
| Descrição geral e operações da unidade interior | 3 |
| Operações e descrição geral do controlo remoto | 4 |
| Manutenção e Limpeza | 6 |
| Resolução de problemas | 7 |

Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções e guarde este manual para referência futura.

Precauções de Segurança

A fim de evitar ferimentos pessoais, ou danos materiais, leia esta secção atentamente antes de utilizar este produto e respeite as seguintes precauções de segurança.

O funcionamento incorrecto causado pelo não seguimento das instruções pode causar ferimentos ou danos, sendo a gravidade destes classificada da forma seguidamente indicada.



ATENÇÃO

Este sinal alerta para perigo de morte ou ferimentos graves.



Este sinal identifica uma acção que é PROIBIDA.



CUIDADO

Este sinal alerta para o perigo de ferimentos ou danos materiais.



Este sinal identifica uma acção que é OBRIGATÓRIA.

• Explicação dos símbolos exibidos na unidade interior ou na unidade exterior.

| | | |
|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ATENÇÃO | Este símbolo indica que este aparelho utiliza um refrigerante inflamável. Se ocorrer uma fuga de refrigerante e este ficar exposto a uma fonte de ignição externa, existe o risco de incêndio. |
| | CUIDADO | Este símbolo indica que o manual de funcionamento deve ser lido com atenção. |
| | CUIDADO | Este símbolo indica que a manutenção deste equipamento deve ser realizada por um técnico de manutenção e de acordo com o manual de instalação. |
| | CUIDADO | Este símbolo indica que estão disponíveis informações como, por exemplo, o manual de funcionamento ou o manual de instalação. |



ATENÇÃO



- Este produto não possui qualquer peça que possa ser reparada pelo utilizador. Consulte sempre os técnicos de assistência autorizados para a reparação, instalação e deslocação deste produto. A instalação ou o manuseamento inadequados podem provocar fugas, choque eléctrico ou incêndio.
- No caso de uma avaria como cheiro a queimado, desligue imediatamente o aparelho de ar condicionado, e desligue todas as fontes de alimentação desligando o disjuntor ou a ficha eléctrica. Em seguida, obtenha ajuda dos técnicos de assistência autorizados.
- Tenha cuidado para não danificar o cabo de alimentação. Se for danificado, a sua substituição só se deve ser feita por técnicos de assistência autorizados.
- Se ocorrer uma fuga de refrigerante, certifique-se de que mantém afastados produtos inflamáveis ou fogo, e consulte os técnicos de assistência autorizados.
- Se ocorrer alguma tempestade e/ou uma trovoadas com risco de queda de raios, desligue o aparelho de ar condicionado usando o controlo remoto e não toque no produto nem na fonte de alimentação para evitar riscos eléctricos.
- O aparelho deve ser armazenado num quarto sem fontes de operação contínua de ignição (por exemplo: chama aberta, um aparelho de gás em funcionamento ou um aquecedor eléctrico em funcionamento).
- O aparelho deve ser armazenado numa área bem ventilada.
- Tenha presente que os refrigerantes não podem conter qualquer odor.
- O aparelho deve ser armazenado de forma a evitar que ocorram danos mecânicos.



- A eliminação do produto deverá ser feita de maneira adequada e respeitando as regulamentações nacionais e internacionais.
- Durante o transporte ou reposicionamento da unidade interior, os tubos devem ser cobertos com o suporte de parede com engates para proteção. Não mova o aparelho segurando pelos tubos da unidade interior. (A tensão aplicada nas juntas dos tubos pode provocar fugas de gás inflamável durante a operação.)
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, excepto se acompanhadas por um supervisor ou se tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.



- Não ligue nem desligue este produto introduzindo ou puxando a ficha eléctrica, ou ligando ou desligando o disjuntor.
- Não utilize gases inflamáveis próximo deste produto.
- Não se exponha directamente ao fluxo de ar de arrefecimento durante muitas horas.
- Não introduza os dedos ou qualquer outro objecto na porta de saída, no painel aberto, ou na grelha de admissão.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Não instale a unidade numa área que contenha óleo mineral tal como uma fábrica ou área com salpicos de óleo ou de libertação de vapor de óleo, tal como uma cozinha.
- Não utilize meios de acelerar o processo de descongelamento ou para limpar o aparelho, além dos recomendados pelo fabricante.
- Não furar ou queimar.


Precauções de Segurança (continuação)

! CUIDADO

- Ocasionalmente, forneça ventilação durante a utilização.
- Utilize o aparelho sempre com os filtros de ar instalados.
- Certifique-se de que qualquer equipamento electrónico está a, pelo menos, 1 m (40 pol.) de distância da unidade interior ou da unidade exterior.
- Desligue todas as fontes de alimentação quando pretender não utilizar este produto durante um longo período de tempo.
- Após um longo período de utilização, verifique a montagem da unidade interior para evitar que este produto caia.
- A direcção do fluxo de ar e a temperatura ambiente devem ser cuidadosamente consideradas se este aparelho for usado em ambientes com recém-nascidos, crianças, idosos ou pessoas doentes.
- Não dirija o fluxo de ar para lareiras ou aparelhos de aquecimento.
- Não bloqueie nem cubra a grelha de admissão e a porta de saída.
- Não aplique nenhuma pressão nas aletas do radiador.
- Não suba, coloque objectos sobre ou pendure objectos neste produto.
- Não coloque outros produtos eléctricos ou itens domésticos abaixo deste produto. O gotejamento de condensação deste produto pode molhá-los e causar danos ou o mal funcionamento dos mesmos.
- Não exponha este produto directamente à água.
- Não utilize este produto para a preservação de alimentos, plantas, animais, equipamentos de precisão, trabalhos de arte ou outros objectos. Isso pode causar a deterioração da qualidade desses itens.
- Não exponha animais ou plantas directamente ao fluxo de ar.
- Não beba a água drenada do aparelho de ar condicionado.
- Não puxe o cabo da fonte de alimentação para desligar a ficha.
- Quando efectuar a manutenção da unidade, não toque nas aletas de alumínio do permutador de calor incorporado neste produto para evitar ferimentos pessoais.
- Não suba em degraus instáveis ao operar ou limpar este produto. O mesmo poderá cair e causar ferimentos.

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa.


Acessórios da unidade interior

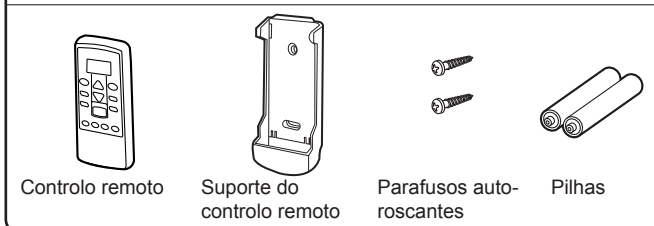


! ATENÇÃO

- Tome precauções para impedir que recém-nascidos e crianças pequenas engulam acidentalmente as pilhas.

Instalação do suporte do controlo remoto

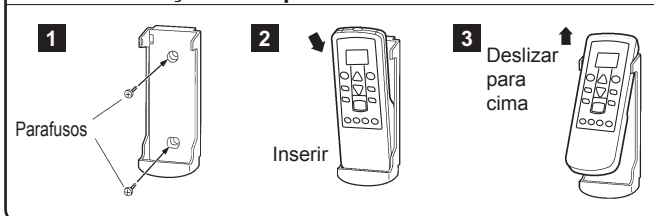


Instalação das pilhas (AAA/R03/LR03 × 2)

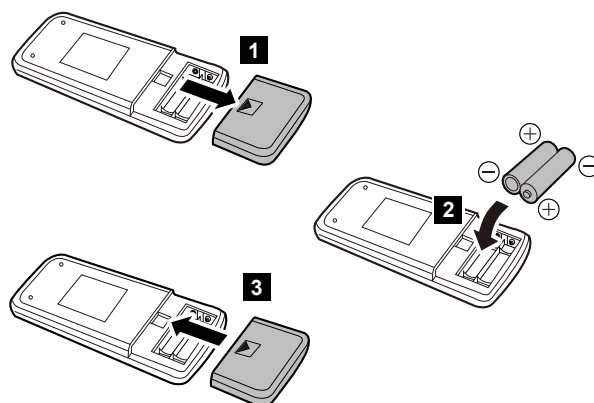

NOTAS:

- Use apenas as pilhas do tipo especificado.
- Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- As pilhas duram cerca de 1 ano em utilização normal.
- If the remote control range noticeably shortens, replace the batteries, and press [RESET].

Descrição geral e operações da unidade interior

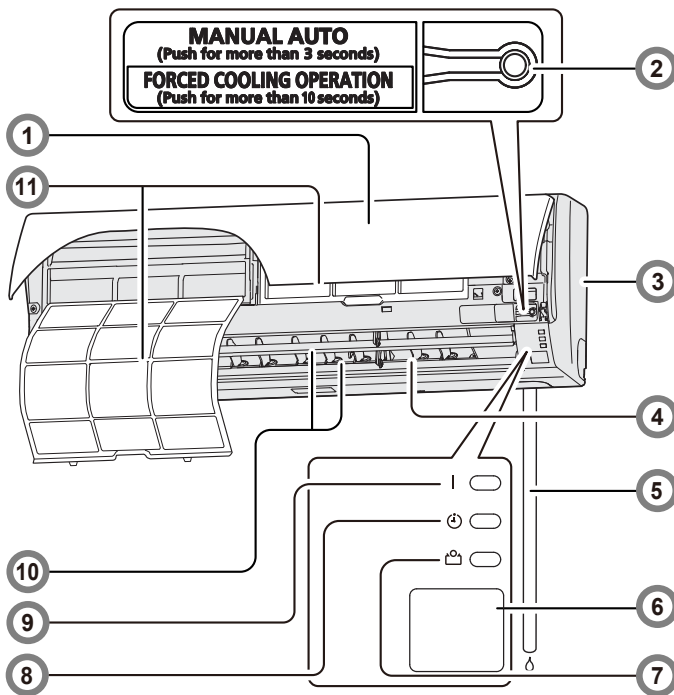

1 Grelha de admissão

Antes de iniciar o funcionamento, verifique se a grelha de admissão foi completamente fechada. Se não estiver completamente fechada, o produto poderá não funcionar ou desempenhar as suas funções correctamente.

2 Botão [MANUAL AUTO]

Utilize quando não souber do controlo remoto ou quando este estiver avariado.

| Estado | Acção | Modo ou operação |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Em funcionamento | Prima por mais de 3 segundos. | Parar |
| A parar | Prima durante mais de 3 segundos e menos de 10 segundos. | Auto |
| | Prima por mais de 10 segundos. (Apenas para manutenção.)* | Arrefecimento forçado |
| Após a limpeza | Prima por menos de 3 segundos. | Reposição do indicador do filtro |

*: Para parar o arrefecimento forçado, prima este botão ou [START/STOP] no controlo remoto.

3 Painel frontal

4 Aleta do fluxo de ar horizontal

! CUIDADO

! Antes de ajustar a direcção horizontal do fluxo de ar, verifique se a aleta do fluxo de ar vertical está completamente parada.

Ajuste os dois botões manualmente.

5 Mangueira de drenagem

6 Receptor de sinal do controlo remoto

! CUIDADO

! Para que a transmissão de sinal entre o controlo remoto e a unidade interior seja adequada, mantenha o receptor de sinal afastado dos seguintes itens:

- luz solar directa ou outra luz intensa;
- televisão de ecrã plano.

Em compartimentos com lâmpadas fluorescentes instantâneas, como as do tipo inverter, o sinal pode não ser transmitido adequadamente. Neste caso, informe-se na loja onde comprou o produto.

7 [E] Indicador de economia (verde)

Acende-se durante o funcionamento do modo Economia.

8 [T] Indicador do temporizador (cor-de-laranja)


Acende-se durante o funcionamento do modo Temporizador, e pisca lentamente quando é detectado um erro na definição do temporizador. Para o erro da definição do temporizador, consultar a "Função de reinício automático" na página 5.

9 [I] Indicador de funcionamento (verde)

Acende-se durante o funcionamento normal e pisca lentamente na operação de descongelamento automático.

10 Aleta do fluxo de ar vertical

Sempre que premir [SET] no controlo remoto, o ângulo da aleta do fluxo de ar vertical é alterado da seguinte forma:

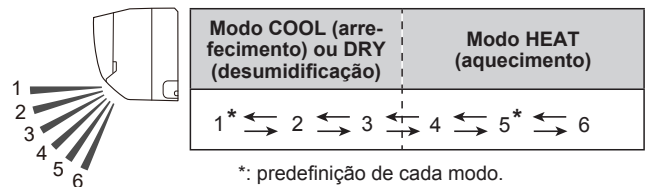

- Não ajuste manualmente.
 - Quando é iniciado o modo AUTO ou HEAT (aquecimento), a aleta pode ficar na posição 1 por algum tempo para ser ajustada.
 - Se definir o ângulo para a posição 4-6 por mais de 30 minutos no modo COOL (arrefecimento) ou DRY (desumidificação), a aleta volta automaticamente à posição 3.
- No modo COOL (arrefecimento) ou DRY (desumidificação), se o ângulo for definido para a posição 4-6 durante muitas horas, pode formar-se condensação e as gotas podem molhar o local.


11 Filtro de ar

» Ver página 6

Operações e descrição geral do controlo remoto

⚠ CUIDADO

- Para evitar avarias ou danos no controlo remoto:
 - Coloque o controlo remoto num local onde não esteja exposto à luz solar directa ou a demasiado calor.
 - Retire as pilhas se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - As pilhas descarregadas devem ser imediatamente removidas, e eliminadas em conformidade com a legislação e os regulamentos aplicáveis na sua região.
- Se o fluido derramado das pilhas contactar a pele, os olhos ou a boca, lave imediatamente com água limpa em abundância e consulte o médico.
- Obstáculos como uma cortina ou uma parede entre o controlo remoto e a unidade interior podem afectar a transmissão adequada do sinal.
- Não sujeite o controlo remoto a choques fortes.
- Não derrame água sobre o controlo remoto.
- Não tente recarregar as pilhas descarregadas.
- Não utilize pilhas secas que tenham sido recarregadas.

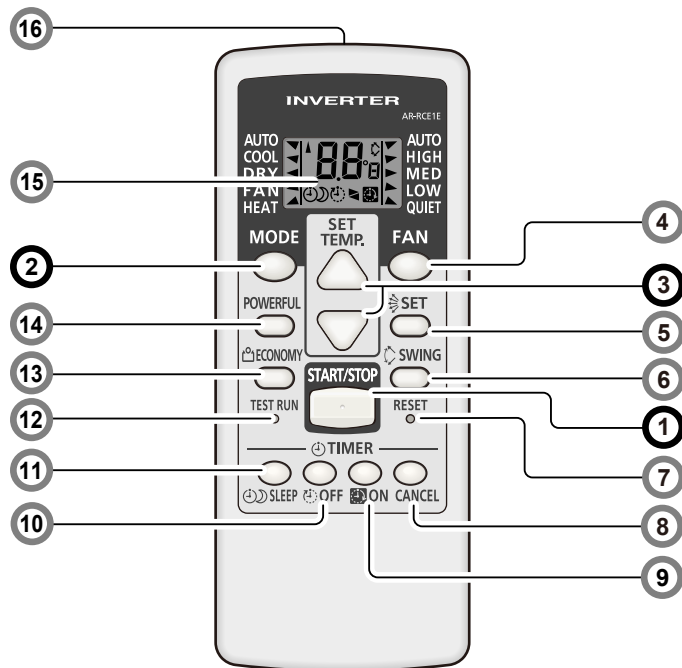

Pode iniciar rapidamente o funcionamento através dos seguintes 3 passos:

1 Botão [START/STOP]

2 Botão [MODE] * |

Altera o modo de funcionamento pela ordem que se segue.



Notas sobre o modo HEAT (aquecimento):

- Quando se iniciar o funcionamento, a unidade interior funciona com uma velocidade de ventilação muito baixa durante cerca de 3-5 minutos para preparação, passando depois para a velocidade de ventilação seleccionada.
- A operação de descongelamento automático substitui a operação de aquecimento quando é necessário.

Nota sobre o modo COOL (arrefecimento):

A ventoinha da unidade interior pode parar esporadicamente para efectuar o controlo da ventoinha da unidade interior para poupança de energia, que permite poupar energia fazendo parar a rotação da ventoinha da unidade interior quando a unidade exterior não está em funcionamento. Na definição inicial, esta função está activada.

Para desactivar a função, consulte o técnico de instalação ou pessoal de assistência autorizado.

Mesmo que a definição seja alterada, se a velocidade da ventoinha estiver definida como "AUTÔ" no modo COOL (arrefecimento) ou DRY (desumidificação), esta função continuará a suprimir a difusão da humidade interior circulada.

3 Botões [SET TEMP.] (temperatura) * |


Defina a temperatura que pretende.

| Intervalo de definição de temperatura | |
|------------------------------------------------|----------|
| AUTO | 18-30 °C |
| COOL (arrefecimento)/ DRY (desumidificação) | 18-30 °C |
| HEAT (aquecimento) | 16-30 °C |

*: o controlo da temperatura não está disponível no modo FAN (ventilação).

4 Botão [FAN] * |

Controla a velocidade de ventilação.



- Quando está seleccionado AUTO, a velocidade de ventilação é ajustada automaticamente de acordo com o modo de funcionamento.


5 Botão [SET] * |

Ajusta a direcção do fluxo de ar vertical.

6 Botão [SWING] * |

Inicia ou pára a oscilação automática da aleta do fluxo de ar vertical.

- Sempre que premir o botão, a aleta do fluxo de ar vertical faz a oscilação da forma que se segue.

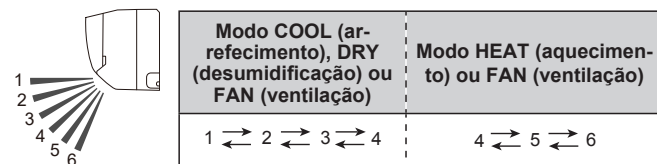

NOTAS:

- O funcionamento Oscilação poderá parar temporariamente quando a ventoinha da unidade interior roda a muito baixa velocidade ou está parada.
- No modo FAN (ventilação), o intervalo de funcionamento da oscilação de 1 ↔ 4 ou 4 ↔ 6 é decidido de acordo com a direcção do fluxo de ar previamente definida antes de iniciar o funcionamento Oscilação.

7 Botão [RESET] * |

Quando premir [RESET], prima-o suavemente utilizando a ponta de uma esferográfica ou outro objecto pequeno na direcção correcta, conforme indicado na figura.



8 Botão [TIMER CANCEL] * |

Cancela o temporizador programado.

9 Botão [ON TIMER] * |

Sempre que prime o botão, a hora é alterada da forma que se segue.



- Defina a hora enquanto o indicador [ON] está a piscar no visor do controlo remoto.

10 Botão [OFF TIMER] * |

Sempre que prime o botão, a hora é alterada da forma que se segue.



- Defina a hora enquanto o indicador [OFF] está a piscar no visor do controlo remoto.



*: a definição tem de ser efectuada no prazo de cerca de 3 segundos enquanto o indicador está constantemente aceso.

! : o botão só pode ser usado quando o aparelho de ar condicionado está ligado.

Operações e descrição geral do controlo remoto (continuação)

Temporização programada (utilização combinada de temporizador On e Off)

Pode definir um temporizador On-Off (ligar-desligar) ou Off-On (desligar-ligar) integrado da forma que se segue.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Defina primeiro a opção de temporizador On. Depois, defina a opção de temporizador Off no ar condicionado para iniciar o funcionamento controlado pela opção On do temporizador efectuada anteriormente. |
|  | Defina primeiro a opção de temporizador Off. Depois, defina a opção de temporizador On no ar condicionado para parar o funcionamento controlado pela opção Off do temporizador efectuada anteriormente. |

O último temporizador a ser definido começa a contagem decrescente depois de estar concluída a contagem decrescente do temporizador anterior.

NOTAS:

Se alterar o valor da definição do temporizador depois de definida a temporização programada, a contagem decrescente do temporizador é reiniciada nesse momento.


11 Botão [SLEEP TIMER] *

Sempre que prime o botão, a hora é alterada da forma que se segue.



- Defina a hora enquanto o indicador [SLEEP TIMER] está a piscar no visor do controlo remoto.
- Para repetir o temporizador, prima o botão quando o indicador não está apresentado.

Para o ajudar a adormecer descansado e evitar um aquecimento ou arrefecimento excessivo durante o sono, o temporizador Descanso controla a definição da temperatura automaticamente de acordo com a hora programada da forma que se segue. O aparelho de ar condicionado desliga-se completamente depois de decorrida a hora programada.

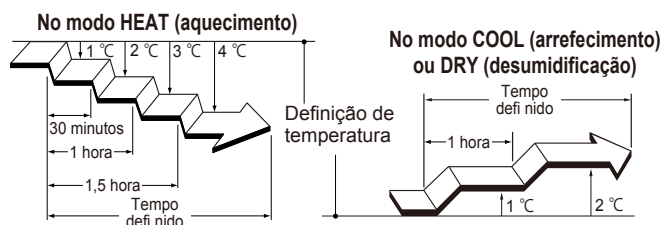

Nota sobre as definições Temporizador:

Qualquer interrupção da alimentação, como um apagão ou o corte por um disjuntor, faz com que a definição do relógio interno fique incorrecta. Neste caso, [SLEEP TIMER] da unidade interior pisca, e terá de voltar a ajustar a definição.

12 Botão [TEST RUN] *

Só é usado para o teste inicial após a instalação da unidade. Não prima este botão durante a utilização normal para não causar um funcionamento incorrecto.

- Durante o teste de funcionamento, [I] e [SLEEP TIMER] piscam em simultâneo.
- Para sair do funcionamento de teste que tenha sido iniciado involuntariamente, deve desligar o aparelho de ar condicionado premindo [START/STOP].

13 Botão [ECONOMY] *

Inicia ou pára o funcionamento Economia que poupa mais electricidade do que as restantes operações através de um ajuste moderado da temperatura ambiente.

Quando prime o botão, [ECONOMY] da unidade interior acende-se.

- No modo COOL (arrefecimento), a temperatura ambiente será ajustada para alguns graus acima da temperatura definida.
- No modo HEAT (aquecimento), a temperatura ambiente será ajustada para alguns graus abaixo da temperatura definida.
- Particularmente no modo COOL (arrefecimento), consegue uma desumidificação melhorada sem reduzir significativamente a temperatura ambiente.

NOTAS:

- No modo COOL (arrefecimento) ou HEAT (aquecimento), a potência máxima desta operação é de aproximadamente 70% do funcionamento normal do aparelho de ar condicionado.
- Esta operação não pode ser utilizada durante a monitorização da temperatura pelo modo AUTO.

14 Botão [POWERFUL] *

Inicia o funcionamento Vigoroso que arrefece ou aquece rapidamente a divisão.

Quando prime o botão para iniciar o funcionamento Vigoroso, a unidade interior emite 2 sinais sonoros curtos.

O funcionamento Vigoroso é desactivado automaticamente nas seguintes situações:

- A temperatura ambiente ajustada atingiu a temperatura definida na definição da temperatura nos modos COOL (arrefecimento), DRY (desumidificação) ou HEAT (aquecimento).
- Decorreram 20 minutos depois de ter sido definido o modo de funcionamento Vigoroso.

Mesmo nas situações acima indicadas, o modo de funcionamento Potente apenas será desactivado automaticamente depois de ter funcionado durante um determinado período de tempo.

NOTAS:

- A direcção do fluxo de ar e a velocidade de ventilação são controladas automaticamente.
- Este funcionamento não pode ser efectuado em simultâneo com o funcionamento Economia.

Para voltar ao funcionamento normal, prima novamente o botão. Depois, a unidade interior emite 1 sinais sonoros curtos.

15 Visor do controlo remoto

Nesta secção, são mostrados todos os indicadores possíveis para fins de descrição. No funcionamento real, o visor está ligado à operação dos botões e só mostra os indicadores necessários para cada definição.

16 Transmissor de sinal

Aponte adequadamente para o receptor de sinal da unidade interior.

- O indicador de transmissão de sinal [SIGNAL] no visor do controlo remoto mostra que o sinal do controlo remoto está a ser transmitido.
- O alcance é de aproximadamente 7 m.
- Se o sinal for transmitido correctamente irá ouvir um sinal sonoro. Se não ouvir o sinal sonoro, prima novamente o botão no controlo remoto.

Operação de descongelamento automático

Quando a temperatura exterior está muito baixa e a humidade está elevada, pode formar-se gelo na unidade exterior durante a operação de aquecimento, o que pode reduzir o desempenho de funcionamento do produto.

Como protecção antigelo, este aparelho de ar condicionado está equipado com uma função de descongelamento automático controlada por microcomputador.

Caso se forme gelo, o aparelho de ar condicionado pára temporariamente, e o circuito de descongelamento funciona por instantes (15 minutos no máximo). [I] da unidade interior pisca durante esta operação. Caso se forme gelo na unidade exterior após a operação de aquecimento, a unidade exterior irá parar automaticamente depois de funcionar alguns minutos. Depois, é iniciada a operação de descongelamento automático.

Função de reinício automático

No caso de falha de energia como no caso de um apagão, o aparelho de ar condicionado pára uma vez. Quando a energia é restabelecida, o aparelho reinicia automaticamente e executa a operação anterior.

Se ocorrer uma falha energética após a definição do temporizador, a contagem decrescente do temporizador é reiniciada.

Depois de restabelecida a alimentação eléctrica, [SLEEP TIMER] da unidade interior pisca para o notificar de que houve uma falha no temporizador. Neste caso, reinicie o temporizador para a hora que pretende.

Avarias causadas por outros dispositivos eléctricos

A utilização de outros aparelhos eléctricos, como uma máquina de barbear eléctrica, ou a utilização de um transmissor de rádio sem fios nas proximidades, pode causar a avaria do aparelho de ar condicionado. Se detectar uma avaria, desligue o disjuntor uma vez. Volte a ligá-lo e retome o funcionamento utilizando o controlo remoto.

Manutenção e Limpeza

CUIDADO

- Antes de limpar este produto, desligue-o e desligue completamente a fonte de alimentação.
- Antes de iniciar o funcionamento, verifique se a grelha de admissão foi completamente fechada. Se a grelha de admissão ficar mal fechada, pode influenciar o funcionamento adequado ou o desempenho do aparelho de ar condicionado.
- Não toque nas aletas de alumínio do permutador de calor incorporado na unidade interior para evitar ferimentos durante a manutenção da unidade.
- Não exponha a unidade interior a insecticidas líquidos ou sprays para cabelo.
- Não se coloque em superfícies escorregadias, irregulares ou instáveis durante a manutenção da unidade.

Manutenção diária

Quando limpar o corpo da unidade interior, tenha em consideração o que se segue.

- Não use água a mais de 40 °C.
- Não use produtos de lavagem nem solventes inflamáveis como benzina ou diluente.
- Limpe a unidade cuidadosamente com um pano suave.

Limpeza dos filtros de ar

Para evitar reduzir a eficiência de funcionamento do produto, deve limpar periodicamente os filtros de ar.

A utilização do filtro de ar obstruído com pó reduz o desempenho do produto, podendo causar a redução do fluxo de ar ou o aumento do ruído de funcionamento.

Limpe os filtros de ar uma vez a cada 2 semanas para uma utilização normal.


- 1 Abra a grelha de admissão na direcção da seta.



- 2 Puxe o manípulo do filtro na direcção da seta e liberte as 2 garras.

Depois, puxe cuidadosamente o filtro para fora fazendo-o deslizar para baixo.

Alavanca Filtro de ar (Direito e Esquerdo)




Ganchos (dois locais)

- 3 Remova o pó usando um aspirador ou lave o filtro. Para lavar o filtro, use um detergente doméstico neutro e água morna. Depois de lavar o filtro minuciosamente, deixe-o secar completamente num local à sombra antes de voltar a instalá-lo.

- 4 Instale o filtro de ar alinhando os dois lados deste com o painel.


NOTAS:

Certifique-se de que as 2 garras estão firmemente encaixadas nos orifícios do painel.

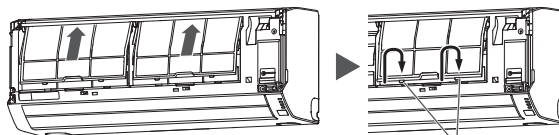

Ganchos (dois locais)

- 5 Pressione os 4 locais da grelha de admissão para a fechar completamente.

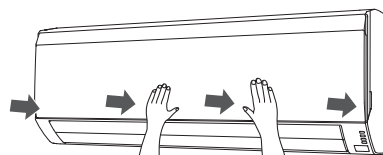

Depois de um longo período de não utilização da unidade

Se desligou a unidade interior durante 1 mês ou mais, execute o funcionamento FAN (ventilação) durante meio dia para secar as peças internas antes de retomar o funcionamento normal.

Inspecção adicional

Após um longo período de utilização, o pó acumulado dentro da unidade interior pode reduzir o desempenho do produto, mesmo que o utilizador tenha feito a manutenção da unidade segundo as instruções de manutenção diária ou os procedimentos de limpeza descritos neste manual.


Neste caso, recomenda-se a inspecção do produto.

Para obter mais informações, consulte técnicos de assistência autorizados.

Reposição do indicador do filtro (Definição especial)

•Esta função pode ser utilizada se definida correctamente durante a instalação. Consulte os técnicos de assistência autorizados para saber como utilizar esta função.

•Limpe o filtro de ar quando o indicador mostrar o seguinte:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Pisca 3 vezes, em intervalos de 21 segundos |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Após a limpeza, reponha o indicador do filtro premindo [MANUAL AUTO] na unidade interior durante 3 segundos ou menos.

Resolução de problemas

⚠ ATENÇÃO



Nos casos apresentados em seguida, interrompa imediatamente o funcionamento do aparelho de ar condicionado e desligue todas as fontes de alimentação desligando o disjuntor ou a ficha eléctrica. Em seguida, consulte o fornecedor ou os técnicos de assistência autorizados. Desde que esteja ligado à corrente eléctrica, o aparelho não está isolado da corrente mesmo que esteja desligado.

- A unidade emite um odor a queimado ou emite fumo
- A unidade esta a verter água

Os seguintes sintomas não indicam uma avaria do produto, são funções ou características normais deste produto.

| Sintoma | Causa | Ver página |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| O funcionamento está retardado após a reiniciação. | Para impedir que o fusível funda, o compressor não funcionará enquanto o circuito de protecção estiver a funcionar nos cerca de 3 minutos posteriores à operação Off→On repentina da fonte de alimentação. | – |
| Ouve-se ruído. | <ul style="list-style-type: none"> • Durante o funcionamento ou imediatamente após a paragem do aparelho de ar condicionado, pode ouvir-se ruído do refrigerante a fluir. Este é particularmente notado nos 2–3 minutos posteriores ao início do funcionamento. • Durante o funcionamento, pode ouvir-se um ruído agudo produzido pela expansão e contracção ao minuto do painel frontal devido à variação da temperatura. | – |
| | Durante a operação de aquecimento, pode ouvir-se um ruído tipo chiadeira produzido pela operação de descongelamento automático. | 5 |
| A unidade emite um odor. | Pode haver emissão dos aromas absorvidos pelo aparelho de ar condicionado a partir de têxteis, mobiliário ou fumo de cigarros na divisão. | – |
| A unidade emite humidade ou vapor. | No modo COOL (arrefecimento) ou DRY (desumidificação), poderá haver emissão de vapor de água gerado pela condensação do processo de arrefecimento rápido. | – |
| | Durante a operação de aquecimento, o ventilador incorporado na unidade exterior pode parar e pode ser visto vapor que é gerado pela operação de descongelamento automático. | 5 |
| O fluxo de ar é limitado ou inexistente. | <ul style="list-style-type: none"> • Imediatamente após o início da operação de aquecimento, a velocidade de ventilação fica temporariamente muito reduzida para aquecer as peças internas da unidade. • No modo HEAT (aquecimento), a unidade exterior pára e a unidade interior funciona com uma velocidade de ventilação muito reduzida se a temperatura ambiente ultrapassar a temperatura definida. | – |
| | No modo HEAT (aquecimento), a unidade interior pára temporariamente até um máximo de 15 minutos para efectuar a operação de Descongelamento Automático enquanto [I] pisca. | 5 |
| | No modo DRY (desumidificação), a unidade interior funciona com uma velocidade de ventilação muito reduzida para ajustar a humidade da divisão e pode parar esporadicamente. | – |
| | Quando a velocidade de ventilação está definida como QUIET (silencioso), o ventilador roda a uma velocidade muito reduzida e o fluxo de ar é reduzido. | – |
| | Quando a operação de monitorização é realizada no modo AUTO, o ventilador roda a uma velocidade de muito reduzida. | – |
| A unidade exterior emite água. | Durante a operação de aquecimento, a unidade exterior pode emitir água gerada pela operação de descongelamento automático. | – |

Quando o sinal do filtro estiver definido, o indicador LED pode piscar. Nesta situação, consulte a secção “Reposição do indicador do filtro (Definição especial)”.

Antes de obter ou solicitar assistência, tente identificar e resolver o problema através das seguintes verificações.

| Sintoma | Diagnóstico | Ver página |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Não funciona. | <input type="checkbox"/> O disjuntor foi disparado? <input type="checkbox"/> Houve uma interrupção de corrente eléctrica? <input type="checkbox"/> Queimou algum fusível ou o disjuntor foi disparado? | – |
| | <input type="checkbox"/> A grelha de admissão está completamente fechada? | 6 |
| | <input type="checkbox"/> O temporizador está a funcionar? | 4, 5 |
| | | |
| Desempenho de arrefecimento ou aquecimento insuficientes. | <input type="checkbox"/> O filtro de ar está sujo? | 6 |
| | <input type="checkbox"/> A grelha de admissão ou a porta de saída da unidade interior está bloqueada? | – |
| | <input type="checkbox"/> A temperatura ambiente está correctamente ajustada? | 4 |
| | <input type="checkbox"/> Há alguma porta ou janela abertas? <input type="checkbox"/> Durante a operação de arrefecimento a divisão está exposta a luz solar directa ou intensa? <input type="checkbox"/> Durante a operação de arrefecimento há outros aparelhos de aquecimento ou computadores a funcionar, ou há muitas pessoas na divisão? | – |
| | <input type="checkbox"/> A velocidade de ventilação está definida para QUIET (silencioso)? | 4 |
| O funcionamento da unidade difere da definição do controlo remoto. | <input type="checkbox"/> As pilhas usadas no controlo remoto estão descarregadas? <input type="checkbox"/> As pilhas usadas no controlo remoto estão colocadas correctamente? | 2 |

Interrompa imediatamente o funcionamento e desligue o disjuntor eléctrico nos casos que se seguem. Em seguida, obtenha ajuda dos técnicos de assistência autorizados.

- O problema persiste mesmo realizando estas verificações ou diagnósticos.
- [I] e [⊙] piscam enquanto [☺] pisca rapidamente.