

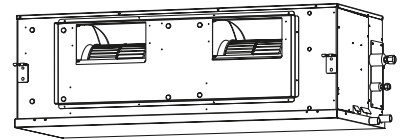


مكيف الهواء الأنبوبي

OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE FUNCIONAMENTO РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANIM KILAVUZU

使用説明書

دليل التشغيل

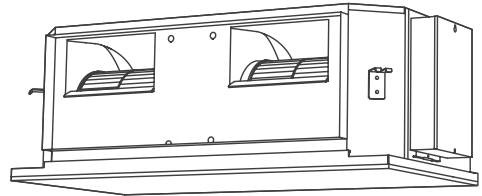

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ
BU KILAVUZU İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

請保存本說明書以供日後參考

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلا

[التعليمات الأصلية]



رقم الجزء 9374379965-02

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe

中國語

العربية

9.....المؤقت الأسبوعي.....	2.....احتياطات السلامة.....
11.....موقت إعادة ضبط درجة الحرارة.....	3.....الميزات والوظائف.....
12.....تشغيل الوضع الاقتصادي.....	4.....تسمية المكونات.....
12.....التنظيف والصيانة.....	5.....التشغيل التحضيري.....
13.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	6.....التشغيل.....
15.....إرشادات التشغيل.....	8.....وظائف المؤقت.....
17.....التشخيص الأوتوماتيكي.....	8.....تشغيل / إيقاف مؤقت.....

احتياطات السلامة

- لتجنب مخاطر الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات ، اقرأ هذا الجزء بعناية قبل استخدام هذا المنتج ، وتأكد من مراعاة احتياطات السلامة التالية.
- الاستخدام غير الصحيح بسبب عدم اتباع التعليمات قد يؤدي إلى الإصابة أو الضرر المصنف على النحو التالي:

يشير هذا الرمز إلى أن القيام بأي إجراء بشكل غير صحيح ، قد يؤدي إلى إصابة المستخدم أو الوفاة	تحذير	⚠
يشير هذا الرمز إلى أن القيام بأي إجراء بشكل غير صحيح ، قد يؤدي إلى إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات.	تنبيه	⚠

تحذير

- لا يحتوي هذا المنتج على أي أجزاء يكون المستخدم مسؤولاً عن صيانتها. اسأل دائماً تقني خدمة معتمد عن إصلاح هذا المنتج وتركيبه ونقله.
- قد يؤدي التثبيت أو المناولة غير الصحيحة إلى حدوث تسرب أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- في حالة وجود عطل (رائحة احتراق) ، قم بإيقاف مكيف الهواء فوراً ، أو قم بإيقاف تشغيل قاطع التيار لفصل الطاقة ، أو فصل القابس. ثم اتصل بتقني خدمة معتمد.
- احرص على عدم إتلاف سلك الطاقة. في حالة تلف السلك ، يجب استبداله من طرف تقني خدمة معتمد.
- في حالة تسرب غاز التبريد ، احتفظ به بعيداً عن جميع مصادر اللهب أو المنتجات القابلة للاشتعال واتصل بتقني الخدمة المعتمد.
- في حالة حدوث عاصفة رعدية أو ظهور برق ، قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء باستخدام جهاز التحكم عن بعد ، وتجنب لمس المنتج أو مصدر الطاقة لمنع المخاطر الكهربائية.
- لا يسمح استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو بدون خبرة ومعرفة محددين ، إلا تحت إشراف أو تعليمات لاستخدام الجهاز من طرف شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المنتج أو تشغيله عن طريق توصيل القابس أو فصله ، أو عن طريق إيقاف تشغيل قاطع التيار الكهربائي أو تشغيله.
- لا تستخدم الغازات القابلة للاشتعال بالقرب من هذا المنتج.
- لا تعرض نفسك مباشرة لتدفق الهواء البارد لفترة طويلة.
- لا تدخل أصابعك أو أشياء أخرى في المخرج أو الفتحة أو شبكة تدفق الهواء.
- لا تقم بتشغيل مكيف الهواء ويداك مبتلتان.

تنبيه

- قم بتوفير التهوية من حين لآخر أثناء الاستخدام.
- استخدم هذا المنتج دائماً مع تركيب مرشحات الهواء.
- تأكد من عدم وجود معدات إلكترونية في نطاق 1 متر (40 بوصة) من الوحدات الداخلية أو الخارجية.
- فصل جميع مصادر الطاقة عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام لفترة طويلة من الوقت.
- بعد فترة طويلة من الاستخدام ، تأكد من فحص دعامة الوحدة الداخلية لمنع المنتج من السقوط.
- يجب اختيار اتجاه تدفق الهواء ودرجة الحرارة المحيطة بعناية عند استخدام مكيف الهواء في غرفة بها أطفال ، كبار السن أو المرضى.
- لا توجه تدفق الهواء نحو النيران المفتوحة أو السخانات.
- لا تسد شبكة المدخل أو فتحة المخرج أو تغطيها.
- لا تضغط بقوة على زعانف المبرد.
- لا تتساقط على مكيف الهواء أو تضع أشياء عليه أو تعلق عليه أشياء.
- لا تضع أي أجهزة كهربائية أو منزلية أخرى تحت هذا المنتج.
- قد يؤدي تسرب التنقيط المتكثف إلى جعلها رطبة وقد يتسبب في تلف أجهزتك أو تعطلها.
- لا تعرض هذا المنتج للماء المباشر.
- لا تستخدم الجهاز لحفظ الطعام ، النباتات ، الحيوانات ، الأدوات الدقيقة ، الأعمال الفنية أو غيرها من الأشياء. قد يؤدي ذلك إلى تدهور جودة هذه العناصر.
- لا تعرض الحيوانات والنباتات لتوجيه تدفق الهواء.
- لا تشرب مياه الصرف من المكيف.
- لا تسحب سلك الطاقة.
- لا تلمس زعانف الألمنيوم للمبادل الحراري المدمج في هذا المنتج لتجنب الإصابة عند صيانة الوحدة.

■ وظيفة توفير الطاقة والراحة

■ جهاز التحكم عن بعد

العاكس

في البداية ، يستهلك الجهاز الكثير من الطاقة للوصول بسرعة إلى درجة الحرارة المطلوبة في الغرفة. ثم يتحول الجهاز تلقائيًا إلى إعداد استهلاك طاقة منخفض من أجل تشغيل اقتصادي ومريح.

جهاز تحكم عن بعد سلبي

يسهل جهاز التحكم عن بعد السلبي التحكم في تشغيل الوحدة الداخلية.

جهاز التحكم اللاسلكي (اختياري)

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي الاختياري. عند استخدام جهاز تحكم عن بعد لاسلكي ، فإن ما يلي يختلف عن استخدام جهاز تحكم عن بعد سلبي.

[وظيفة إضافية لجهاز التحكم عن بعد اللاسلكي]

• مؤقت النوم SLEEP

• مؤقت

• عملية التسخين عند 10 درجات مئوية

ويمكنك استخدام جهاز تحكم عن بعد لاسلكي وجهاز تحكم عن بعد سلبي في نفس الوقت. (لكن الوظائف محدودة).

[تقتصر الوظائف على أجهزة التحكم عن بعد السلبي]

• مؤقت أسبوعي

• مؤقت استعادة درجة الحرارة

تشغيل الوضع الاقتصادي

عند تشغيل الوضع الاقتصادي ، تكون درجة حرارة الغرفة أعلى قليلاً من درجة الحرارة المحددة في وضع التبريد ، وأقل من درجة الحرارة المحددة في وضع التسخين. لذلك ، فإن الوضع الاقتصادي قادر على توفير طاقة أكثر من وضع عادي آخر.

تغيير تلقائي

يتم تبديل وضع التشغيل (التبريد ، إزالة الرطوبة ، التسخين) تلقائيًا من أجل الحفاظ على درجة الحرارة المحددة ، ويتم الحفاظ على هذا ثابتًا في جميع الأوقات.


■ وظيفة إجرائية

الموقت الأسبوعي

استخدم وظيفة الموقت لضبط ساعات العمل لكل يوم من أيام الأسبوع. استخدم إعداد DAY OFF لأوقات الراحة في يوم محدد من الأسبوع القادم. نظرًا لإمكانية تحديد كل الأيام معًا ، يمكنك استخدام الموقت الأسبوعي لتكرار الإعدادات لجميع الأيام.

مؤقت استرداد درجة الحرارة

استخدم وظيفة الموقت هذه لتغيير درجة الحرارة المحددة أثناء ساعات العمل وتحديدها لكل يوم من أيام الأسبوع. يمكنك استخدام هذه الوظيفة مع إعدادات الموقت الأخرى.

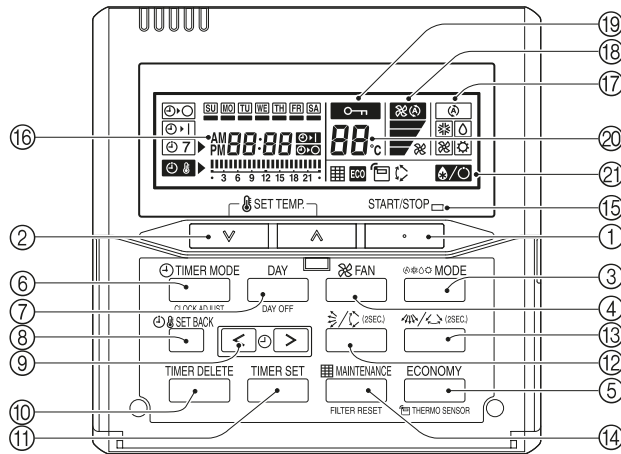

- | | | | |
|----|---|----|--------------------------------|
| 13 | زر اتجاه تدفق الهواء و المسح الأفقي ^{2*} | 1 | START/STOP زر |
| 14 | زر الصيانة (إعادة ضبط الفلتر) ^{2#} | 2 | SET TEMP زر |
| 15 | مؤشر التشغيل | 3 | زر ضبط درجة الحرارة (مروحة) |
| 16 | عداد الوقت ومؤشر الساعة | 4 | MODE زر |
| 17 | مؤشر وضع التشغيل | 5 | FAN (المروحة) زر |
| 18 | مؤشر سرعة المروحة | 6 | ECONOMY زر الاقتصاد |
| 19 | مؤشر رئيسي | 7 | TIMER MODE زر (ضبط الساعة) |
| 20 | مؤشر درجة الحرارة | 8 | DAY/DAY OFF زر |
| 21 | مؤشر الوظيفة | 9 | SET BACK زر |
| | مؤشر الذوبان | 10 | SET TIME زر (ضبط الساعة) (< >) |
| | مؤشر استشعار الحرارة | 11 | زر حذف المؤقت TIMER DELETE |
| | مؤشر الاقتصاد ECO | 12 | زر ضبط المؤقت TIMER SET |
| | مؤشر المسح العمودي ^{3*} | | |
| | مؤشر مرشح الهواء (الفيلتر) ^{1#} | | |


* 1 ~ 3 لا يمكن استخدام هذه الوظائف.

(يرجى أيضاً الرجوع إلى دليل تشغيل الوظيفة عند استخدامها ، إلخ)



1 يمكن استخدامها إذا تم ضبطها بشكل صحيح أثناء التثبيت. يرجى استشارة تقني معتمد عند استخدام هذه الوظيفة.

اضبط اليوم والوقت الحاليين

اضغط على زر DAY لتحديد اليوم الحالي.
الرمز ☐ يحيط باليوم المحدد.




2




1

اضغط على زر (TIMER MODE)
(ضبط الساعة) لمدة ثانيتين على الأقل.
سيومض مؤشر الوقت في جهاز التحكم
عن بعد.

اضغط على زر SET TIME (<>) لضبط الوقت الحالي.
اضغط بشكل متكرر لضبط الوقت الحالي بزيادات قدرها دقيقة واحدة. اضغط باستمرار لضبط
الوقت الحالي بزيادات قدرها 10 دقائق.

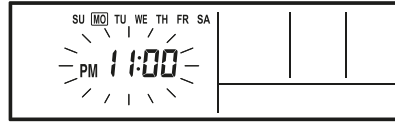

مثال الاثنين 23h00




3

اضغط على الزر SET BACK للتبديل بين صيف الوقت
12 أو 24 ساعة.



4



5


اضغط مرة أخرى للإنتهاء.

تشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط على زر START / STOP (تشغيل / إيقاف التشغيل)

مؤشر التشغيل (خلال التشغيل)
مكيف الهواء MARCHE : قيد التشغيل
مكيف الهواء ARRET : متوقف

START/STOP





ضبط وضع التشغيل

● ضبط وضع التشغيل

اضغط على زر "MODE" لضبط وضع التشغيل.

إذا تم تحديد DRY (SEC) ، فسيتم ضبط سرعة المروحة على الوضع التلقائي AUTO.

MODE

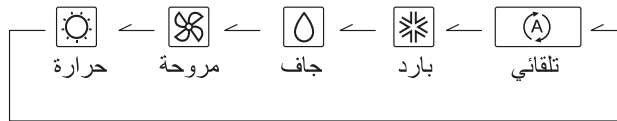


● ضبط درجة حرارة الغرفة

اضغط على "SET TEMP. ∇" أو "SET TEMP. ∇" لضبط درجة حرارة الغرفة.

نطاق تعديل درجة الحرارة

تلقائي 18 à 30 °C
جاف / بارد 18 à 30 °C
حرارة 16 à 30 °C

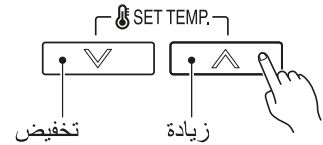


● تعديل سرعة المروحة

اضغط على زر "FAN" لتحديد سرعة المروحة




FAN



الوضع الاقتصادي

● الإعداد الاقتصادي

اضغط على زر "ECONOMY" من أجل بدء أو إيقاف وضع الاقتصاد.
للمزيد من المعلومات حول هذه الوظيفة ، يرجى الرجوع إلى الصفحة 12.





ECONOMY

THERMO SEN



اختيار مستشعر درجة حرارة الغرفة

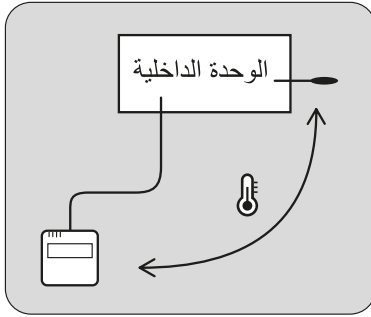

اضغط باستمرار على الزر "ECONOMY" لأكثر من ثانيتين لمعرفة إذ تم الكشف عن درجة حرارة الغرفة في الوحدة الداخلية (جهاز الاستشعار عن بعد) أو جهاز التحكم عن بعد.

عندما تظهر شاشة المستشعر الحراري ، يتم الكشف عن درجة حرارة الغرفة بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظات


- هذه الوظيفة مغلقة في المصنع. إذا تم قفل هذه الوظيفة ، فلا يمكن تغيير موقع اكتشاف درجة الحرارة المحيطة يومض الرمز **SE** عند الضغط على زر ECONOMY لمدة ثانيتين على الأقل.

وظيفة سلامة الطفل



اضغط في نفس الوقت على [DAY (DAY OFF)] و (TIMER SET) لمدة ثانيتين على الأقل لتفعيل وظيفة سلامة الأطفال وحظر جميع الأزرار الموجودة على جهاز التحكم. لإلغاء تفعيل وظيفة سلامة الأطفال ، اضغط على هذه الأزرار مرة أخرى لمدة ثانيتين على الأقل.

عند تفعيل وظيفة سلامة الأطفال ، يظهر الرمز **SE** إذا ضغطت على زر خلال تفعيل وظيفة سلامة الأطفال يتم عرض "SE CL" ويومض. **SE**



OFF timer مؤقت الإيقاف (انظر صفحة 8.)

استخدم وظيفة المؤقت هذه لإيقاف مكيف الهواء. يتوقف مكيف الهواء عند إنتهاء الوقت المحدد. يمكن ضبط المؤقت مسبقاً لمدة تصل إلى 24 ساعة.

ON timer مؤقت التشغيل (انظر الصفحة 8.)

استخدم وظيفة المؤقت هذه لبدء تشغيل مكيف الهواء. يبدأ تشغيل مكيف الهواء عند انقضاء الوقت المحدد. يمكن ضبط المؤقت مسبقاً لمدة تصل إلى 24 ساعة.

WEEKLY timer مؤقت أسبوعي (انظر الصفحة 9.)

استخدم وظيفة المؤقت هذه لتحديد أوقات التشغيل لكل يوم من أيام الأسبوع. استخدم إعداد DAY OFF لإلغاء العملية في يوم محدد من الأسبوع التالي. نظراً لإمكانية ضبط جميع الأيام معاً ، يسمح المؤقت الأسبوعي بتكرار إعدادات المؤقت لكل الأيام.


SET BACK timer مؤقت خفض درجة الحرارة (انظر الصفحة 11.)

استخدم وظيفة المؤقت لتغيير درجة الحرارة المحددة خلال ساعات التشغيل المحددة لكل يوم من أيام الأسبوع. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع إعدادات المؤقت الأخرى.


مؤقت التشغيل والتوقيف

ملاحظة: لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة باستخدام جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي أثناء التوصيل المتعدد المتزامن.

برمجة مؤقت التشغيل / الإيقاف




مثال: مؤقت إيقاف
مبرمج لمدة 6 ساعات



2


اضغط على زر ">" أو "<" لضبط الساعة.
يبدأ المؤقت تلقائياً إذا كان غير مشغلاً لأكثر من 3 ثوانٍ بعد ضبط المؤقت.
يتم عرض الوقت المتبقي قبل بدء مؤقت إيقاف التشغيل على شاشة المؤقت ويقل مع مرور الوقت. يمكنك تغيير الوقت باستخدام زري زيادة / تخفيض بعد ضبط المؤقت.

1
1. اضغط على زر "TIMER MODE / CLOCK ADJUST" لتحديد مؤقت التشغيل / الإيقاف أو الأسبوعي.
يتغير الوضع في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر ، كما هو موضح في الرسم التخطيطي أدناه.




● إلغاء

- اضغط على زر TIMER DELETE لإلغاء وضع المؤقت.
- من الممكن أيضاً إلغاء وضع المؤقت عن طريق تغييره باستخدام زر "TIMER MODE".




TIMER SET




2

اضغط على زر TIMER SET لمدة ثانيتين على الأقل



⊕ TIMER MODE



1



اضغط على زر "TIMER MODE" لتحديد الموقت الأسبوعي.

• برمجة يوم من الأسبوع

3

*

→ ALL → SU → MO → TU → WE → TH → FR → SA →




اضغط على زر DAY لتحديد يوم الأسبوع، ثم اضغط على زر TIMER SET لتأكيد الإعداد.

* يحدد الإعداد ALL جميع أيام الأسبوع.


• ضبط الوقت

4

عندما يتم برمجة وقت التشغيل ،
يظهر الرمز



مثال : تم ضبط الموقت على 7:00 صباحاً
حتى 6:00 مساءً (7:00 صباحاً 6:00 مساءً)

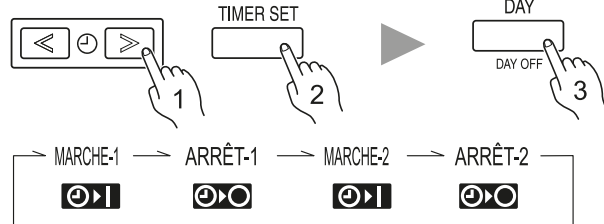

اضغط على أزرار SET TIME (< >) لضبط الساعة ، ثم اضغط على زر TIMER SET لتأكيد الإعداد ، ثم تابع ضبط الوقت من اليوم. ON أو OFF. من الممكن برمجة ما يصل إلى ساعتين من التشغيل والإيقاف يوميًا. اضغط على زر DAY لإكمال ضبط الوقت والعودة إلى إعداد يوم الأسبوع.


• لحذف ساعة التشغيل

5


إذا ضغطت على زر TIMER DELETE

في الخطوتين 3 أو 4 ، سيتم حذف وقت التشغيل لليوم المحدد.
إذا تم تحديد جميع الأيام ، فسيتم حذف ساعات العمل لجميع الأيام.

TIMER DELETE



TIMER SET



كرر الخطوتين 3 و 4.

لإكمال إعدادات الموقت الأسبوعي ،


اضغط على زر TIMER SET لمدة ثانيتين على الأقل.

ملاحظات i

- يمكن برمجة وقت التشغيل بزيادات 30 دقيقة فقط.
- يمكن تأجيل وقت التوقف (OFF) إلى اليوم التالي.
- لا يمكن ضبط وظائف الموقت ON و OFF باستخدام الموقت الأسبوعي. يجب برمجة وقت التشغيل والإيقاف.

تشغيل موقت أسبوعي


● للبدأ




عند تحديد الموقت الأسبوعي ،
يبدأ الموقت تلقائيًا.

● الغاء

TIMER DELETE




- اضغط على زر TIMER DELETE.
- حذف لإلغاء وضع الموقت.
- من الممكن أيضًا إلغاء وضع الموقت عن طريق تغيير وضع الموقت باستخدام زر TIMER DELETE الوضع (TIMER MODE)

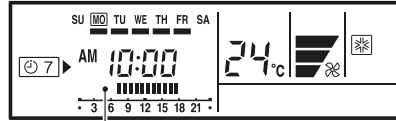

يتم عرض وقت التشغيل لليوم الحالي

تحديد يوم الإيقاف (للمعطلات)

TIMER SET



4

اضغط مع الاستمرار على زر
"TIMER SET" لمدة ثانيتين أو
أكثر لإكمال إعداد يوم الإيقاف
"DAY / DAY OFF"

DAY



3

ضغط باستمرار على
"DAY / DAY OFF"
لمدة ثانيتين أو أكثر لضبط
يوم الإيقاف.


DAY



2



ضغط على زر
"DAY / DAY OFF"
وحدد يوم الإيقاف.

TIMER SET



1

عندما يتم تحديد الموقت
الأسبوعي، اضغط باستمرار
على زر "TIMER SET"
لمدة ثانيتين أو أكثر
لتحديد اليوم.



يومي الرمز ■ تحت يوم من أيام الأسبوع

● لالغاء


اتبع نفس الإجراءات المتبعة في التثبيت.

مثلا. تم ضبط إعداد DAY OFF
على يوم الاثنين.

i ملاحظات

- إعداد DAY OFF متاح فقط للأيام ذات الإعدادات الأسبوعية.
- إذا تم ترحيل وقت التشغيل إلى اليوم التالي (أثناء إعداد اليوم التالي) ، فإن نطاق DAY OFF سيتم تسويتها كما هو موضح أدناه.

● إعداد اليوم التالي

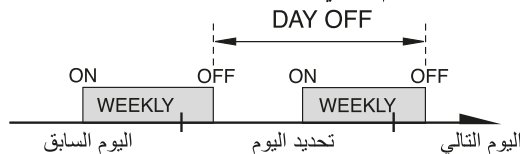

● عادي




- يمكن ضبط إعداد DAY OFF مرة واحدة فقط. يتم إلغاء إعداد DAY OFF تلقائيًا بعد انقضاء اليوم المحدد.

مؤقت تخفيض درجة الحرارة


ضبط مؤقت خفض درجة الحرارة

TIMER SET




2

اضغط باستمرار على زر "TIMER SET" لمدة ثانيتين أو أكثر وسوف ينتقل إلى وضع الإعداد إذا قمت بالضغط على الزر خلال 5 ثوانٍ من عرض الخطوة



عند غياب SET BACK ، ستظهر "-" لدرجة الحرارة

SET BACK




1

اضغط على زر "SET BACK" للوصول إلى شاشة تأكيد إعادة التعيين. يتم عرض وقت التشغيل SET BACK ودرجة الحرارة التي تم ضبطها. يشتغل مؤقت إعادة التعيين تلقائيًا عندما يتوقف لأكثر من 5 ثوانٍ ويظهر المؤشر الأصلي مرة أخرى.

● تحديد وقت التشغيل


● تحديد اليوم

3




مثلاً، عند تحديد كل الأيام في وقت واحد

TIMER SET




تخفيض

زيادة



لتعيين وقت التشغيل ، اتبع نفس الإجراءات المتبعة في المؤقت الأسبوعي. تستطيعون استخدام أيضاً زر TIMER DELETE كما هو موضح في الإجراءات للمؤقت الأسبوعي.


TIMER SET



5

كرر الخطوتين 3 و 4.
اضغط على زر TIMER SET لمدة ثانيتين أو أكثر لإكمال إعدادات مؤقت خفض درجة الحرارة.

اضغط على "SET TEMP. ∇" أو "SET TEMP. ∇" لضبط درجة الحرارة (نطاق ضبط درجة الحرارة هو نفس نطاق وضع التشغيل).

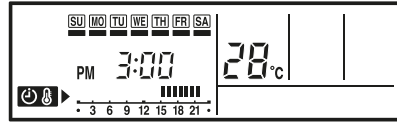


مثال : مدة التشغيل

15h00-22h00 (3:00-10:00 P.M.)

● ضبط درجة الحرارة


4

SET TEMP.



تخفيض


زيادة

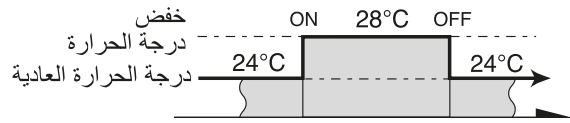

إعداد خفض درجة الحرارة

● لإلغاء


TIMER DELETE



SET BACK



اضغط على زر "SET BACK"، ثم اضغط على زر "TIMER DELETE" عندما تظهر شاشة التأكيد يتم عرض RESET. يتم إلغاء مؤقت RESET حتى إذا قمت بالضغط على الزر "SET BACK" مرة أخرى.

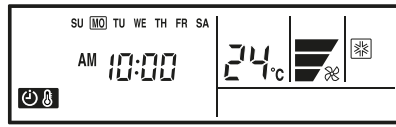


مثلاً، تظهر عند تشغيل مؤقت DROP (لا يتم عرض وقت التشغيل). اضغط على زر "SET BACK". تظهر شاشة تأكيد SET BACK لمدة 5 ثوانٍ، ثم يبدأ المؤقت تلقائياً.

اضغط على زر "SET BACK". عرض تأكيد "SET BACK" يظهر لمدة 5 ثوانٍ، ثم يبدأ المؤقت تلقائياً.

● للبدأ

SET BACK



ملاحظات i

- يغير مؤقت خفض درجة الحرارة فقط ، ولا يمكن استخدامه لتشغيل مكيف الهواء أو إيقافه .
- يمكن ضبط مؤقت خفض درجة الحرارة للعمل حتى مرتين في اليوم ، ولكن يمكن استخدام إعداد درجة حرارة واحد فقط.
- يمكن استخدام مؤقت خفض درجة الحرارة مع وظائف المؤقت ON / OFF والأسبوعي.
- يتم عرض وقت خفض درجة الحرارة في شاشة تأكيد SET BACK فقط. (ارجع إلى الخطوة 1 لعرض تأكيد SET BACK) .

عملية الوضع الاقتصادي

ابدأ تشغيل مكيف الهواء قبل تنفيذ هذا الإجراء.

لاستخدام عملية الاقتصاد

اضغط على زر الاقتصاد

يضيء مؤشر الاقتصاد.
تم تنشيط تشغيل الوضع الاقتصادي.

لوقف عملية الاقتصاد

اضغط على زر الاقتصاد مرة أخرى

ينطفئ مؤشر الاقتصاد.
تم تمكين تشغيل الوضع العادي

حول الوضع الاقتصادي

سواء للتبريد أو التدفئة، أقصى سرعة تشغيل لمكيف الهواء في وضع الاقتصاد يتوافق مع ما يقرب من 70% من سرعة التشغيل في الوضع العادي.

- إذا لم يتم تبريد الغرفة (أو تسخينها) بشكل صحيح أثناء تشغيل وضع الاقتصاد ، فحدد الجري العادي.
- أثناء مرحلة التحكم في الوضع التلقائي ، لا يتحول تشغيل مكيف الهواء إلى وضع التشغيل الاقتصادي.
- حتى إذا حددت الخيار الأخير بالضغط على زر التشغيل في وضع الاقتصاد.
- عندما يتم تنشيط وضع التشغيل الاقتصادي ، تكون درجة حرارة الغرفة أعلى قليلاً من درجة الحرارة تم ضبطه في وضع التبريد وأقل من درجة الحرارة المحددة في وضع التدفئة. لذلك ، فإن الوضع الاقتصادي قادر على توفير طاقة أكثر من الوضع العادي الآخر.
- في حالة مكيف الهواء متعدد الأنواع ، يكون وضع التشغيل الاقتصادي متاحاً فقط للوحدة الداخلية المحددة.

التنظيف والصيانة

تحذير



- قبل تنظيف هذا المنتج ، قم بإيقاف تشغيل الطاقة وافصل جميع مصادر الطاقة.
- نظراً لأن تنظيف المرشح ينطوي على العمل في الأماكن المرتفعة ، يرجى الرجوع إلى تقني خدمة معتمد.
- المروحة الداخلية تعمل بسرعة عالية وقد تتسبب في حدوث إصابات شخصية.
- لا تصب المبيدات الحشرية السائلة أو منتجات رذاذ التصفيف على جسم الجهاز.

- مع الاستخدام المطول ، قد تتراكم الأوساخ داخل الجهاز ، مما يقلل من أدائه. هو يوصى بفحص الجهاز بانتظام ، بالإضافة إلى تنظيفه وصيانته. للمزيد من المعلومات، اتصل بتقني خدمة معتمد.
- لتنظيف الجهاز ، لا تستخدم الماء الأكثر سخونة من 40 درجة مئوية أو المنظفات المسببة للتآكل أو العوامل المتطايرة مثل البنزين أو أرق.
- في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة شهر واحد أو أكثر ، فتأكد من تجفيف الأجزاء الداخلية للجهاز في وقت مبكر عن طريق تشغيله في وضع المروحة لمدة نصف يوم.

تنظيف مرشح الهواء

- قم بإزالة الغبار من مرشحات الهواء عن طريق الكنس أو التنظيف. بعد التنظيف ، اتركها تجف جيداً فلاتر الهواء في مكان محمي من أشعة الشمس المباشرة.
- يمكن نفخ الغبار عن مرشح الهواء إما باستخدام مكنسة كهربائية أو بتنظيفه بمحلول تنظيف معتدل والماء الساخن. إذا كنت تنظف الفلتر ، فاتركه يجف تماماً في منطقة مظلمة قبل إعادة تركيبه.
- إذا سمحت بتراكم الأوساخ على مرشح الهواء ، فسوف ينخفض تدفق الهواء ، مما يقلل من فعاليته ويزيد من الضوضاء.

إعادة ضبط مؤشر الفلتر (إعداد خاص)

- يمكن استخدامه إذا تم تكوينه بشكل صحيح أثناء التنبيت. يرجى استشارة تقني خدمة معتمد عند الاستخدام من هذه الوظيفة.

• تضسيء عندما يحين وقت تنظيف فلاتر الهواء.

بعد الإعداد تحت الضغط

اضغط على زر الصيانة الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة 2 ثانية على الأقل.
يخفي مؤشر الفلتر.



MAINTENANCE

FILTER RESET



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعليمات التسخين (*) تنطبق فقط على "نموذج التسخين والتبريد" (دورة عكسية).

- في الحالات التالية ، قم بإيقاف مكيف الهواء على الفور ، قم بإيقاف تشغيل الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو فصل قابس الطاقة. ثم اتصل بالموزع أو بتقني خدمة معتمد.
- طالما أن الجهاز متصل بمصدر كهربائي ، فإنه غير معزول عن التيار الكهربائي حتى لو كان مغلقاً.
- رائحة الجهاز تحترق أو ينبعث منها دخان
 - تسرب الماء من الجهاز



تحذير

قبل الاتصال بفني الخدمة ، قم بإجراء الفحوصات التالية:

التشغيل العادي	الأعراض	مشكلة	انظر الصفحة
التشغيل العادي	لا يعمل على الفور :	- في حالة الإغلاق الفوري وإعادة تشغيل الوحدة الداخلية ، لا يعمل الضاغط لمدة 3 دقائق تقريباً من أجل منع الصمامات من النفخ. - في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل قاطع الدائرة ثم تشغيله مرة أخرى ، قاطع الدائرة تعمل الحماية لمدة 3 دقائق تقريباً ، مما يمنع الجهاز للعمل خلال هذه الفترة الزمنية	—
	سمع ضجيج	تشغيل أو فور إيقاف تشغيل الجهاز ، تسمع من المياه المتداولة في أنابيب مكيف الهواء. يمكن الضوضاء يمكن ملاحظته أيضاً بشكل خاص لمدة 2 إلى 3 دقائق بعد التشغيل (ضوضاء دوران المبرد).	—
الروائح	في وضع التسخين ، يكون صوت الهسهسة مسموعاً في بعض الأحيان. يتم إنتاجه عن طريق تذبذب تلقائي.	* في وضع التسخين ، يكون صوت الهسهسة مسموعاً في بعض الأحيان. يتم إنتاجه عن طريق تذبذب تلقائي.	15
	قد تنبعث رائحة من الوحدة الداخلية. هذه الرائحة تأتي من روائح الغرفة (الأثاث ، التبغ ، إلخ) التي تم امتصاصها من قبل مكيف الهواء.	قد تنبعث رائحة من الوحدة الداخلية. هذه الرائحة تأتي من روائح الغرفة (الأثاث ، التبغ ، إلخ) التي تم امتصاصها من قبل مكيف الهواء.	—
انبعاث ضباب أو بخار:	في وضع التبريد أو إزالة الرطوبة ، قد يظهر رذاذ خفيف من الوحدة الداخلية. ينتج عن التبريد المفاجئ للهواء المحيط عن طريق الهواء البارد المنبعث من الوحدة الداخلية ، مما ينتج عنه تكاثف وضباب.	في وضع التبريد أو إزالة الرطوبة ، قد يظهر رذاذ خفيف من الوحدة الداخلية. ينتج عن التبريد المفاجئ للهواء المحيط عن طريق الهواء البارد المنبعث من الوحدة الداخلية ، مما ينتج عنه تكاثف وضباب.	—
	في وضع التسخين ، قد تتوقف مروحة الوحدة الداخلية وقد تصدر الوحدة بخاراً مرئياً. يأتي من تذبذب تلقائي.	* في وضع التسخين ، قد تتوقف مروحة الوحدة الداخلية وقد تصدر الوحدة بخاراً مرئياً. يأتي من تذبذب تلقائي.	15
ضعف تدفق الهواء أو توقف:	عند تشغيل التدفئة ، تكون سرعة المروحة منخفضة جداً مؤقتاً. وبالتالي فإن المكونات الداخلية لها حان الوقت لتسخين.	* عند تشغيل التدفئة ، تكون سرعة المروحة منخفضة جداً مؤقتاً. وبالتالي فإن المكونات الداخلية لها حان الوقت لتسخين.	—
	في وضع التدفئة ، إذا ارتفعت درجة حرارة الغرفة أعلاه إعداد الترموستات ، تتوقف الوحدة الخارجية وسرعة مروحة الوحدة الداخلية ضعيفة جداً. لإعادة التسخين مرة أخرى الغرفة ، اضبط منظم الحرارة على قيمة أعلى.	* في وضع التدفئة ، إذا ارتفعت درجة حرارة الغرفة أعلاه إعداد الترموستات ، تتوقف الوحدة الخارجية وسرعة مروحة الوحدة الداخلية ضعيفة جداً. لإعادة التسخين مرة أخرى الغرفة ، اضبط منظم الحرارة على قيمة أعلى.	—
يتمتع الجهاز الخارجي بالماء	في وضع التسخين ، يتوقف الجهاز مؤقتاً عن العمل (ما بين 4 و 15 دقيقة) أثناء التذبذب التلقائي. في وضع تذبذب تلقائي ، معروض على شاشة  جهاز التحكم عن بعد.	* في وضع التسخين ، يتوقف الجهاز مؤقتاً عن العمل (ما بين 4 و 15 دقيقة) أثناء التذبذب التلقائي. في وضع تذبذب تلقائي ، معروض على شاشة  جهاز التحكم عن بعد.	15
	يمكن تشغيل المروحة بسرعة منخفضة في وضع إزالة الرطوبة أو عندما يراقب الجهاز درجة حرارة الغرفة.	يمكن تشغيل المروحة بسرعة منخفضة في وضع إزالة الرطوبة أو عندما يراقب الجهاز درجة حرارة الغرفة.	—
يومان مؤشر FILTER :	عندما يتم إيقاف الوحدة الخارجية ، قد تقوم المروحة من الوحدة الداخلية بتوقف من وقت لآخر في تبريد.	عندما يتم إيقاف الوحدة الخارجية ، قد تقوم المروحة من الوحدة الداخلية بتوقف من وقت لآخر في تبريد.	16
	في وضع التشغيل التحكم التلقائي ، تدور المروحة بسرعة منخفضة جداً.	في وضع التشغيل التحكم التلقائي ، تدور المروحة بسرعة منخفضة جداً.	—
العرض الحراري  يومان جهاز الاستشعار على جهاز التحكم:	في وضع التسخين ، قد يتدفق الماء من الوحدة الخارجية أثناء تذبذب تلقائي.	* في وضع التسخين ، قد يتدفق الماء من الوحدة الخارجية أثناء تذبذب تلقائي.	15
	قم بتنظيف المرشح. ثم قم بإيقاف تشغيل مؤشر الفلتر.	قم بتنظيف المرشح. ثم قم بإيقاف تشغيل مؤشر الفلتر.	12
العرض الحراري  يومان جهاز الاستشعار على جهاز التحكم:	قد يكون مستشعر درجة حرارة الغرفة معطلاً.	قد يكون مستشعر درجة حرارة الغرفة معطلاً.	—
	يرجى استشارة تقني خدمة معتمد.	يرجى استشارة تقني خدمة معتمد.	—

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

انظر الصفحة	عناصر للتحقق	الأعراض	
—	- هل تم إيقاف تشغيل قاطع الدائرة؟ - هل كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي؟ - هل انفجر المصهر؟ هل تم إيقاف تشغيل قاطع الدائرة؟	لا يعمل على الإطلاق :	تحقق مرة أخرى
من 8 إلى 10	هل يعمل الموقت؟	عطل في التبريد (أو التدفئة *)	
—	- هل مرشح الهواء متسخ؟ - هل شبكة مدخل مكيف الهواء أو مخرجه مسدود؟ - هل قمت بضبط إعدادات درجة حرارة جهاز غرفة (ترموستات)؟ - هل هناك نافذة أم باب مفتوح؟ - في وضع التبريد ، هل تدخل الشمس من خلال النافذة؟ (قريب الستائر.) - في وضع التبريد ، هل هناك سخان و أجهزة الكمبيوتر في الغرفة ، أو هناك عدة أشخاص موجودين في الغرفة؟		

إذا استمرت المشكلة بعد هذه الفحوصات ، أو إذا لاحظت رائحة احتراق ، توقف فوراً عن استخدامه ، وأوقف تشغيل قاطع الدائرة ، واستشر تقنيا معتمداً.

التبريد المحيط المنخفض

عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية ، مروحة التبريد يمكن للجهاز الخارجي التبديل إلى سرعة منخفضة ، أو قد تتوقف أحد المروحة بشكل متقطع.

بداية ساخنة *

تمنع الوحدة الداخلية المسودات الباردة عندما يكون يبدأ التسخين. مروحة الوحدة الداخلية لا تعمل أو لها السرعة منخفضة جدًا حتى تصل المروحة إلى درجة الحرارة المحددة.

أجهزة تحكم عن بعد مزدوجة (اختيارية)

من الممكن إضافة جهاز تحكم عن بعد يصل إلى 2. يمكن التحكم بجهاز التحكم عن بعد كحد أقصى مكيف الهواء. ومع ذلك ، لا يمكن أن تكون وظائف المؤقت لا يمكن استخدامها للوحدة الثانوية.

تحكم جماعي

يمكن لجهاز التحكم عن بعد التحكم فيما يصل إلى 16 مكيفًا للهواء. سيتم تشغيل جميع مكيفات الهواء بنفس الإعدادات.

أداء التسخين *

يعمل مكيف الهواء هذا وفقًا لمبدأ الحرارة. يمتص الحرارة من الهواء الخارجي وينقل هذا الدفء بداخل أداء الجهاز لذلك تكون أقل عندما تكون درجة حرارة الهواء الخارجي خريف. إذا قدرت أن أداء التدفئة غير كافية، نوصي بجمع هذا مكيف الهواء إلى نوع آخر من السخانات.

مكيفات الهواء مضخة الحرارة تسخين كامل الغرفة عن طريق إعادة تدوير الهواء في الغرفة. بعض الاحيان لذلك قد ينقصي بعد تشغيل مكيف الهواء قبل تسخين الغرفة.

عندما تكون درجات الحرارة في الأماكن المغلقة و المساحات الخارجية مرتفعة *

عندما تكون درجات الحرارة الداخلية والخارجية عالية أثناء استخدام وضع التدفئة ، مروحة التبريد قد يتوقف الجهاز الخارجي في بعض الأحيان.

سرعة المروحة: تلقائية

التدفئة * : المروحة تعمل بسرعة منخفضة جدا عندما تنبعث درجة حرارة الهواء الوحدة الداخلية منخفضة.

التبريد : حسب درجة حرارة الغرفة يقترب من درجة حرارة ضبط الحرارة، تنخفض سرعة المروحة.

المروحة : تعمل المروحة بسرعة منخفضة.

تدوير تلقائي يتحكم فيه كمبيوتر *

عند استخدام وضع التسخين تحت الظروف الباردة درجة حرارة منخفضة في الهواء الطلق ورطوبة عالية ، قد يتشكل صقيع على الوحدة الخارجية ، مما يقلل من حجمها أداء. لتجنب هذا الموقف ، تم تجهيز مكيف الهواء هذا بوظيفة تدوير تلقائي يتم التحكم فيها بواسطة كمبيوتر دقيق. أثناء دورة إذابة الثلج ، المروحة الداخلية سيتوقف ويعرض على جهاز  التحكم عن بعد. ستستغرق من 4 إلى 15 دقيقة قبل إعادة تشغيل التكييف.

بعد إيقاف تشغيل وضع التسخين ، إن وجد يتشكل الصقيع على الوحدة الخارجية ، ويبدأ في إذابة الثلج تلقائي. في هذا الوقت ، تتوقف الوحدة الخارجية تلقائيًا بعد بضع دقائق من التشغيل.

وضع التشغيل

تلقائي (مع طراز التبريد):

- عند تحديد وضع AUTO (التغيير التلقائي) أولاً ، ستعمل المروحة عند مستوى منخفض جداً لبضع دقائق ، حتى تكتشف الوحدة الداخلية الظروف المحيطة وتختار وضع التشغيل المناسب.
- درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المحددة في إعداد درجة الحرارة ← التبريد أو وضع إزالة الرطوبة
- درجة حرارة الغرفة أقل من درجة الحرارة المحددة في إعداد درجة الحرارة ← عملية التحكم
- عندما تقوم الوحدة الداخلية بضبط درجة حرارة الغرفة إلى قيمة قريبة من إعداد درجة الحرارة ، فإنها تتحول إلى وضع التحكم. في وضع التحكم ، تدور المروحة بسرعة منخفضة. إذا تغيرت درجة حرارة الغرفة بشكل كبير ، تختار الوحدة الداخلية مرة أخرى وضع التشغيل المناسب (تبريد) لضبط درجة الحرارة على القيمة التي تم تكوينها في إعداد درجة الحرارة.
- إذا لم تكن راضياً عن الوضع المحدد تلقائياً بواسطة الجهاز ، فحدد أحد أوضاع التشغيل (تبريد) COOL ، جاف DRY (إزالة الرطوبة) ، مروحة FAN (مروحة)

تلقائي [مع نموذج التسخين والتبريد (دورة عكسية)]

- عند تحديد وضع AUTO (تغيير تلقائي) ، يقوم مكيف الهواء بتحديد وضع التشغيل المناسب (تبريد أو تسخين) حسب درجة حرارة الغرفة الحالية.
- عند تحديد وضع AUTO (التغيير التلقائي) أولاً ، ستعمل المروحة بسرعة منخفضة جداً لبضع دقائق ، حتى تكتشف الوحدة الداخلية الظروف المحيطة وتحدد وضع التشغيل الصحيح.
- درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المحددة في إعداد درجة الحرارة ← التبريد أو وضع إزالة الرطوبة.
- درجة حرارة الغرفة قريبة من درجة الحرارة المحددة في إعداد درجة الحرارة ← الوضع المحدد وفقاً لدرجة الحرارة الخارجية.
- درجة الحرارة المحيطة أقل من درجة الحرارة المحددة في ضبط درجة الحرارة ← وضع التدفئة
- عندما يقوم مكيف الهواء بضبط درجة حرارة الغرفة إلى قيمة قريبة من إعداد الثرموستات ، فإنه يدخل وضع تشغيل التحكم. في وضع تشغيل التحكم ، تدور المروحة بسرعة منخفضة. عند تغيير درجة حرارة الغرفة بشكل كبير ، يختار مكيف الهواء مرة أخرى الوضع المناسب (تدفئة ، تبريد) لضبط درجة الحرارة على القيمة المحددة على منظم الحرارة.
- إذا لم تكن راضياً عن الوضع المحدد تلقائياً بواسطة الجهاز ، فحدد أحد أوضاع التشغيل ((حرارة) HEAT ، بارد cool ، جاف DRY ، مروحة FAN).

وضع التدفئة :

اضبط منظم الحرارة على قيمة درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة المحيطة الحالية. التدفئة لا تعمل إذا كان منظم الحرارة مضبوطاً على قيمة أقل من درجة الحرارة.

في وضع التبريد / إزالة الرطوبة:

اضبط منظم الحرارة على قيمة أقل من درجة الحرارة الحالية. التبريد وإزالة الرطوبة لا يعملان ، ليس إذا تم ضبط منظم الحرارة على قيمة أكبر من درجة الحرارة الحالية من الغرفة (في وضع التبريد) ، تعمل المروحة فقط.

في وضع التهوية: لا يمكنك استخدام الجهاز لتدفئة أو تبريد الغرفة.

التحكم في مروحة الوحدة الداخلية لتوفير الطاقة:

وقف دوران مروحة الوحدة الداخلية عندما يتم إيقاف الوحدة الخارجية ، يسمح لك بذلك توفير الطاقة. يتم تنشيط هذه الوظيفة مع التكوين الأولي. لإلغاء تنشيط الوظيفة ، اتصل بفني التركيب أو فني خدمة معتمد. و لو يتم تغيير الإعداد ، إذا كانت سرعة المروحة في ضبط وضع التبريد أو إزالة الرطوبة على "AUTO" ، تستمر هذه الوظيفة في العمل لمنع انتشار الرطوبة في الأماكن المغلقة.

تدفئة • الاستخدام لتدفئة غرفتك.

• عند تحديد وضع التدفئة ، يعمل مكيف الهواء بسرعة المروحة منخفضة جداً لمدة 3 إلى 5 دقائق ، وبعد ذلك يتغير إلى إعداد المروحة المحدد. هذه الفترة الزمنية تسمح لتسخين الوحدة الداخلية قبل التشغيل بأقصى سرعة.

• عندما تكون درجة حرارة الغرفة منخفضة جداً ، قد يتشكل الصقيع على الوحدة الخارجية وتقليل أداء مكيف الهواء. لمنع تكوين الصقيع ، يتم تشغيل تلقائياً دورة تنويب من وقت لآخر أثناء تشغيل التنويب التلقائي ، سيتم إنقطاع عملية التسخين.

• في بداية مرحلة التسخين ، تستغرق الغرفة وقتاً طويلاً للتسخين.

بارد • استخدم لتبريد غرفتك.

• DRY استخدمه لتبريد غرفتك تدريجياً أثناء إزالة الرطوبة منها.

(التجفيف) • لا يمكن تسخين الغرفة في وضع إزالة الرطوبة.

• في وضع إزالة الرطوبة ، يعمل الجهاز بسرعة منخفضة. بغرض ضبط الرطوبة في الغرفة ، قد تتوقف مروحة الجهاز بعض الأحيان يمكن أن تعمل المروحة بمستوى منخفض جداً عند تحديد رطوبة الغرفة.

• لا يمكن تغيير سرعة المروحة يدوياً عند تحديد وضع إزالة الرطوبة

• مروحة • تستخدم لتدوير الهواء في غرفتك . (تهوية)

نصائح التشغيل

تعليمات التسخين (*) تنطبق فقط على "نموذج التسخين والتبريد" (دورة عكسية).

إعادة التشغيل التلقائي

في حالة انقطاع التيار الكهربائي

- إذا انقطع التيار عن مكيف الهواء بسبب انقطاع التيار الكهربائي ، فسيتم إعادة تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا في الوضع المحدد مسبقًا بعد استعادة الطاقة.
- قد يؤدي استخدام أجهزة كهربائية أخرى (ماكينة حلاقة ، إلخ) أو استخدامها بالقرب من جهاز إرسال لاسلكي إلى تعطل مكيف الهواء. إذا حدث ذلك ، افصل الطاقة مؤقتًا ، وأعد توصيلها ، ثم استخدم جهاز التحكم عن بُعد لإعادة تشغيل الوحدة.


إشعار

- في وضع التدفئة ، قد يسخن الجزء العلوي من الوحدة الداخلية. هذا يرجع إلى حقيقة أن سائل نقل الحرارة يدور في الوحدة الداخلية ، حتى عند إيقافه ؛ هذا ليس عطلاً.
- في وضع التدفئة ، قد تبدأ الوحدة الداخلية عملية إذابة الجليد لفترات زمنية قصيرة. أثناء التذويب ، إذا قام المستخدم بضبط الوحدة الداخلية على وضع التدفئة مرة أخرى ، فسيستمر وضع إزالة الصقيع ، ويبدأ التسخين بعد اكتمال إذابة الثلج. لذلك قد يستغرق إنتاج الهواء الساخن بعض الوقت.

التشخيص التلقائي

إذا ظهرت "Er" على مقياس درجة الحرارة ، فهذا يعني أن فحص نظام تكييف الهواء ضروري. يرجى استشارة تقني معتمد.

رقم الجهاز (عادةً "00")

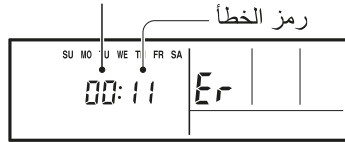

مثال: التحقق من التشخيص التلقائي