

دليل التشغيل

وحدة التحكم عن بعد المركزية

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل



UTY-DCGYZ3

UTY-DCGGZ3

1. مقدمة

1-1. احتياطات السلامة.....5

2-1. فكرة عامة عن النظام.....6

1-2-1. المزايا الخاصة بهذا النظام.....6

2-2-1. إعداد مجموعة وحدة التحكم عن بعد والعنوان.....7

3-1. تكوين النظام.....8

4-1. الاستخدام العام.....9

1-4-1. أسماء الأجزاء.....9

2-4-1. مواصفات الشاشة العامة.....10

5-1. الإعداد الأولي.....13

2. التحكم

1-2. شاشة المراقبة.....14

1-1-2. تغيير إعداد العناصر.....18

2-2. إعداد عملية التشغيل.....18

1-2-2. إعداد المجموعة.....18

2-2-2. الإعداد الفردي.....19

3-2. الجدول.....22

1-3-2. إعداد الجدول.....22

2-3-2. إعداد تفاصيل المؤقت.....26

3. الإعداد

1-3. إعداد المجموعة.....29

1-1-3. إعادة تسمية R.C.G.....29

2-1-3. إعداد المجموعة.....30

2-3. الوحدة الخارجية.....31

1-2-3. إعداد عملية التشغيل.....31

2-2-3. إعداد الجدول.....32

3-3. الأفضلية.....35

1-3-3. إعداد الضوء الخلفي.....35

2-3-3. معايرة اللوحة.....35

3-3-3. إعداد الصوت.....36

4-3-3. إعداد التاريخ.....36

5-3-3. إعداد كلمة المرور.....38

4-3. الصيانة.....39

1-4-3. سجل الخطأ.....39

2-4-3. عرض قيم المستشعر.....39

3-4-3. معلومات.....40

4-4-3. اختبار عملية التشغيل.....41

5-3. إعداد المثبت.....42

1-5-3. إعداد اللغة.....42

2-5-3. إعداد عنوان وحدة التحكم المركزية.....42

3-5-3. تسجيل الوحدة الداخلية.....43

4-5-3. إعداد وحدة درجة الحرارة.....45

5-5-3. إعداد وحدة الضغط.....45

6-5-3. الإعداد عن بعد.....46

7-5-3. إعداد الإدخال الخارجي.....47

8-5-3. إعداد البريد.....48

9-5-3. إعداد المؤقت.....49

10-5-3. إعداد شاشة عرض درجة حرارة غرفة مستشعر الوحدة الداخلية.....51

11-5-3. التهيئة.....51

4. تشغيل وحدة التحكم عن بعد

1-4. إعداد التشغيل عن بعد.....53

2-4. المراقبة.....53

1-2-4. شاشة المراقبة.....53

2-2-4. عملية التشغيل.....54

3-2-4. تدفق الهواء الفردي.....55

3-4. تغيير كلمة المرور.....55

4-4. ترتيب شاشة عرض الوحدة.....55

5-4. إعداد البيئة.....56

6-4. إعداد الحساب.....56

5. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1-5. الخطأ.....57

2-5. الإيقاف الطارئ.....58

1-2-5. عندما يتم استقبال إشارة من إدخال خارجي.....58

2-2-5. عندما يتم استقبال إشارة من نظام VRF.....58

3-5. رمز الخطأ.....58

6. المواصفات

License

- For the screen display, this product uses a Bitmap font made and developed by Ricoh Company, Ltd.
- Cypherbridge_Systems_SLA_Copyright

Copyright (C) 2009-2018 Cypherbridge Systems, LLC.

All Rights Reserved.

www.cypherbridge.com

Portions of this work may be based on third party contributions.

Cypherbridge Systems LLC reserves copyrights to this work whose license terms are defined under a separate Software License Agreement (SLA). Re-distribution of any or all of this work, in source or binary form, is prohibited unless authorized by Cypherbridge Systems, LLC under SLA, which governs the terms and conditions for use.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions based on XySSL Copyright (C) 2006-2008 Christophe Devine

Copyright (C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer@polarssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the names of PolarSSL or XySSL nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Portions based on MBEDTLS

Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights Reserved

SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

Distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

You may obtain a copy of the Apache License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

الترخيص

- فيما يتعلق بشاشة العرض، يستخدم هذا المنتج الخط النقطي الذي تم تصنيعه وتطويره بواسطة Ricoh Company, Ltd.
- حقوق الطبع والنشر الخاصة في Cypherbridge_Systems_SLA_

حقوق الطبع والنشر © 2009-2018 Cypherbridge Systems, LLC. (C)
جميع الحقوق محفوظة.

www.cypherbridge.com

قد تستند أجزاء من هذا العمل على مساهمات الطرف الثالث.

تحتفظ Cypherbridge Systems LLC بحقوق الطبع والنشر لهذا العمل الذي يتم تحديد شروط الترخيص الخاصة به بموجب اتفاقية ترخيص البرنامج المنفصلة (SLA). يحظر إعادة توزيع أي من أو كل هذا العمل، بصيغة المصدر أو بالصيغة الثنائية، ما لم يكن ذلك مصرحاً من قبل Cypherbridge Systems, LLC بموجب اتفاقية ترخيص البرنامج SLA، والتي تحكم شروط وأحكام الاستخدام.

يتم توفير هذا البرنامج من قبل مالكي حقوق الطبع والنشر والمساهمين "كما هي" ويتم الإفصاح عن أي كفالات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، يتم استثناء الكفالات الضمنية الخاصة بقابلية المتاجرة والصلاحية لغرض معين. لا يكون مالك حقوق الطبع والنشر أو المساهمين بأي حال من الأحوال مسؤولين عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو استثنائية أو استتباعية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شراء بضائع أو خدمات بديلة أو العجز عن الاستخدام أو فقدان البيانات أو العائدات أو تعطل الأعمال التجارية) أيًا كان سببها وعلى أية فرضية للمسؤولية، سواء في العقد أو المسؤولية المقيدة أو الضرر (بما في ذلك الإهمال أو غير ذلك) والتي تنشأ بأي شكلٍ من الأشكال عن استخدام هذا البرنامج حتى إذا تم إبلاغهم باحتمال حدوث مثل تلك الأضرار.

الأجزاء التي تستند على XySSL حقوق الطبع والنشر © 2006-2008 Christophe Devine (C)

حقوق الطبع والنشر © (C) <Paul Bakker <polarssl_maintainer at polarssl dot org> 2009 جميع الحقوق محفوظة.

يُسمح بإعادة التوزيع والاستخدام بصيغة المصدر وبالصيغة الثنائية، مع أو بدون تعديل، شريطة استيفاء الشروط التالية:

يجب أن تحتفظ بعمليات إعادة توزيع رمز المصدر بإشعار حقوق الطبع والنشر المذكور أعلاه وقائمة الشروط هذه وإخلاء المسؤولية التالي.

يجب أن تقوم بعمليات إعادة التوزيع بالصيغة الثنائية بنسخ إشعار حقوق الطبع والنشر المذكور أعلاه وقائمة الشروط هذه وإخلاء المسؤولية التالي في الوثائق و/أو المواد الأخرى التي يتم توفيرها مع التوزيع.

لا يجوز استخدام الأسماء الخاصة في PolarSSL أو XySSL ولا الأسماء الخاصة بالمساهمين للمصادقة على أو ترويج المنتجات المستمدة من هذا البرنامج دون الحصول على إذن خطي مسبق.

الأجزاء التي تستند على MBEDTLS

حقوق الطبع والنشر © 2006-2015, ARM Limited (C) جميع الحقوق محفوظة

معرف الترخيص Apache-2.0:SPDX

تم توزيعها على أساس "كما هي"، دون كفالات أو شروط من أي نوع، سواء صريحة أو ضمنية.

يمكنك الحصول على نسخة من ترخيص Apache عن طريق الموقع الإلكتروني <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

تعد اللغة الإنجليزية هي النص الأصلي، أما اللغات الأخرى فقد تمت ترجمتها من أجل الرجوع إليها.

1-1. احتياطات السلامة


- "احتياطات السلامة" المبينة في الدليل تحتوي على معلومات هامة تتعلق بسلامتك. تأكد من مراعاتها.
- لمعرفة تفاصيل طرق التشغيل، راجع الدليل.
- اطلب من المستخدم الاحتفاظ بالدليل في متناول يده للاستخدام المستقبلي، كما في حالة نقل الوحدة إلى مكان آخر أو إصلاحها.

تنبيه	تشير هذه العلامة إلى خطوات إذا تم تنفيذها بطريقة غير صحيحة فمن الممكن أن تؤدي إلى إصابة المستخدم بأذى شخصي أو إلى تلف الممتلكات.
• لا تضع أية تحتوي على مواد سائلة على هذه الوحدة. مثل هذا العمل يؤدي إلى تسخين أو حريق أو صدمة كهربائية.	
• لا تعرّض هذه الوحدة للماء بشكل مباشر. مثل هذا العمل يؤدي إلى حدوث مشكلة أو وقوع صدمة كهربائية أو تسخين.	
• تخلّص من مواد التغليف بطريقة آمنة. قم بتمزيق والتخلّص من أكياس البلاستيك المستخدمة في التغليف بحيث لا يمكن للأطفال أن يلعبوا بها. هناك خطر حدوث اختناق في حالة قيام الأطفال باللعب بالأكياس البلاستيكية الأصلية.	
• لا تضع أجهزة كهربائية ضمن مسافة متر واحد من هذه الوحدة. يمكن لذلك أن يؤدي إلى خلل أو إخفاق.	
• لا تستعمل النار قرب هذه الوحدة ولا تضع جهاز تسخين على مقربة منها. يمكن لذلك أن يؤدي إلى خلل.	
• لا تلمس المفاتيح بأدوات حادة. مثل هذا العمل يؤدي إلى الإصابة بجروح أو حدوث مشاكل أو صدمة كهربائية.	
• لم يُصمّم هذا الجهاز لاستعماله من قبل أشخاص (ويشمل ذلك الأطفال) ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متدنية، أو ممن ليست لديهم خبرة ومعرفة، إلا إذا خضعوا لإشراف أو تدريب فيما يتعلق باستعمال الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم. ينبغي الإشراف على الأطفال لضمان عدم قيامهم بالعبث بالجهاز.	

تحذير	تشير هذه العلامة إلى خطوات إذا تم تنفيذها بطريقة غير صحيحة فقد تؤدي إلى وفاة المستخدم أو إصابته بجروح خطيرة.
• في حالة حدوث خلل (رائحة احتراق، إلخ)، أوقف التشغيل على الفور وافصل القاطع الكهربائي وقم باستشارة فنيي الصيانة المعتمدين.	
• لا تعتمد على إصلاح أو تعديل أي أسلاك تالفة بنفسك. أسند هذا العمل إلى فنيي الصيانة المعتمدين. تنفيذ العمل بطريقة غير صحيحة يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق.	
• عند الانتقال إلى مكان آخر، قم باستشارة فنيي الصيانة المعتمدين لفك وتركيب هذه الوحدة.	
• عند التخلص من المنتج، قم باستشارة ممثل خدمة معتمد.	
• عند اللجوء إلى التخلص من المنتج، قم بالاستناد إلى اللوائح الوطنية، على النحو الصحيح.	
• لا تلمسها بأيدي مبللة. يمكن لذلك أن يؤدي إلى صدمة كهربائية.	
• إذا كان من المحتمل أن يقترب الأطفال من الوحدة، اتخذ تدابير وقائية بحيث لا يمكنهم الوصول إلى الوحدة.	
• لا تقم بعمليات الإصلاح أو التعديل بنفسك. يمكن لذلك أن يؤدي إلى خلل أو حادث.	
• لا تستعمل غازات قابلة للاشتعال قرب الوحدة. يمكن لذلك أن يؤدي إلى حدوث حريق نتيجة تسرب الغاز.	

1-2-1. المزايا الخاصة بهذا النظام

- تعد وحدة التحكم عن بعد المركزية جهاز إشراف لإجراء التحكم المركزي الخاص بنظام VRF2. يمكن لوحدة التحكم عن بعد المركزية هذه التحكم في 100 وحدة داخلية و 100 وحدة خارجية. (المسماة فيما بعد باسم "وحدة التحكم هذه")
- يمكن لوحدة التحكم هذه مراقبة أجهزة تكييف الهواء (الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية) بواسطة الحصول على قيم المستشعر الخاصة بها.
- يمكن إدخال إشارة تشغيل المجموعة / إيقاف المجموعة أو إشارة الإيقاف الطارئ بواسطة إدخال خارجي. أو يمكن إخراج إشارة حالة التشغيل/الإيقاف أو إشارة الحالة غير العادية/العادية بواسطة إخراج خارجي.
- يمكن لوحدة التحكم هذه التحكم عن بعد باستخدام الجهاز اللوحي، إلخ بواسطة الاتصال عن بعد للشبكة المحلية السلكية.

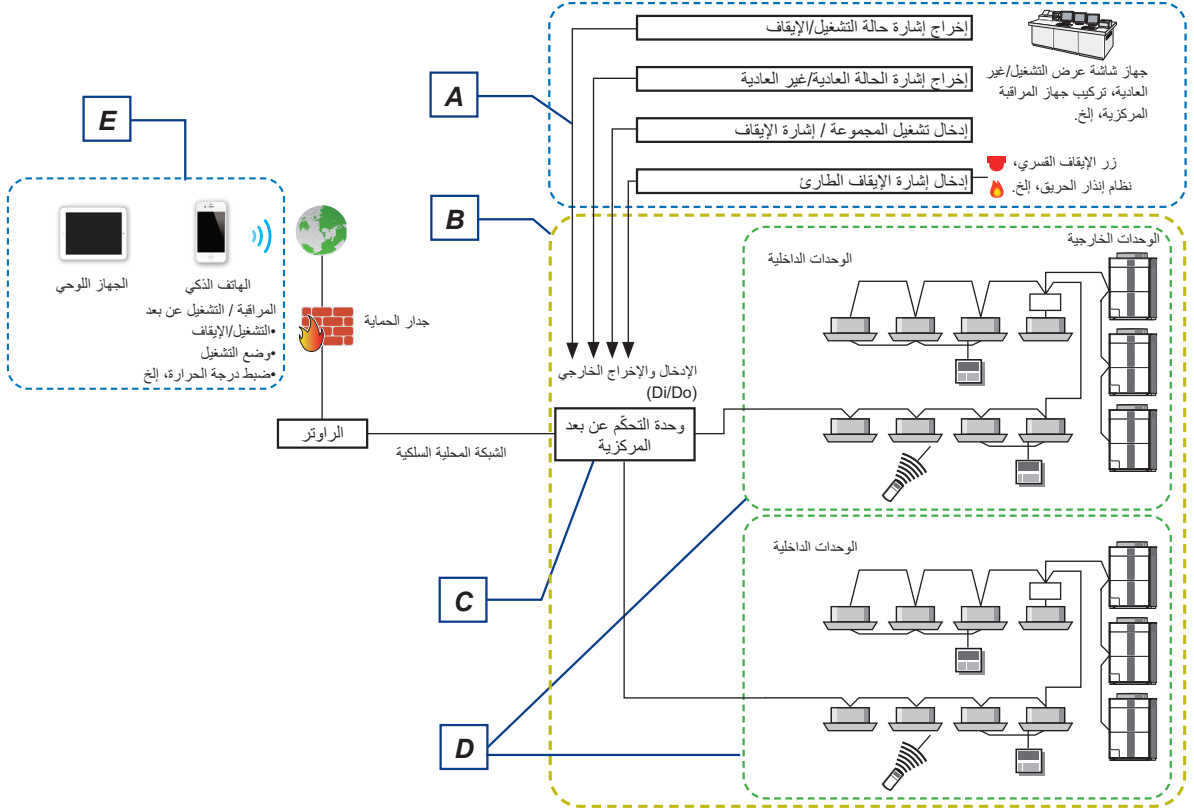


الوصف	الاسم	
تم تمكين الإدخال الخارجي من المعدات الخاصة بالأغراض العامة لنظام VRF (تشغيل/إيقاف المجموعة، الإيقاف الطارئ). تم تمكين الإخراج الخارجي من نظام VRF للمعدات الخاصة بالأغراض العامة (إشارة التشغيل/الإيقاف، الإشارة العادية/غير العادية) أيضاً.	إدخال وإخراج خارجي للمعدات الخاصة بالأغراض العامة	A
هو عبارة عن جميع الوحدات الداخلية والوحدة الخارجية وكذلك معدات التحكم المعنية (وحدة التحكم عن بعد المركزية، وحدات التحكم عن بعد القياسية) الموصلة بنفس كبل توصيل التيار.	VRF نظام	B
وحدة التحكم عن بعد المركزية هي وحدة تحكم عن بعد تتيح إمكانية التحكم المركزي بعدد من الوحدات الداخلية. يمكن لوحدة تحكم عن بعد مركزية أن تتحكم في تشغيل الوحدات الداخلية والمؤقتات بثلاث وحدات هي: الكل، ومجموعة، وفردياً. كذلك، يمكن لوحدة تحكم عن بعد مركزية واحدة أن تتحكم في ما يصل إلى 100 وحدة داخلية و 16 مجموعة.	وحدة التحكم عن بعد المركزية	C
هو نظام يتكوّن من الوحدات الداخلية والوحدة الخارجية وكذلك معدات التحكم المعنية. جميع الوحدات والمعدات موصلة بواسطة أنابيب بنفس مادة التبريد.	نظام التبريد	D
يمكن لوحدة التحكم هذه التحكم عن بعد باستخدام الجهاز اللوحي، إلخ بواسطة الاتصال عن بعد للشبكة المحلية السلكية. للحصول على التفاصيل، قم بالرجوع إلى الفصل 4.	تشغيل وحدة التحكم عن بعد	E

2-2-1 إعداد مجموعة وحدة التحكم عن بعد والعنوان


إن إعداد العنوان الخاص بوحدة التحكم هذه يعد مطلوبًا وذلك لتعيين أجهزة تكييف الهواء مع مجموعة وحدة التحكم عن بعد. يتم ضبط العنوان تلقائيًا أو يدويًا لكل نظام تبريد.

الوصف	الاسم	
هذا هو رمز التعريف الفردي المخصص لكل نظام تبريد وهو يُستعمل للتحكم.	عنوان نظام التبريد (من 0 إلى 99):	F
هذا هو رمز التعريف الفردي المخصص لكل وحدة داخلية وهو يُستعمل للتحكم.	عنوان الوحدة الداخلية (من 00 إلى 63):	G
هذه هي مجموعة الوحدات الداخلية التي تم توصيلها باستخدام كابل وحدة التحكم عن بعد أو وحدة داخلية واحدة.	عنوان وحدة التحكم عن بعد (من 0 إلى 15):	H
يتألف عنوان مجموعة وحدة التحكم عن بعد (R.C.G.) من عنوان نظام التبريد وعنوان الوحدة الداخلية الخاص بالوحدة الداخلية مع عنوان وحدة التحكم عن بعد "0". (تسمى مجموعة وحدة التحكم عن بعد فيما بعد باسم "R.C.G.")	عنوان R.C.G.:	J

مثال (عنوان نظام التبريد=00)

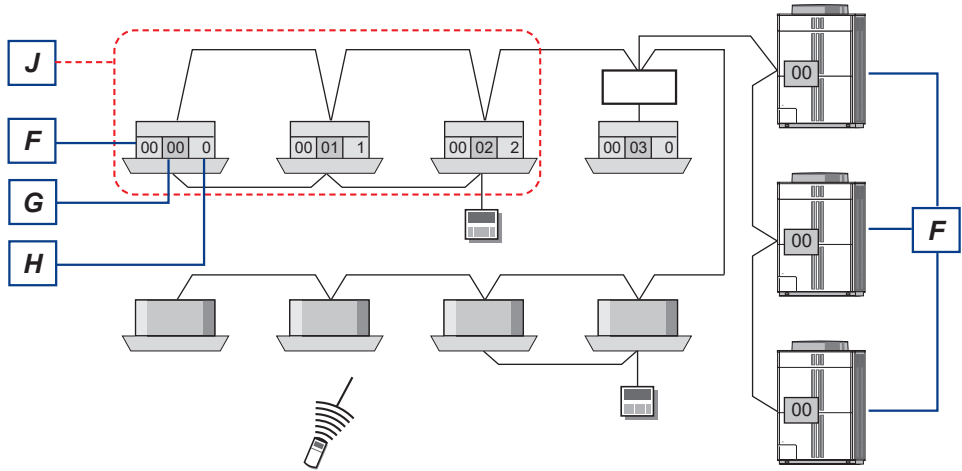


عنوان نظام التبريد=01

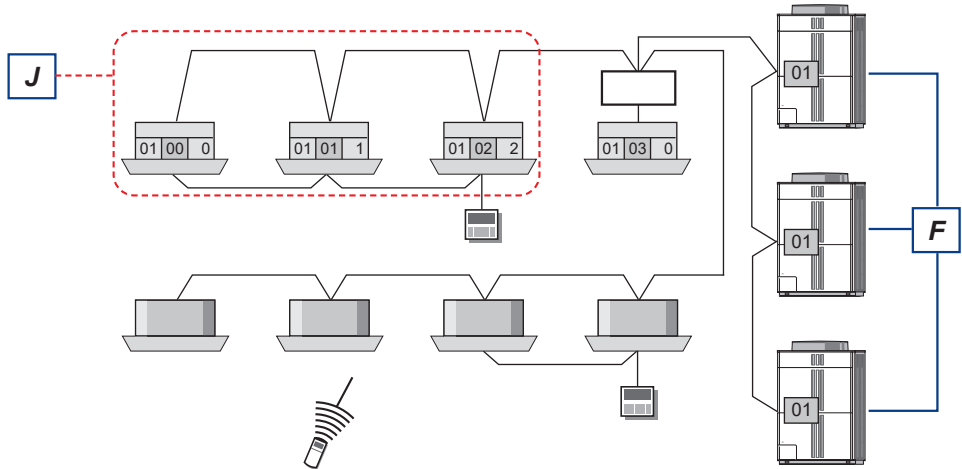

شاشة المراقبة

يمكن مراقبة حالة تشغيل جهاز تكييف الهواء وضبطه والتحكم به.

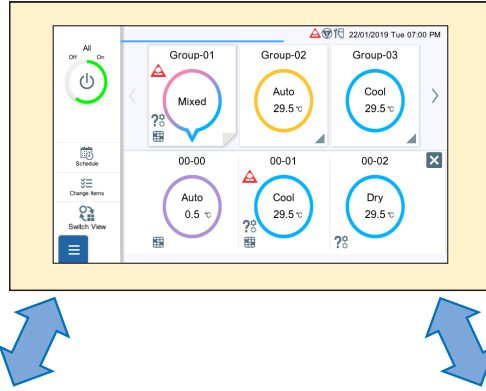

نظام التشغيل
←قم بالرجوع إلى الفصل 2.

نظام الإعداد الرئيسي
←قم بالرجوع إلى الفصل 3.

إعداد المجموعة

الإعداد الفردي

Group Name	Mode	Set Temp.	Set Temp. (Custom Auto)	Temp.
Group-02	Auto	29.5	29.5	29.5
Group-03	Cool	29.5	29.5	29.5
Group-04	Off	-	-	-
Group-05	Heat	29.5	-	-
Group-06	Fan	-	-	-

إعداد الجدول

شاشة اختيار القائمة

(1) إعداد المجموعة

(2) الوحدة الخارجية


(3) الأفضلية

(4) الصيانة

(5) إعداد المثبت

4-1. الاستخدام العام

شاشات التحكم هذه هي كلها شاشة عرض لوحة اللمسية. انقر على الشاشة لاختيار الوظيفة.

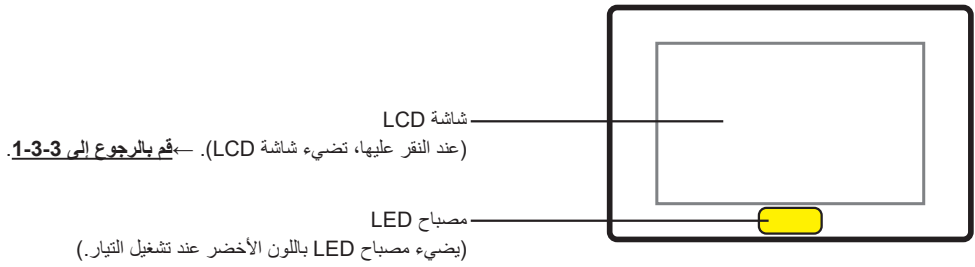


■ إدخال المزايا الخاصة بالشاشة


- من الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول إلى شاشة الإعداد المرغوبة من خلال عملية تشغيل بسيطة.
- عند القيام بالإعداد على شاشة عرض منبثقة صغيرة في وحدة التحكم هذه، فإنه يمكنك القيام بالضبط أثناء التحقق من معلومات الشاشة الموجودة خلف النافذة المنبثقة.

1-4-1. أسماء الأجزاء

■ الشاشة الرئيسية

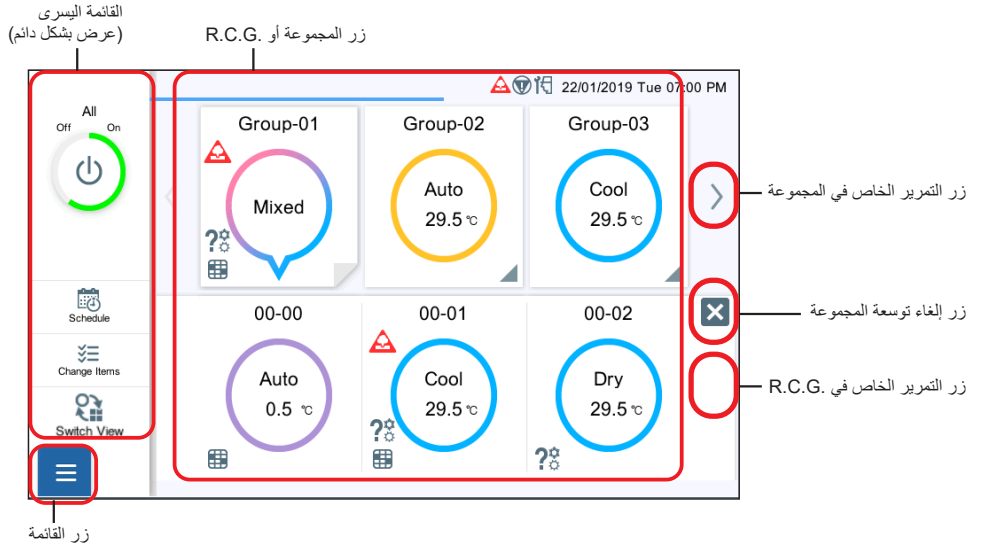

■ نموذج آخر من الشاشة

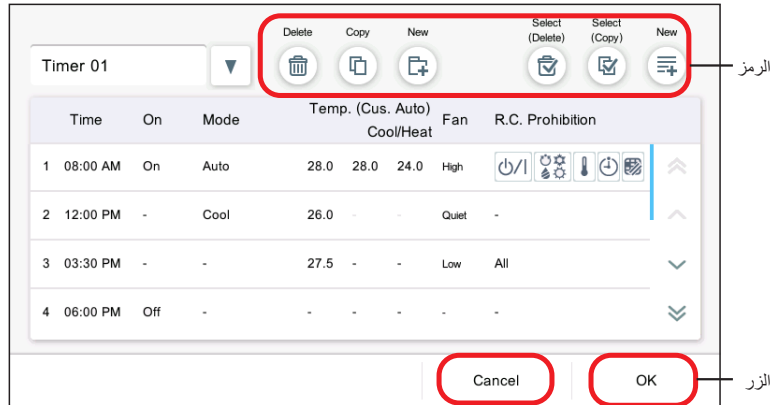

2-4-1. مواصفات الشاشة العامة

■ الزر

تم تزويد الوظائف مثل [OK] و [Cancel] في الأزرار.

[OK]	يقوم بمواصلة العملية المناسبة.
[Cancel]	يقوم بإلغاء العملية وإغلاق الشاشة الحالية.
[Reset]	يقوم بإرجاع العنصر الذي تم تغييره إلى القيمة الأولية.
[Close]	يقوم بإغلاق الشاشة الحالية.
[End]	يقوم بإنهاء العملية وإغلاق الشاشة المنبثقة.

■ الرمز

تم وضع الوظائف مثل [Delete] و [Copy] على شكل رموز.

الوصف	الرمز
يقوم بحذف الإعداد المعروض حاليًا.	
يقوم بنسخ الإعداد المعروض حاليًا.	
يقوم بإضافة موقت جديد. ومع ذلك، عندما يصل عدد الإعدادات إلى الحد الأعلى، يتم تعطيل هذا الزر.	
يقوم بحذف السطر الذي تم اختياره.	
يقوم بنسخ السطر الذي تم اختياره.	
يقوم بإضافة سطر جديد. ومع ذلك، عندما يصل عدد الإعدادات إلى الحد الأعلى، يتم تعطيل هذا الزر.	

■ الشاشة المنبثقة


① عندما يتم عرض الوظيفة المنبثقة، يمكن تشغيل الوظيفة المنبثقة التي تظهر أخيرًا فقط ولا يمكن تشغيل وظائف أخرى تم ترتيبها على الشاشة.

② عندما لا يتم عرض الأزرار على الشاشة المنبثقة


عندما يتم تشغيل شاشة أخرى أو عند مرور 20 ثانية بعد العرض، يتم إغلاق شاشة العرض المنبثقة. ومع ذلك، يتم استثناء الحالات التالية.

- لا يتم إغلاق قائمة الإعداد (وضع الفتح) حتى عند تشغيل شاشات أخرى. يتم إغلاق القائمة بعد مرور 20 دقيقة.
- لا يتم إغلاق القائمة اليسرى من شاشة المراقبة حتى عند تشغيل الشاشة الأخرى أو مرور 20 دقيقة.
- يستمر عرض الشاشة المنبثقة بشرط تحرير شاشة العرض حتى يتم استيفاء الشرط. (على سبيل المثال، لا يتم إغلاق شاشة العرض المنبثقة التي تفيد بأن نظام VRF في حالة خاصة حتى يتم تحرير الحالة الخاصة).

(نموذج للشاشة)

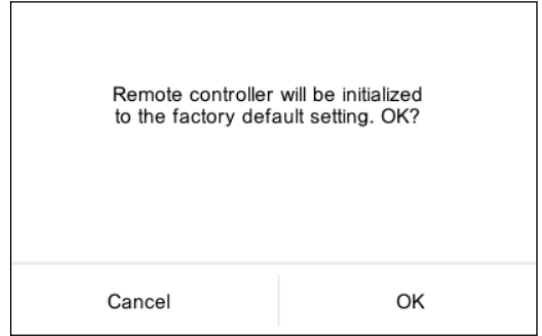

■ زر القائمة

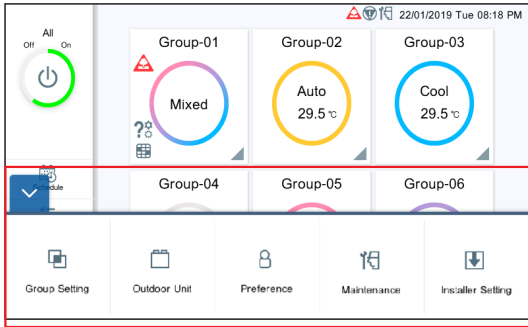

وضع الفتح



يتم عرض شاشة القائمة ويمكن اختيار قائمة الإعداد. عند النقر مرة أخرى، تعود القائمة إلى وضع الإغلاق.

وضع الإغلاق

عندما يتم النقر على زر القائمة، يتم عرض شاشة القائمة.

■ الإدخال الخاص بلوحة المفاتيح


يمكن التحويل إلى اللغة الإنجليزية والتركية والروسية واليونانية عن طريق النقر على ①. (يتم استخدام لوحة المفاتيح لإعداد الشبكة المحلية أو إعداد عنوان البريد.)
(نموذج للوحة المفاتيح)

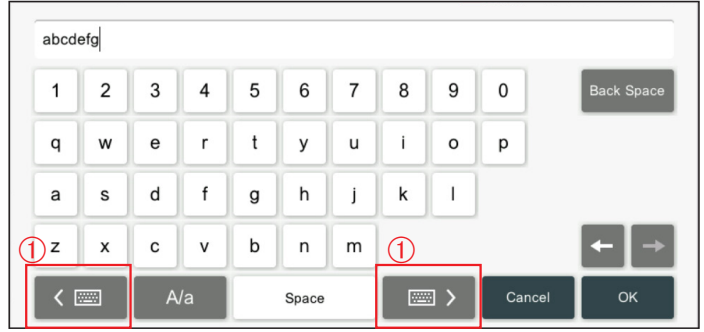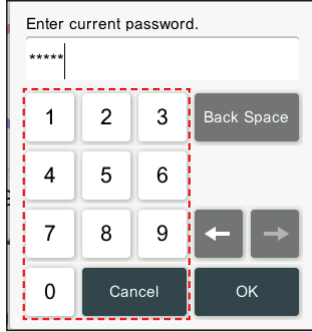

■ شرح للشاشة

يتم ترقيم العناصر الموجودة في صورة الشاشة ويتم توضيحها في الجدول التالي.
* فيما يتعلق بالأزرار العامة مثل [OK]، [Cancel]، إلخ، يتم حذف التوضيحات الموجودة في الجدول.

(نموذج) إعداد المجموعة

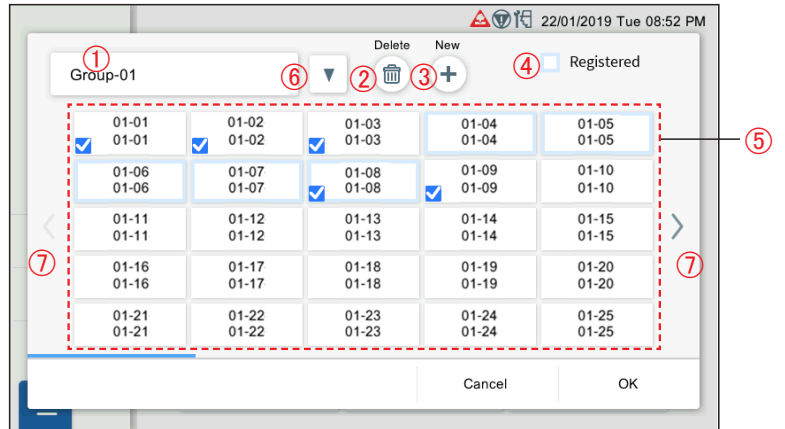

الرقم	العنصر	الوصف
①	اسم المجموعة	يقوم بتسجيل اسم المجموعة. (13 حرف كحد أقصى) يمكن تسجيل ما يصل إلى 50 مجموعة.
②	رمز [Delete]	يقوم بحذف المجموعة. عندما لا يكون هناك مجموعة بعد الحذف، يتم عرض "لا يوجد مجموعة لعرضها".
③	رمز [New]	يقوم بإضافة المجموعة. عندما يصل عدد المجموعات التي تم تسجيلها إلى 50، يتم تعطيل هذا الزر.
④	"Registered"	تشير إلى أن R.C.G. قد تم اختيارها مسبقًا من قبل مجموعات أخرى.
⑤	قائمة R.C.G.	عند اختيارها، يتم التحقق من مربع الاختيار. يمكن تسجيل ما يصل إلى 100 من R.C.G. لمجموعة واحدة.
⑥	زر تحويل المجموعة	يقوم بتحويل المجموعة التي يتم عرضها.
⑦	أزرار التمرير الخاصة في R.C.G.	يتم عرض أزرار التمرير اليمنى واليسرى عندما تكون R.C.G. أكثر من 25.

بعد اكتمال أعمال تركيب وحدة التحكم عن بعد المركزية، قم بتنفيذ الإعداد الأولي وذلك باتباع الإجراء التالي قبل البدء في استخدام النظام.

ملاحظة

إذا تم إيقاف تشغيل التيار في غضون 5 دقائق بعد الانتهاء من الإعدادات، فقد لا يتم حفظ الإعدادات.

تشغيل التيار (القاطع في وضع التشغيل)



بدء الإعداد الأولي

عند تشغيل التيار لأول مرة فقط أو بعد ضبط التهيئة على الفور، يتم عرض المعالج التالي بصيغة المعالج. قم بتنفيذ الإعدادات.

(1) إعداد اللغة—قم بالرجوع إلى 3-5-1-4.


(2) معايرة اللوحة—قم بالرجوع إلى 3-3-2-4.

(3) إعداد عنوان وحدة التحكم المركزية—قم بالرجوع إلى 3-5-2-4.

(4) تسجيل الوحدة الداخلية—3-5-3-1 تسجيل رقم العنوان.

(5) إعداد التاريخ—قم بالرجوع إلى 3-3-4-1، 3-3-2-4.

يتم عرض شاشة المراقبة. قم بتنفيذ الإعدادات حسب الضرورة. —قم بالرجوع إلى الفصل 3.

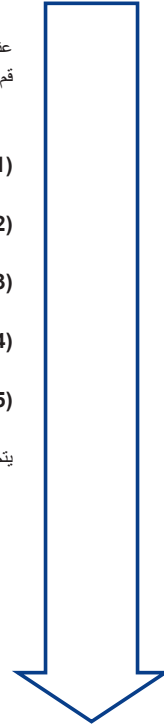

إنهاء الإعداد الأولي



بدء التشغيل (قم بالرجوع إلى الفصل 2)

يبدأ تشغيل تكييف الهواء على شاشة المراقبة.


1-2. شاشة المراقبة

يكون اثنان من الأوضاع التالية متاحًا لشاشة المراقبة.

- (1) شاشة عرض نقطة المراقبة: فيما يتعلق بالمجموعة التي تم تسجيلها، يمكن التحقق من حالة التشغيل أو ضبطها في أي شاشة عرض للمجموعات 6 أو المجموعات 12.
- (2) شاشة عرض وحدة: فيما يتعلق في R.C.G. المسجل، يمكن التحقق من حالة التشغيل الخاصة في 50 وحدة أو ضبطها على الإعداد الافتراضي.

(1) شاشة عرض نقطة المراقبة

يمكن اختيار رقم المجموعات المعروضة من وضعين للمجموعات 6 و المجموعات 12. يمثل النموذج أدناه شاشة عرض 6 مجموعات.

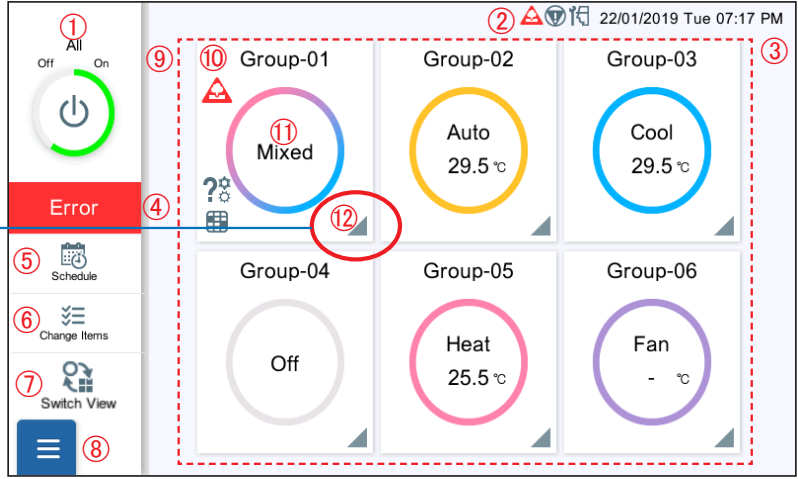


- عندما يتم النقر على علامة المثلث الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى، يتم عرض R.C.G. التي تنتمي إلى المجموعة.
- عندما يتم توسعة R.C.G.، تبدو الزاوية السفلية اليمنى من المربع وكأنها مطوية.



تم توسعة R.C.G. على سطر منقط. (يتم عرض R.C.G. التي تنتمي إلى المجموعة التي تم النقر عليها).


الرقم	العنصر	الوصف								
①	R.C.G. تشغيل/إيقاف جميع	عندما يكون إعداد كلمة المرور فعالاً، قم بإدخال كلمة المرور بعد اختيار العملية فيما يلي. "All ON": يقوم بضبط جميع R.C.G. المسجلة على وحدة التحكم هذه على وضع التشغيل ON معاً. يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل عملية التشغيل الخاصة بجميع R.C.G. معاً. ← قم بالرجوع إلى 1-2-1. "Detail": يقوم بضبط محتويات عملية التشغيل بالتفصيل. ← قم بالرجوع إلى 2-2-2. رمز On/Off: تشير الأجزاء الملونة إلى النسبة الخاصة بحالة عملية التشغيل في وضع التشغيل لعدد R.C.G. التي تم تسجيلها. أخضر: حالة عملية التشغيل في وضع التشغيل، رمادي: حالة عملية التشغيل في وضع الإيقاف حتى عندما تكون وحدة داخلية أو وحدة خارجية واحدة مسجلة فقط في الحالة الخاصة التالية، يتم عرض الرمز.								
②	شاشة عرض الحالة الخاصة	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الرمز</th> <th>الحالة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>تسرب سائل التبريد</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الإيقاف الطارئ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>وضع الصيانة / أولوية الناقل</td> </tr> </tbody> </table>	الرمز	الحالة		تسرب سائل التبريد		الإيقاف الطارئ		وضع الصيانة / أولوية الناقل
الرمز	الحالة									
	تسرب سائل التبريد									
	الإيقاف الطارئ									
	وضع الصيانة / أولوية الناقل									
③	التاريخ	يقوم بعرض التاريخ والوقت.								
④	شاشة عرض الخطأ	حتى عندما تكون وحدة واحدة غير طبيعية في الوحدات الداخلية أو الوحدات الخارجية المسجلة، يتم عرض رمز [Error]. يقوم بعرض معلومات الخطأ كما يلي: • "Error Code": يقوم بعرض رمز الخطأ. • "Address": يقوم بعرض العنوان الخاص بالوحدة التي حدث بها الخطأ. • "Model Name": يقوم بعرض اسم الموديل الخاص بالوحدة التي حدث بها الخطأ. • Model Name: يتم عرضه على النحو التالي: الوحدة الخارجية: الوحدة الخارجية الوحدة الداخلية: اسم المجموعة أو اسم R.C.G. وحدة التحكم هذه: وحدة التحكم المركزية								
⑤	رمز [Schedule]	يقوم بعرض الشاشة الخاصة بإعداد جدول عملية التشغيل. ← قم بالرجوع إلى 3-2.								
⑥	رمز [Change Items]	يقوم بضبط المحتويات ليتم عرضها على الشاشة. ← قم بالرجوع إلى 1-2-1.								
⑦	تحويل شاشة العرض	يقوم بالتحويل بين شاشة عرض نقطة المراقبة وشاشة عرض 50 وحدة بالتناوب.								
⑧	زر القائمة	يقوم بعرض شاشة قائمة الأعداد بواسطة النقر على هذا الزر والذي يتم عرضه دائماً. ← قم بالرجوع إلى الفصل 3.								
⑨	شاشة عرض المجموعة	تقوم بعرض المجموعات التي تم ضبطها مسبقاً. تقوم بعرض حالة عملية التشغيل الخاصة بالمجموعة. ← قم بالرجوع إلى [جدول 1].								
⑩	اسم المجموعة	يقوم بعرض اسم المجموعة.								
⑪	حالة عملية التشغيل الخاصة بالمجموعة	تقوم بضبط محتويات عملية التشغيل للمجموعة التي تم النقر عليها. ← قم بالرجوع إلى 2-2-2.								
⑫	توسعة المجموعة	تقوم بتوسيع R.C.G. المسجلة للمجموعة بواسطة النقر.								
⑬	زر التمرير الخاص في المجموعة	عندما يتجاوز عدد المجموعات المسجلة الحد الأقصى لشاشة العرض، يتم عرض أزرار التمرير اليمنى واليسرى.								
⑭	شاشة عرض R.C.G.	تقوم بعرض R.C.G. المسجلة للمجموعة. (يتم عرض R.C.G. المسجلة من اليسار لليمين ومن الأعلى وبترتيب تصاعدي لرقم النظام ورقم الوحدة).								
⑮	اسم R.C.G.	يقوم بعرض اسم R.C.G.								
⑯	حالة عملية التشغيل الخاصة في R.C.G.	تقوم بعرض حالة عملية التشغيل الخاصة في R.C.G. ← قم بالرجوع إلى [جدول 1]. تقوم بضبط محتويات عملية التشغيل الخاصة في R.C.G. ← قم بالرجوع إلى 2-2-2.								
⑰	زر التمرير الخاص في R.C.G.	عندما يتجاوز عدد R.C.G. المسجلة الحد الأقصى لشاشة العرض، يتم عرض أزرار التمرير اليمنى واليسرى.								

		2018/10/10 Wed 10:00AM									
All Off On     	9	RCG01	RCG02	RCG03	RCG04	RCG05	RCG06	RCG07	RCG08	RCG09	RCG10
		26°	26°	26°	26°	26°	26°	26°	26°	26°	26°
		RCG01	RCG02	RCG03	RCG04	RCG05	RCG06	RCG07	RCG08	RCG09	RCG10
	10	26°	26°	26°	26°	26°	26°	26°	26°	26°	26°
	11	RCG01	RCG02	RCG03	RCG04	RCG05	RCG06	RCG07	RCG08	RCG09	RCG10
		26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°
	12	RCG01	RCG02	RCG03	RCG04	RCG05	RCG06	RCG07	RCG08	RCG09	RCG10
		26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°	26.5°
		RCG01	RCG02	RCG03	RCG04	RCG05	RCG06	RCG07	RCG08	RCG09	RCG10
		26.5°	26.5°	26.5°	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off

إن النقاط من ① إلى ⑧ هي نفسها كما هو الحال في وضع شاشة عرض نقطة المراقبة.

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بعرض R.C.G. المسجل.	R.C.G. شاشة عرض	⑨
يقوم بعرض اسم R.C.G.	R.C.G. اسم	⑩
يقوم بالتحقق وضبط حالة التشغيل الخاصة في R.C.G. ← <u>قم بالرجوع إلى 2-2-2</u> .	R.C.G. حالة عملية التشغيل الخاصة في	⑪
عندما يكون عدد R.C.G. يتجاوز 50، يتم عرض أزرار التمرير اليمنى واليسرى.	R.C.G. زر التمرير الخاص في	⑫

حالة عملية التشغيل	الرمز	اللون
تكون عمليات التشغيل الخاصة بالمجموعات و R.C.G على "Cool" أو "Dry".	 	أزرق فاتح
تكون عمليات التشغيل الخاصة بالمجموعات و R.C.G على "Heat".		زهري
تكون عمليات التشغيل الخاصة بالمجموعات و R.C.G على "Fan" أو "Auto" أو "Custom Auto".	  	أرجواني
يتم مزج أوضاع عمليات التشغيل الخاصة بالمجموعات.		ألوان قوس قزح
يتم إيقاف عمليات التشغيل لجميع المجموعات و R.C.G.		رمادي
تكون حتى وحدة واحدة من المجموعات أو R.C.G في وضع اختبار عملية التشغيل. (يتم عرضه بغض النظر عن وضع عملية التشغيل)		أصفر
يتم عرض الرموز الخاصة في "R.C. Prohibition" و "Temp. upper and lower limit" و "Schedule" عندما يتم التحقق من "Management Status". ← <u>قم بالرجوع إلى 1-2-1</u> .		
عندما تكون درجة حرارة الغرفة خارج نطاق مستشعر درجة حرارة الغرفة، يتم عرض رمز فوق الحد الأعلى أو تحت الحد الأدنى. ← <u>قم بالرجوع إلى 1-2-1</u> .	 	—
عند التحقق من "Room Temp." الموجودة في "Operation Status"، فإنه يتم عرض رمز درجة حرارة الغرفة. ← <u>قم بالرجوع إلى 1-2-1</u> .		
<p>🏠 : يتم رصد درجة حرارة الغرفة بواسطة وحدة التحكم عن بعد السلوكية أو المستشعر الاختياري (↓) : يتم رصد درجة حرارة الغرفة بواسطة مستشعر الوحدة الداخلية (قد تختلف درجة حرارة الغرفة عن درجة حرارة الغرفة الفعلية. عندما يتم عرض هذا الرمز، فإن درجة حرارة الغرفة تُعد مرجحاً فقط).</p>		
<ul style="list-style-type: none"> عندما يحدث تسرب لسائل التبريد أو خطأ أو وضع عدم التوافق أو ظهور علامة المرشح حتى في وحدة واحدة، يتم عرض الرمز. عندما يحدث تسرب لسائل التبريد وحدوث خطأ في نفس الوقت، يتم عرض تسرب لسائل التبريد بشكل تفضيلي. 		رمز شاشة العرض

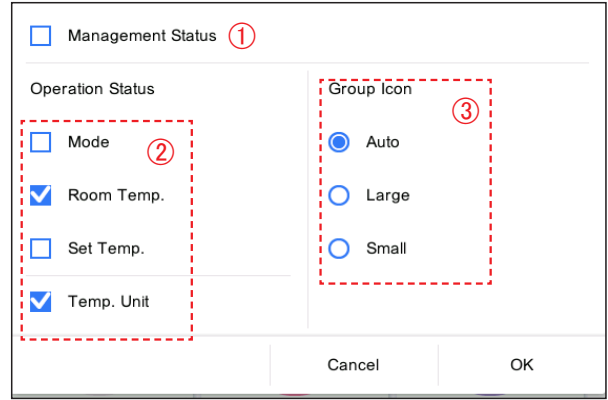

الوصف	العنصر	الرقم
عندما يتم تحديد مربع الاختيار، يتم عرض الرموز الخاصة في "R.C. Prohibition" و "Temp. upper and lower limit" و "Schedule" على المجموعة. يتم تبديل شاشة العرض إلى شاشة عرض الرمز العادية تلقائيًا لمدة 12 ثانية بعد أن يتم النقر على زر التمرير، إلخ. ← قم بالرجوع إلى [جدول 1].	"Management Status"	①
يقوم بالتبديل بين حالة التمكين والتعطيل لشاشة العرض بواسطة مربع الاختيار. يمكن تمكين ما يصل إلى 2 من العناصر الخاصة في "Mode" و "Room Temp." و "Set Temp.". لا يمكن تعطيل جميع العناصر. عندما يتم تمكين واحدة من "Room Temp." أو "Set Temp." أو تمكين كل من "Room Temp." و "Set Temp."، يمكن تمكين "Temp. Unit". ← قم بالرجوع إلى [جدول 1]. يجب توصيل وحدة التحكم عن بعد السلكية بالوحدة الداخلية لعرض "Room temp."	"Operation Status"	②
يقوم بضبط حجم رمز المجموعة ليتم عرضه. [القيمة الأولية: "Auto"] "Auto": عندما يكون عدد المجموعات المسجلة 6 أو أقل، تكون الرموز كبيرة. عندما تكون 7 أو أكثر، تكون الرموز صغيرة. "Large": تكون الرموز كبيرة. (الحد الأقصى لعدد المجموعة المعروضة: 6) "Small": تكون الرموز صغيرة. (الحد الأقصى لعدد المجموعة المعروضة: 12)	"Group Icon"	③


2-2. إعداد عملية التشغيل


- يقوم بتنفيذ إعداد عملية التشغيل للمجموعة أو R.C.G. المسجلة لوحدة التحكم هذه.
- (1) إعداد المجموعة: يقوم بتنفيذ الإعداد نفسه لجميع R.C.G. المسجلة لوحدة التحكم هذه.
- (2) الإعداد الفردي: يقوم بتنفيذ الإعداد الفردي للمجموعة التي تم النقر عليها أو R.C.G.
- عندما يتم ضبط كلمة المرور عند بدء التشغيل، قم بإدخال كلمة المرور. (قم بالرجوع إلى 3-3-5).

1-2-2. إعداد المجموعة

(1) انقر على العنصر التالي.

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط جميع R.C.G. على وضع التشغيل ON معًا.	"On"	①
يقوم بضبط جميع R.C.G. على وضع الإيقاف OFF معًا.	"Off"	②
يقوم بضبط التفاصيل الخاصة بعملية تشغيل المجموعة. الشاشة هي نفسها كما في الإعداد الفردي. ← قم بالرجوع إلى 2-2-2.	"Detail"	③

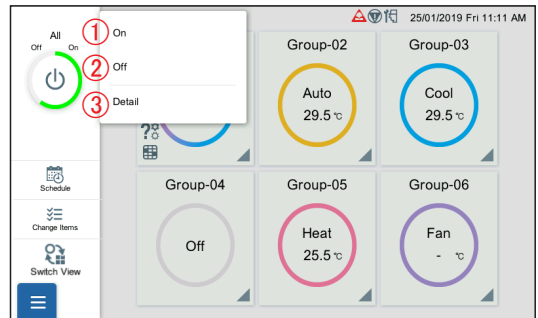

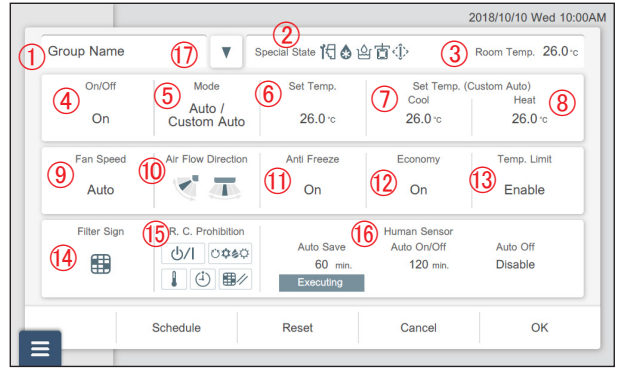

الوصف	العنصر	الرقم																												
يقوم باختيار "Group name" ليتم ضبطه. لإعداد المجموعة، يتم عرض "All Indoor Units".	"Group name" / "R.C.G. name"	①																												
عندما تكون المجموعة أو R.C.G. المعروضة حاليًا في وضع الحالة الخاصة، يتم عرض الرمز. • الحالات المعروضة حتى عندما تكون وحدة واحدة في وضع الحالة الخاصة.	"Special State"	②																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الرمز</th> <th>الحالة</th> <th>الرمز</th> <th>الحالة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>الإيقاف الطارئ</td> <td></td> <td>وضع عدم التوافق</td> </tr> <tr> <td></td> <td>وضع الصيانة</td> <td></td> <td>التحكم الرئيسي</td> </tr> <tr> <td></td> <td>تسرب سائل التبريد</td> <td></td> <td>اختبار عملية التشغيل</td> </tr> <tr> <td></td> <td>خطأ</td> <td></td> <td>المضخة للأسفل</td> </tr> <tr> <td></td> <td>إزالة الصقيع</td> <td></td> <td>مصدر تيار إضافي</td> </tr> <tr> <td></td> <td>استعادة الزيت</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	الرمز	الحالة	الرمز	الحالة		الإيقاف الطارئ		وضع عدم التوافق		وضع الصيانة		التحكم الرئيسي		تسرب سائل التبريد		اختبار عملية التشغيل		خطأ		المضخة للأسفل		إزالة الصقيع		مصدر تيار إضافي		استعادة الزيت	—	—		
الرمز	الحالة	الرمز	الحالة																											
	الإيقاف الطارئ		وضع عدم التوافق																											
	وضع الصيانة		التحكم الرئيسي																											
	تسرب سائل التبريد		اختبار عملية التشغيل																											
	خطأ		المضخة للأسفل																											
	إزالة الصقيع		مصدر تيار إضافي																											
	استعادة الزيت	—	—																											
• الحالة المعروضة عندما تكون جميع الوحدات في وضع الحالة الخاصة الوحدة التي يتم إدارتها (عندما لا تكون جميع الوحدات الداخلية وحدة داخلية رئيسية، ويتم إدارة الوحدة الرئيسية أو إدارة الوحدة الخارجية)																														
يقوم بعرض درجة حرارة الغرفة.	"Room Temp."	③																												
يقوم باختيار "On" أو "Off" لحالة عملية التشغيل.	"On/Off"	④																												
يقوم باختيار الوضع. ("Auto" و "Cool" و "Dry" و "Fan" و "Heat". يعتمد الوضع القابل للاختيار على الوحدة الداخلية)	"Mode"	⑤																												
يقوم باختيار "Set Temp." باستخدام 0.5°م (1°ف) في الوحدات. (باستثناء عند اختيار "Fan" أو "Off")	"Set Temp."	⑥																												
يقوم باختيار "Set Temp." أثناء عملية تشغيل "Cool" و "Set Temp." أثناء عملية تشغيل "Heat" عندما يكون وضع التشغيل "Custom Auto". (لا يمكن المزج بين الوحدة الداخلية المستعملة والوحدة الخارجية غير المستعملة).	"Set Temp. (Custom Auto)" "Cool"	⑦																												
	"Set Temp. (Custom Auto)" "Heat"	⑧																												
يقوم بضبط "Fan Speed". "Quiet"، "Low"، "Med-Low"، "Med"، "Med-High"، "High"، "Auto"	"Fan Speed"	⑨																												
يقوم بضبط "Air Flow Direction". ← قم بالرجوع إلى 1-2-2-2 .	"Air Flow Direction"	⑩																												
يقوم بضبط عملية تشغيل "Anti Freeze". قم باختيار "On" أو "Off".	"Anti Freeze"	⑪																												
يقوم بضبط عملية تشغيل "Economy". قم باختيار "On" أو "Off".	"Economy"	⑫																												
يقوم بضبط "Temperature Limit". ← قم بالرجوع إلى 2-2-2-2 .	"Temp. Limit"	⑬																												
يقوم بإعادة ضبط "Filter Sign". (يتم إعادة ضبط الوقت التراكمي لعملية التشغيل).	"Filter Sign"	⑭																												
يقوم بضبط "R.C. Prohibition". ← قم بالرجوع إلى 3-2-2-2 .	"R.C. Prohibition"	⑮																												
يقوم بضبط "Human Sensor". ← قم بالرجوع إلى 4-2-2-2 .	"Human Sensor"	⑯																												
يقوم بالتحويل بين شاشة عرض المجموعة وشاشة عرض R.C.G.	R.C.G. / المجموعة	⑰																												

* يتم عرض "Set temp." عندما يتم تسجيل وحدة مجهزة بوظيفة تلقائي مخصص فقط.


ملاحظة

تلقائي مخصص:


قم بضبط درجة الحرارة التي تم ضبطها للتبريد وضبط درجة الحرارة للتدفئة بشكل منفصل. أثناء عملية تشغيل وضع تلقائي مخصص، عندما تتجاوز درجة حرارة الغرفة درجة الحرارة التي تم ضبطها للتبريد، يتم تنفيذ عملية التبريد، وعندما تهبط درجة حرارة الغرفة إلى درجة أقل من درجة الحرارة التي تم ضبطها للتدفئة، يتم تنفيذ عملية التدفئة. (يمكن استخدامه فقط عندما يكون إعداد الوحدة الداخلية المتوافقة مع هذه الوظيفة فعالاً).

1-2-2-2. إعداد اتجاه تدفق الهواء الرأسى والأفقى

يقوم بضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسى والأفقى.

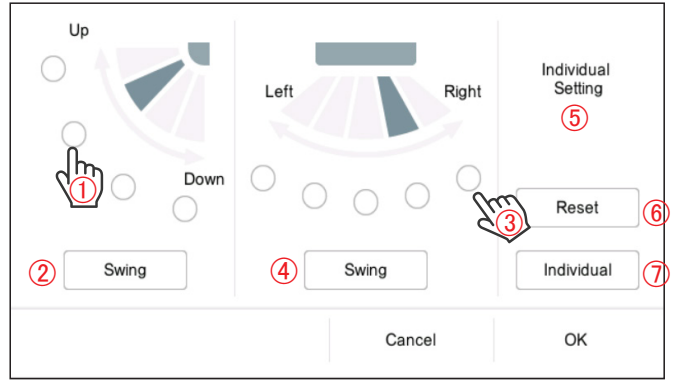

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم باختيار اتجاه تدفق الهواء بواسطة النقر.	اختيار اتجاه تدفق الهواء الرأسى	①
يقوم بضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسى على [Swing].	تأرجح اتجاه تدفق الهواء الرأسى	②
يقوم باختيار اتجاه تدفق الهواء بواسطة النقر.	اختيار اتجاه تدفق الهواء الأفقى	③
يقوم بضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقى على [Swing].	تأرجح اتجاه تدفق الهواء الأفقى	④
يقوم بعرض "SET" عندما يتم ضبط اتجاه تدفق الهواء الفردي.	شاشة عرض التحكم بمراقبة اتجاه تدفق الهواء الفردي	⑤
يقوم بإعادة ضبط الإعداد الفردي الخاص باتجاه تدفق الهواء.	زر [Reset]	⑥
يقوم بضبط الإعداد الفردي الخاص باتجاه تدفق الهواء.	الزر [individual]	⑦

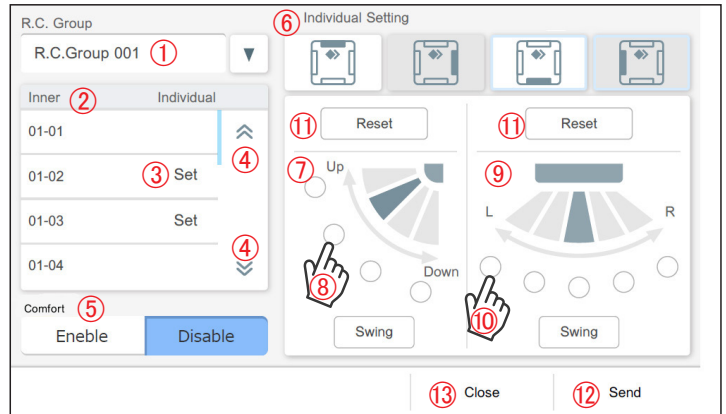

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بعرض قائمة R.C.G. القابلة للاختيار.	اختيار مجموعة وحدة التحكم عن بعد	①
يقوم باختيار الوحدة الداخلية بواسطة النقر.	اختيار الوحدة الداخلية	②
عندما يتم ضبط اتجاه تدفق الهواء الفردي، يتم عرض "Set".	حالة الإعداد الفردي	③
يقوم بعرض زر التمرير لتبديل قائمة الوحدة الداخلية من خلال عنصر واحد.	زر تمرير قائمة الوحدة الداخلية	④
يقوم بضبط خاصية التحكم المريح في تدفق الهواء. (إذا كانت الوحدة الداخلية المختارة لا تتضمن على إعداد خاصية التحكم المريح في تدفق الهواء، لن يتم عرض هذا العنصر.)	التحكم المريح في تدفق الهواء	⑤
يقوم باختيار موضع اتجاه تدفق الهواء.	اختيار موضع اتجاه تدفق الهواء	⑥
يقوم باختيار اتجاه تدفق الهواء بواسطة النقر.	اختيار اتجاه تدفق الهواء العمودي	⑦
يقوم بضبط اتجاه تدفق الهواء العمودي على [Swing].	تأرجح اتجاه تدفق الهواء العمودي	⑧
يقوم باختيار اتجاه تدفق الهواء بواسطة النقر.	اختيار اتجاه تدفق الهواء الأفقى	⑨
يقوم بضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقى على [Swing].	تأرجح اتجاه تدفق الهواء الأفقى	⑩
يقوم بإعادة ضبط الإعداد الخاص باتجاه تدفق الهواء.	الزر [Reset]	⑪
يقوم بإرسال الإعداد إلى الوحدة الداخلية. (يتطلب القيام بالإرسال إلى كل وحدة داخلية.)	الزر [Send]	⑫
يقوم بإغلاق الشاشة الحالية.	الزر [Close]	⑬

2-2-2-2. إعداد الحد الأعلى والأدنى لدرجة الحرارة

يقوم بضبط إعداد الحد الأعلى والأدنى لدرجة الحرارة الخاصة في "Auto" و "Cool/Dry" و "Heat".

Temperature Limit

① Enable

Auto	Cool/Dry	Heat
② 30.0 °C ③ 18.0 °C	④ 30.0 °C ⑤ 18.0 °C	⑥ 30.0 °C ⑦ 18.0 °C

Cancel OK

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط "Enable" أو "Disable" الخاص بإعداد الحد الأعلى والأدنى. قم بالاختيار من "Enable" أو "Disable".	ضبط درجة الحرارة "Enable" / "Disable"	①
يقوم بضبط الحد الأعلى الخاص في "Auto". النطاق: من 18.0 إلى 30.0°م (من 64 إلى 88°ف).	الحد الأعلى الخاص في "Auto"	②
يقوم بضبط الحد الأدنى الخاص في "Auto". النطاق: من 18.0 إلى 30.0°م (من 64 إلى 88°ف).	الحد الأدنى الخاص في "Auto"	③
يقوم بضبط الحد الأعلى الخاص في "Cool/Dry". النطاق: من 18.0 إلى 32.0°م (من 64 إلى 91°ف).	الحد الأعلى الخاص في "Cool/Dry"	④
يقوم بضبط الحد الأدنى الخاص في "Cool/Dry". النطاق: من 18.0 إلى 32.0°م (من 64 إلى 91°ف).	الحد الأدنى الخاص في "Cool/Dry"	⑤
يقوم بضبط الحد الأعلى الخاص في "Heat". النطاق: من 10.0 إلى 30.0°م (من 48 إلى 88°ف).	الحد الأعلى الخاص في "Heat"	⑥
يقوم بضبط الحد الأدنى الخاص في "Heat". النطاق: من 10.0 إلى 30.0°م (من 48 إلى 88°ف).	الحد الأدنى الخاص في "Heat"	⑦

* قد يختلف الحد الأعلى والأدنى لدرجة الحرارة التي يمكن ضبطها وذلك تبعاً لوحدة الداخلية المسجلة.

2-2-2-3. الإعداد الخاص بحظر وحدة التحكم عن بعد

يقوم بضبط عمليات التشغيل المحظورة لوحدة التحكم عن بعد.

Filter Reset

①

All	On/Off	On	Mode	Temp.	Timer	Filter Reset
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reset Cancel OK

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بالتبديل بين حالة التمكين والتعطيل بواسطة تحديد مربع الاختيار. (عند التحديد، يتم حظر الإعداد). يمكن ضبط "All" و "On/Off" و "On" و "Mode" و "Temp." و "Timer" و "Filter Reset" للحالة المحظورة. عندما يتم تحديد "All"، يتم تعطيل مربعات الاختيار الأخرى.	الحالة التي تم اختيارها	①

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط "Enable" أو "Disable" للجدول الذي تم تسجيله. يقوم بتسجيل اسم الجدول. يمكن تسجيل 13 حرفًا كحد أقصى. (8 أحرف للغة الصينية المبسطة والصينية التقليدية كحد أقصى) يمكن تسجيل ما يصل إلى 8 جداول. يمكن إدخال الأسماء باستخدام لوحة المفاتيح كما يمكن اختيارها من العبارات ذات الصيغة الثابتة. ◆ مرشح الإدخال: "Receipt" / "Conf room" / "Office" / "Hall" / "Whole" / "Corridor" / "Floor" "Stock room" / "Store" / "Kitchen" / "Lounge" / "Café" / "Restaurant" / room "Guest room" / "Control room" / "Entrance" / "Reception" / "Classroom" / / "Weekday" / "Winter set" / "Summer set" / "Locker room" / "Room no." / "Holiday" * عندما يتم الضبط على اللغة الصينية المبسطة والصينية التقليدية في إعداد اللغة، تكون الخيارات المرشحة أنداك مختلفة.	شاشة عرض "Enable" / "Disable"	①
	اسم الجدول	②
يقوم بحذف الجدول المعروف حاليًا.	رمز [Delete]	③
يقوم بطريقة جديدة بإنشاء نفس الجدول كما في جداول الإعداد في نهاية الجداول الموجودة ويقوم بعرض شاشة الإنشاء الجديدة.	رمز [Copy]	④
يقوم بإنشاء جدول جديد في نهاية الجداول الموجودة ويقوم بعرض شاشة الإنشاء الجديدة.	رمز [New]	⑤
يقوم بضبط المجموعات ليتم التحكم بها. ← قم بالرجوع إلى 1-3-2.	المجموعة المسجلة	⑥
يقوم بتحويل الجدول الذي يتم عرضه. ← قم بالرجوع إلى 2-1-3-2.	زر تحويل الجدول	⑦

* عندما لا يتم ضبط الجدول، فإنه سيتم عرض ⑤ فقط.


1.1-3-2. اختيار المجموعة

يقوم بضبط المجموعات ليتم التحكم بها.

<input checked="" type="checkbox"/>	Group-01	①	② ▲
<input checked="" type="checkbox"/>	Group-02		▲
<input type="checkbox"/>	Group-03		▲
<input type="checkbox"/>	Group-04		▲
<input type="checkbox"/>	Group-05		▲
<input type="checkbox"/>	Group-06		▲
Cancel		OK	

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم باختيار المجموعات ليتم تسجيلها. عند اختيارها، يتم التحقق من مربع الاختيار.	المجموعة	①
تقوم بعرض R.C.G. المسجلة للمجموعة.	زر العرض الخاص في R.C.G.	②



2-1-3-2. اختيار الجدول

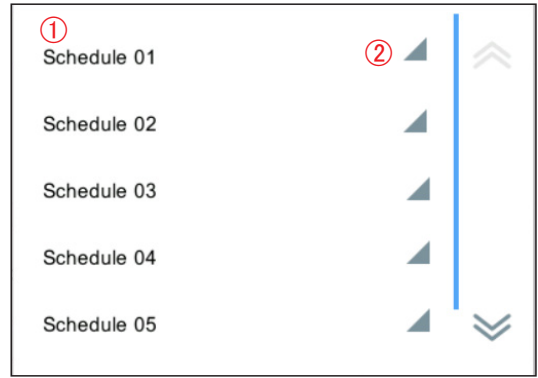

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم باختيار الجدول ليتم تسجيله. عند اختياره، يظهر مربع الاختيار.	الجدول	①
يقوم بضبط إعداد التقويم. ← قم بالرجوع إلى 1-2-1-3-2.	زر إعداد التقويم	②

2-1-3-2. إعداد التقويم


قم بضبط الجدول لمدة تصل إلى سنة واحدة مقدماً.

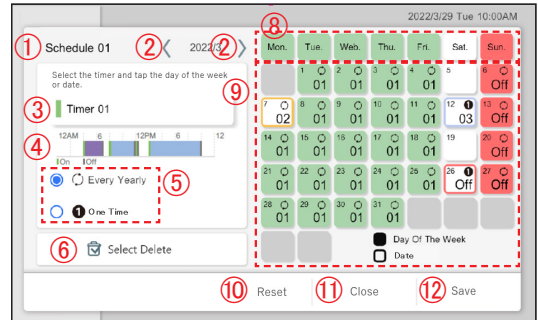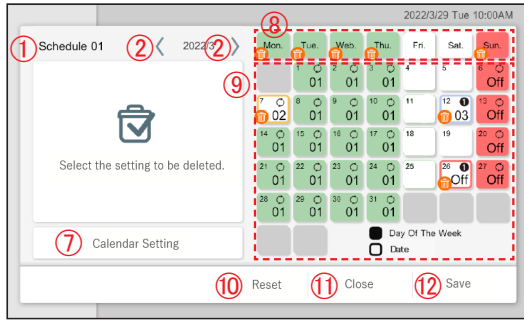

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بعرض الجدول.	اسم الجدول	①
يقوم بتحويل الشهر المعروف عن طريق النقر. (إذا لم يتم حفظ التغييرات، فسوف تظهر الشاشة المنبثقة الخاصة بتأكيد الانتقال).	زر التغذية الشهري	②
يقوم بعرض الشاشة المنبثقة لمؤقت الجدول السنوي عن طريق النقر. ← قم بالرجوع إلى 2-2-1-3-2.	زر اختيار المؤقت	③
يقوم بعرض ملخص المؤقت المحدد. للحصول على التفاصيل، راجع مواصفات عرض مقياس المؤقت.	مقياس المؤقت	④
يقوم باختيار ما إذا كان سيتم ضبط المؤقت سنوياً أو مرة واحدة فقط عن طريق النقر.	اختيار متكرر	⑤
يقوم بالتحويل إلى "Select Delete" عن طريق النقر.	"Select Delete"	⑥
يقوم بالتحويل إلى "Calendar Setting" عن طريق النقر.	"Calendar Setting"	⑦
يقوم بتطبيق مؤقت الاختيار على اليوم الذي تم النقر عليه من الأسبوع في الشهر المعروف عن طريق النقر. (يتم تعطيل المؤقت لليوم الذي تم النقر عليه من الأسبوع أثناء اختيار الحذف).	زر يوم من الأسبوع	⑧
يقوم بتطبيق مؤقت الاختيار على التاريخ الذي تم النقر عليه في الشهر المعروف عن طريق النقر. (يتم تعطيل المؤقت للتاريخ الذي تم النقر عليه أثناء اختيار الحذف).	زر التاريخ	⑨
يقوم بإعادة ضبط الإعدادات المتغيرة.	"Reset"	⑩
يقوم بإنهاء إعداد التقويم. إذا لم يتم حفظ التغييرات، فسوف تظهر الشاشة المنبثقة الخاصة بتأكيد إعادة الضبط.	"Close"	⑪
يقوم بحفظ الإعدادات المتغيرة.	"Save"	⑫

ملاحظة


- إذا حاولت القيام بضبط المؤقت نفسه حسب التاريخ أو اليوم من الأسبوع الذي تم فيه ضبط المؤقت، فإنه سيتم إلغاء المؤقت.
- إذا تم ضبط مؤقّات منفصلة حسب التاريخ واليوم من الأسبوع، فإن المؤقت الذي تم ضبطه حسب التاريخ له الأولوية.

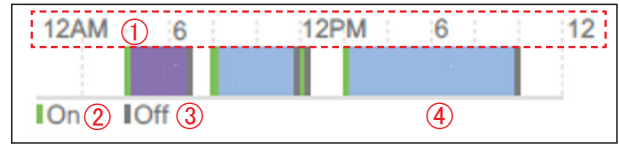

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بعرض الوقت في مقاطع مدتها 6 ساعات. (يتم عرض الوقت الخاص بجزء الخط المتقطع في مقاطع مدتها 2 ساعة.)	الوقت (*)	①
يشير إلى وقت بدء عملية التشغيل بواسطة الخط الأخضر.	المقياس "On"	②
يشير إلى وقت إيقاف عملية التشغيل بواسطة الخط الرمادي.	المقياس "Off"	③
يشير إلى وضع عملية تشغيل الإعداد عن طريق الألوان التالية. أزرق : تبريد / جاف أحمر : تدفئة أرجواني : تلقائي / مروحة	وضع عملية التشغيل	④

* يتم عرض الوقت بالصيغة التي تم ضبطها في **1-4-3-3 إعداد صيغة شاشة العرض**.

2-2-1-3-2. اختيار مؤقت الجدول السنوي

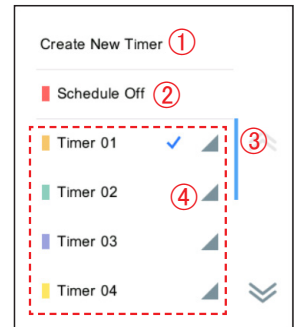

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بعرض شاشة إعداد تفاصيل المؤقت الجديد عن طريق النقر. ← قم بالرجوع إلى 2-3-2 .	"Create New Timer"	①
يقوم بإغلاق الشاشة المنبثقة الخاصة باختيار مؤقت الجدول السنوي عن طريق النقر، ويقوم بضبط Schedule Off على يوم من الأسبوع والتاريخ المحدد في إعداد الجدول.	"Schedule Off"	②
يقوم باختيار المؤقت المراد ضبطه.	المؤقت	③
يقوم بعرض شاشة إعداد تفاصيل المؤقت عن طريق النقر. ← قم بالرجوع إلى 2-3-2 .	تأكيد المؤقت	④

2-3-2. إعداد تفاصيل المؤقت

يقوم بضبط التفاصيل الخاصة بإعداد المؤقت.

قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

	Time	On	Mode	Temp. (Cus. Auto)	Cool/Heat	Fan	R.C. Prohibition
1	08:00 AM	On	Auto	28.0	28.0 24.0	High	Power, Fan, Temp, Quiet, Prohibition
2	12:00 PM	-	Cool	26.0	-	Quiet	-
3	03:30 PM	-	-	27.5	-	Low	All
4	06:00 PM	Off	-	-	-	-	-

عندما يتم اختيار [Select (Delete)]

قم باختيار المؤقت الذي ترغب بحذفه.

ملاحظة

عندما تحاول حذف إعداد المؤقت للجدول، يتم عرض
 "This timer setting cannot be deleted because
 it is used for the schedule setting as well."

	Time	On	Mode	Temp. (Cus. Auto)	Cool/Heat	Fan	R.C. Prohibition
1	08:00 AM	On	Auto	28.0	28.0 24.0	High	Power, Fan, Temp, Quiet, Prohibition
2	12:00 PM	-	Cool	26.0	-	Quiet	-
3	03:30 PM	-	-	27.5	-	Low	All
4	06:00 PM	Off	-	-	-	-	-

عندما يتم اختيار [Select (Copy)]

قم باختيار المؤقت الذي ترغب بنسخه.
 تمت إضافة المؤقت.

	Time	On	Mode	Temp. (Cus. Auto)	Cool/Heat	Fan	R.C. Prohibition
1	08:00 AM	On	Auto	28.0	28.0 24.0	High	Power, Fan, Temp, Quiet, Prohibition
2	12:00 PM	-	Cool	26.0	-	Quiet	-
3	03:30 PM	-	-	27.5	-	Low	All
4	06:00 PM	Off	-	-	-	-	-

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بعرض اسم المؤقت. تكون أسماء المؤقت هي المؤقت من 1 إلى 40. يتم استخدام أصغر عدد غير مسجل عند الإنشاء الجديد لاسم المؤقت.	اسم المؤقت	①
يقوم بحذف المؤقت المعروض حاليًا.	رمز [Delete]	②
يقوم بنسخ الإعداد الخاص بالمؤقت وإنشاء المؤقت بأصغر عدد غير مسجل من 1 إلى 40 وينتقل إلى شاشة إنشاء جديدة.	رمز [Copy]	③
يقوم بإنشاء المؤقت الجديد بأصغر عدد غير مسجل من 1 إلى 40 وينتقل إلى شاشة إنشاء جديدة.	رمز [New]	④
يقوم بإدخال وضع اختيار الحذف.	رمز [Select (Delete)]	⑤
يقوم بإدخال وضع اختيار النسخ.	رمز [Select (Copy)]	⑥
يقوم بإضافة قائمة في نهاية قائمة المؤقت. رقم القائمة هو أصغر عدد من 1 إلى 10 وهو غير مدرج.	رمز [New]	⑦
يقوم بضبط وقت المؤقت. ← قم بالرجوع إلى 1-2-3-2.	"Time"	⑧
يقوم باختيار "On" أو "Off". يقوم بإلغاء التغيير بواسطة اختيار "Reset".	"On"/"Off"	⑨
يقوم باختيار الوضع ("Auto" و "Cool" و "Dry" و "Fan" و "Heat"). يعتمد الوضع القابل للاختيار على الوحدة الداخلية) يقوم بحذف التغيير بواسطة اختيار "Reset".	"Mode"	⑩
يقوم باختيار "Set Temp." مع وحدات القياس 0.5°م (°F1). (باستثناء عند اختيار "Fan" أو "Off")	"Set Temp."	⑪
يقوم باختيار "Set Temp." أثناء عملية تشغيل "Cool" و "Set Temp." أثناء عملية تشغيل "Heat"	"(Cool) Custom Auto"	⑫
عندما يكون وضع التشغيل "Custom Auto". (لا يمكن المزج بين الوحدة الداخلية المستعملة والوحدة الخارجية غير المستعملة).	"(Heat) Custom Auto"	⑬
يقوم باختيار سرعة المروحة. "Auto"، "High"، "Med-High"، "Med"، "Med-Low"، "Low"، "Quiet"	"Fan"	⑭
يقوم بضبط "R.C. Prohibition". ← قم بالرجوع إلى 3-2-2-2.	"R.C. Prohibition"	⑮
يقوم بتحويل المؤقت الذي يتم عرضه.	زر تحويل المؤقت	⑯
يقوم بعرض زر التمرير لتبديل الصفحة الخاصة بقائمة المؤقت.	زر تمرير قائمة المؤقت (تلفيم الصفحة)	⑰
يقوم بعرض زر التمرير لتبديل الصفحة الخاصة بقائمة المؤقت من خلال عنصر واحد.	زر تمرير قائمة المؤقت	⑱
يقوم بإعادة ترتيب القائمة بترتيب زمني عند النقر على ⑧ "Time".	الوقت ▲	⑲

* يتم عرضه عند تسجيل وحدة مجهزة بوظيفة "Custom Auto" فقط.


1-2-3-2. إعداد وقت المؤقت

يقوم بضبط وقت المؤقت.

①	00	✓	⇐	②	: 00	✓	③	AM	✓
	01				: 10			PM	
	02				: 20				
	03				: 30				
	04				: 40				
	05		⇓		: 50				
Cancel					OK				

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم باختيار الوقت الذي تم ضبطه على (ساعة) للمؤقت. عند اختيارها، يتم تحديد الوقت.	ساعة	①
يقوم باختيار الوقت الذي تم ضبطه على (دقيقة) للمؤقت. عند اختيارها، يتم تحديد الوقت.	دقيقة	②
يقوم باختيار الوقت الذي تم ضبطه على ("AM" / "PM") للمؤقت. عند اختيارها، يتم تحديد "AM" أو "PM".	"AM" / "PM"	③

يقوم بضبط الإعدادات الأساسية المطلوبة لاستخدام وحدة التحكم هذه. انقر على زر القائمة وقم باختيار القائمة التي ترغب في ضبطها. قم بتنفيذ الإعداد وفقاً للشاشة المنبثقة.

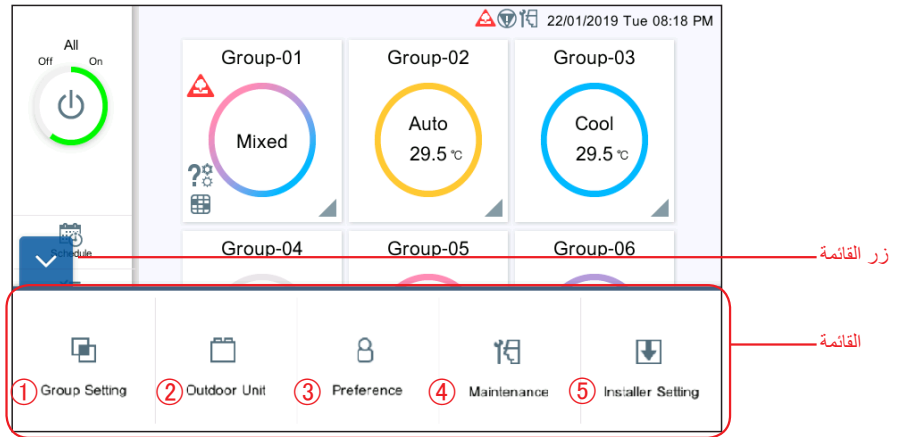

رقم الفصل	الوصف	القائمة الفرعية	الترتيب	القائمة	الرقم
<u>1-1-3</u>	يقوم بضبط التجميع واسم المجموعة التي يتم تشغيلها من وحدة التحكم هذه.	"Create New Group"	1	"Group Setting"	①
<u>1-2-3</u>	يقوم بضبط مستوى الصوت الخاص في ضوضاء عملية تشغيل الوحدة الخارجية.	"Operation Setting"	1	"Outdoor Unit"	②
<u>2-2-3</u>	يقوم بضبط الجدول الخاص بالتحكم بوضواء عملية تشغيل الوحدة الخارجية.	"Schedule Setting"	2		
<u>1-3-3</u>	يقوم بضبط الضوء الخلفي للشاشة.	"Backlight Setting"	1	"Preference"	③
<u>2-3-3</u>	يقوم بمعايرة موضع لوحة اللمس.	"Panel Calibration"	2		
<u>3-3-3</u>	يقوم بضبط نغمة التنبيه.	"Sound Setting"	3		
<u>4-3-3</u>	يقوم بضبط التاريخ والوقت.	"Date Setting"	4		
<u>5-3-3</u>	يقوم بضبط كلمات المرور.	"Password Setting"	5	"Maintenance"	④
<u>1-4-3</u>	يقوم بعرض سجل الخطأ.	"Error History"	1		
<u>2-4-3</u>	يقوم بعرض قيم المستشعر.	"Display Sensor Values"	2		
<u>3-4-3</u>	يقوم بعرض معلومات الإصدار.	"Information"	3		
<u>4-4-3</u>	يقوم بتنفيذ اختبار عملية التشغيل للوحدة الداخلية.	"Test Operation"	4	"Installer Setting"	⑤
<u>1-5-3</u>	يقوم بضبط اللغات.	"Language Setting"	1		
<u>2-5-3</u>	يقوم بضبط عنوان وحدة التحكم المركزية.	"Central controller Address Setting"	2		
<u>3-5-3</u>	يقوم بتسجيل الوحدة الداخلية.	"Indoor Unit Registration"	3		
<u>4-5-3</u>	يقوم بضبط وحدة درجة الحرارة.	"Temp. Unit Setting"	4		
<u>5-5-3</u>	يقوم بضبط وحدة الضغط.	"Pressure Unit Setting"	5		
<u>6-5-3</u>	يقوم بضبط عملية التشغيل عن بعد.	"Remote Setting"	6		
<u>7-5-3</u>	يقوم بضبط الإدخال الخارجي.	"External Input Setting"	7		
<u>8-5-3</u>	يقوم بتنفيذ إعداد البريد.	"Mail Setting"	8		
<u>9-5-3</u>	يقوم بضبط المؤقت.	"Timer Setting"	9		
<u>10-5-3</u>	يُضبط شاشة عرض درجة حرارة الغرفة.	"Indoor Unit Sensor Room Temp. Display Setting"	10		
<u>11-5-3</u>	يقوم بتنفيذ التهيئة.	"Initialization"	11		


1-3. إعداد المجموعة

عندما يتم ضبط كلمة المرور عند بدء التشغيل، قم بإدخال كلمة المرور. (قم بالرجوع إلى 3-3-5.)


1-1-3. إعادة تسمية R.C.G.

تغيير اسم R.C.G.


- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Group Setting].
- (3) انقر على [R.C.G Rename].

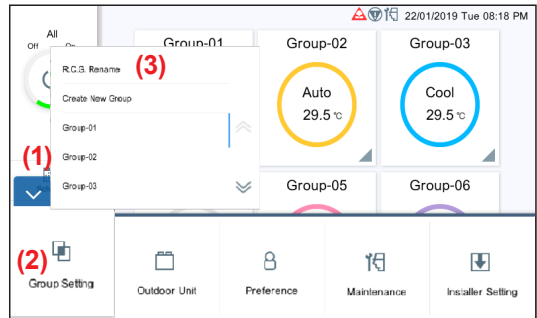

- (4) انقر على R.C.G. لتغيير الاسم.

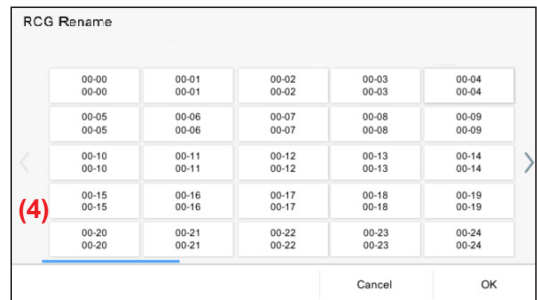


- (5) يمكن إدخال الأسماء باستخدام لوحة المفاتيح كما يمكن اختيارها من العبارات ذات الصيغة الثابتة.
- (6) انقر على الزر [OK].

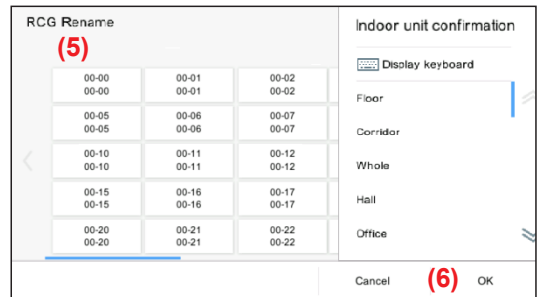


2-1-3. إعداد المجموعة

يقوم بتنفيذ تسجيل المجموعة لمج. R.C.G المسجلة لوحدة التحكم هذه.
* يتم إنشاء مجموعة واحدة تتضمن جميع الوحدات الداخلية (R.C.G.) المسجلة بواسطة المسح الاستطلاعي عند الإعداد الأولي.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Group Setting].
- (3) انقر على [Create New Group] أو اسم المجموعة.

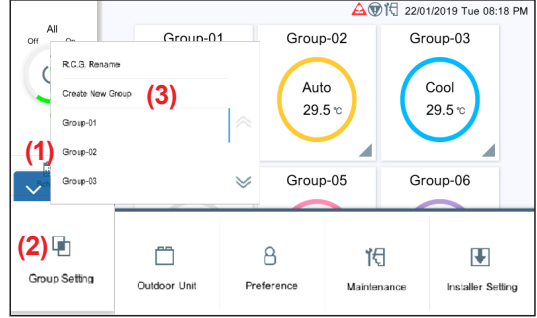

- (4) قم بتسجيل اسم المجموعة واختيار R.C.G لكل مجموعة. (يمكن اختيار R.C.G. التي تم اختيارها بواسطة مجموعات أخرى بشكل مضاعف).

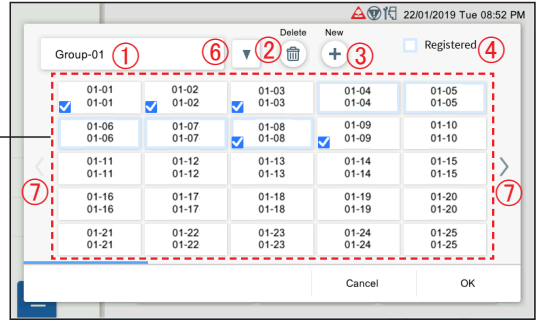

- (5) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].


الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بتسجيل اسم المجموعة. (13 حرف كحد أقصى) يمكن تسجيل ما يصل إلى 50 مجموعة. يمكن إدخال الأسماء باستخدام لوحة المفاتيح كما يمكن اختيارها من العبارات ذات الصيغة الثابتة.	اسم المجموعة	①
يقوم بحذف المجموعة. عندما لا يكون هناك مجموعة بعد الحذف، يتم عرض "لا يوجد مجموعة لعرضها".	رمز [Delete]	②
يقوم بإضافة المجموعة. عندما يصل عدد المجموعات التي تم تسجيلها إلى 50، يتم تعطيل هذا الزر.	رمز [New]	③
تشير إلى أن R.C.G. قد تم اختيارها مسبقًا من قبل مجموعات أخرى.	"Registered"	④
عند اختياره، يتم تحديد مربع الاختيار. يمكن تسجيل ما يصل إلى 100 من R.C.G. لمجموعة واحدة.	قائمة R.C.G.	⑤
يقوم بتحويل المجموعة التي يتم عرضها.	زر تحويل المجموعة	⑥
يتم عرض أزرار التمرير اليمنى واليسرى عندما تكون R.C.G. أكثر من 25.	أزرار التمرير الخاصة في R.C.G.	⑦

عندما يتم ضبط كلمة المرور عند بدء التشغيل، قم بإدخال كلمة المرور. (قم بالرجوع إلى 3-3-5).


1.2-3. إعداد عملية التشغيل

يقوم بضبط مستوى الصوت الخاص بضوضاء عملية التشغيل للوحدة الخارجية. (يتم تطبيق الإعداد على جميع الوحدات الخارجية).

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Outdoor Unit].
- (3) انقر على [Operation Setting].

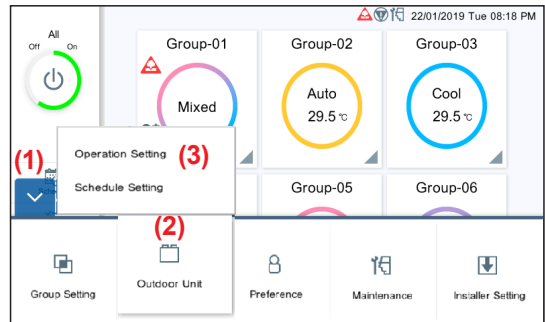


- (4) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

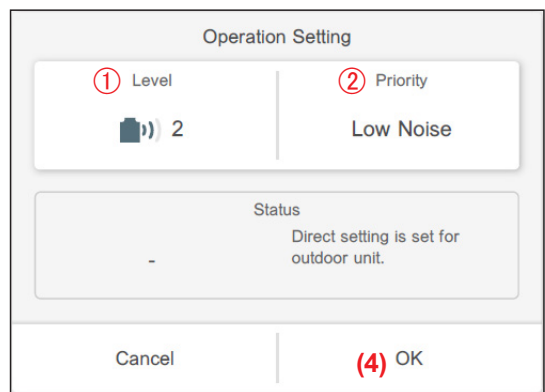


الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بتغيير مستوى الصوت الخاص في ضوضاء عملية التشغيل للوحدة الخارجية. "Off" / "1" / "2" / "3"	"Level"	①
يقوم بضبط الأولوية الخاصة بالوظائف. "Low Noise" / "Performance"	"Priority"	②


- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Outdoor Unit].
- (3) انقر على [Schedule Setting].

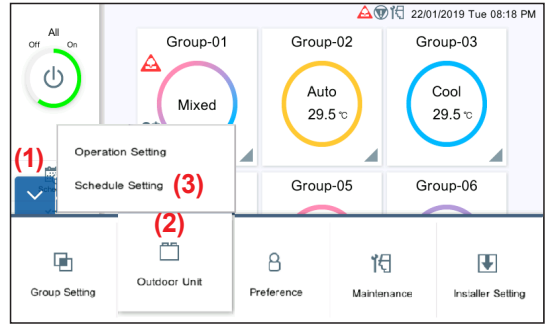

- (4) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

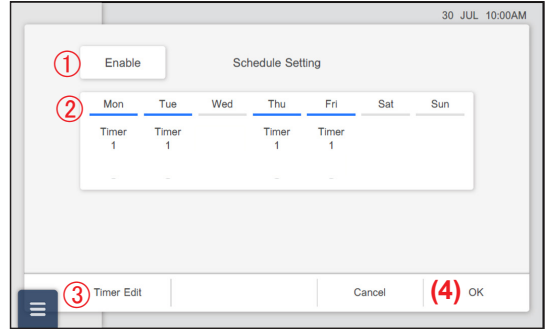


الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط إعداد الجدول. "Enable" / "Disable"	إعداد الجدول	①
يقوم بعرض الشاشة المنبثقة الخاصة في إعداد مؤقت الضوضاء المنخفضة عن طريق النقر.	يوم من الأسبوع	②
يقوم بعرض الشاشة المنبثقة الخاصة في إعداد مؤقت الضوضاء المنخفضة عن طريق النقر.	"Timer Edit"	③
يقوم بعرض شاشة إعداد تفاصيل مؤقت الضوضاء المنخفضة عن طريق النقر. <u>قم بالرجوع إلى 1-2-2-3.</u>	"Create New Timer"	④
يقوم بإلغاء ضبط المؤقت الخاص في يوم من الأسبوع.	"Deregister"	⑤
يقوم بضبط المؤقت المراد نقره.	اسم المؤقت	⑥
يقوم بعرض شاشة إعداد تفاصيل مؤقت الضوضاء المنخفضة عن طريق النقر. <u>قم بالرجوع إلى 1-2-2-3.</u>	تفاصيل المؤقت	⑦

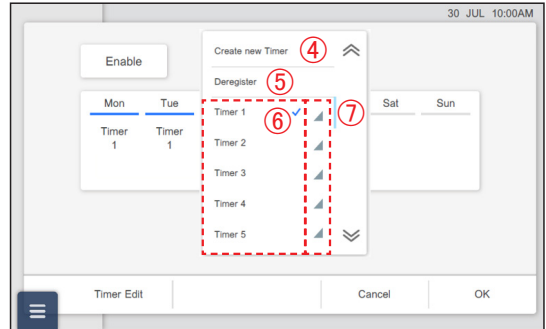

3-2-2-1. إعداد تفاصيل مؤقت الضوضاء المنخفضة


قم بضبط التفاصيل الخاصة في إعداد مؤقت الضوضاء المنخفضة.

قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

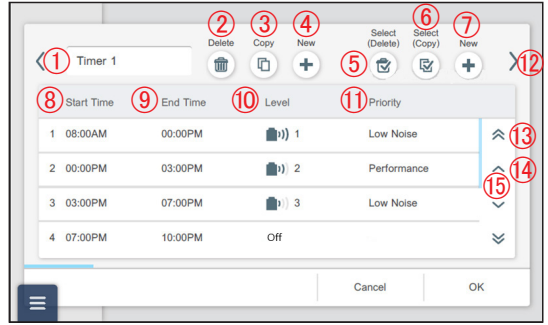

عندما يتم اختيار [Select (Delete)]

قم باختيار المؤقت الذي ترغب بحذفه.

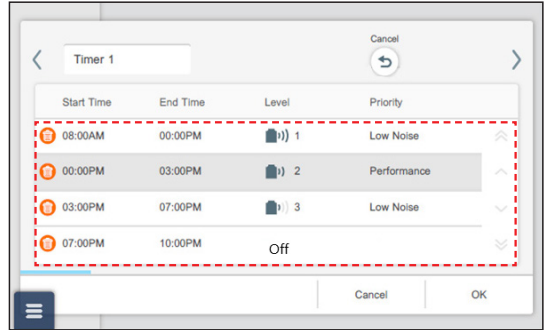


ملاحظة

عندما تحاول حذف إعداد المؤقت للجدول، يتم عرض "This timer setting cannot be deleted because it is used for the schedule setting" as well.

عندما يتم اختيار [Select (Copy)]

قم باختيار المؤقت الذي ترغب بنسخه.

تمت إضافة المؤقت.

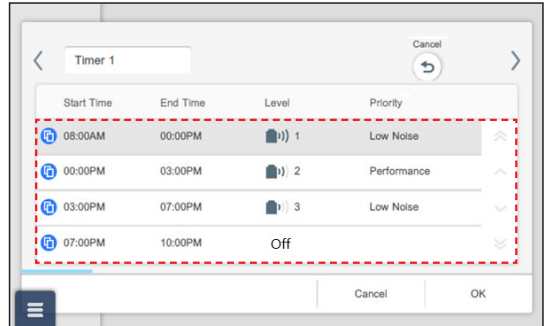

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بعرض اسم المؤقت. تكون أسماء المؤقت هي المؤقت من 1 إلى 7. يتم استخدام أصغر عدد غير مسجل عند الإنشاء الجديد لاسم المؤقت.	اسم المؤقت	①
يقوم بحذف المؤقت المعروض حالياً.	رمز [Delete]	②
يقوم بنسخ الإعداد الخاص بالمؤقت وإنشاء المؤقت بأصغر عدد غير مسجل من 1 إلى 7 وينتقل إلى شاشة إنشاء جديدة.	رمز [Copy]	③
يقوم بإنشاء المؤقت الجديد بأصغر عدد غير مسجل من 1 إلى 7 وينتقل إلى شاشة إنشاء جديدة.	رمز [New]	④
يقوم بإدخال وضع اختيار الحذف.	رمز [Select (Delete)]	⑤
يقوم بإدخال وضع اختيار النسخ.	رمز [Select (Copy)]	⑥
يقوم بإضافة قائمة في نهاية قائمة المؤقت. رقم القائمة هو أصغر عدد من 1 إلى 5 وهو غير مدرج.	رمز [New]	⑦
يقوم بضبط "Start Time". ← قم بالرجوع إلى 1-2-3-2 . *بزيادات 30 دقيقة لمؤقت الضوضاء المنخفضة	"Start Time"	⑧
يقوم بضبط "End Time". ← قم بالرجوع إلى 1-2-3-2 . *بزيادات 30 دقيقة لمؤقت الضوضاء المنخفضة	"End Time"	⑨
يقوم باختيار مستوى الصوت. ("Reset" / "1" / "2" / "3")	"Level"	⑩
يقوم باختيار الأولوية. ("Reset" / "Low Noise" / "Performance")	"Priority"	⑪
يقوم بتحويل المؤقت الذي يتم عرضه.	زر تحويل المؤقت	⑫
يقوم بعرض زر التمرير لتبديل الصفحة الخاصة بقائمة المؤقت.	زر تمرير قائمة المؤقت (تغذية الصفحة)	⑬

(يتبع)

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بعرض زر التمرير لتبديل قائمة المؤقت بواسطة عنصر واحد.	زر تمرير قائمة المؤقت	⑭
يقوم بإعادة ترتيب القائمة بترتيب زمني عند النقر على "Start Time" ⑧.	الوقت ▲	⑮


* عندما لا يتم ضبط المؤقت، فإنه سيتم عرض ④ فقط.

عندما يتم ضبط كلمة المرور عند بدء التشغيل، قم بإدخال كلمة المرور. (قم بالرجوع إلى 3-3-5).

1.3-3. إعداد الضوء الخلفي


يقوم بتنظيم الضوء الخلفي الخاص بشاشة LCD.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Preference].
- (3) انقر على [Backlight Setting].

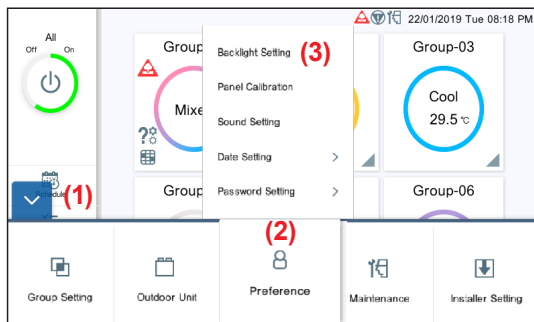

- (4) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].


الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط وقت انطفاء المصباح تلقائيًا. [من دقيقة 1 إلى 30 دقيقة]	"Automatic Off Time"	①
يقوم بضبط السطوع. غامق 1 ← 2 ← 3 ساطع	"Brightness"	②
يقوم باختيار "Enable" أو "Disable" للإعداد الخاص بإضاءة المصباح في حالة الطوارئ. "Enable" / "Disable"	"Screen lit while in error status"	③

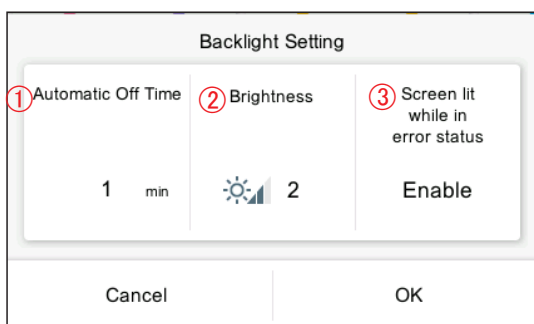


2.3-3. معايرة اللوحة

قم بمعايرة موضع اللوحة الخاصة بشاشة LCD. تعمل الأزرار الموجودة على لوحة اللمس بشكل طبيعي بواسطة المعايرة. يتم عرض الإجراء (4) فقط عند الإعداد الأولي.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Preference].
- (3) انقر على [Panel Calibration].

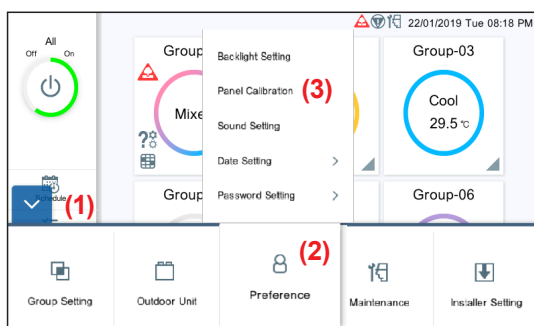


- (4) انقر على منتصف العلامات + التي تظهر بدورها في 5 أماكن (① إلى ⑤). يتم عرض الشاشة الخاصة بإعادة التحقق من معايرة اللوحة. قم بلمس الأماكن 5 مرة أخرى.

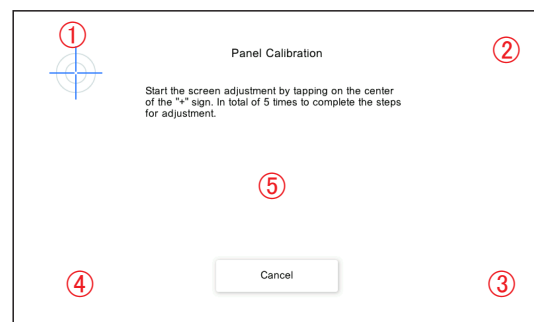

3-3-3. إعداد الصوت


يقوم بضبط نغمة التنبيه.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Preference].
- (3) انقر على [Sound Setting].

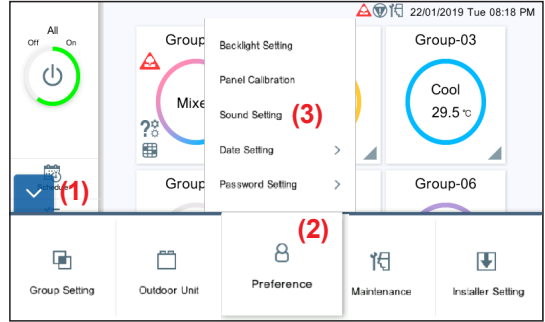

- (4) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].


الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط نغمة التنبيه أثناء عملية التشغيل. "Enable" / "Disable"	"Operation Sound"	①
يقوم بضبط نغمة التنبيه على الخطأ. "Enable" / "Disable"	"Error Alarm Sound"	②

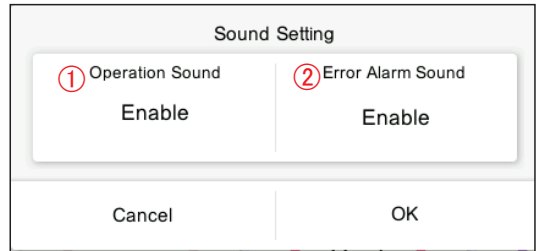

4-3-3. إعداد التاريخ

يقوم بتنفيذ الإعداد الخاص بالتاريخ والوقت.
يتم عرض **1-4-3-3** عند الإعداد الأولي.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Preference].
- (3) انقر على [Date Setting].

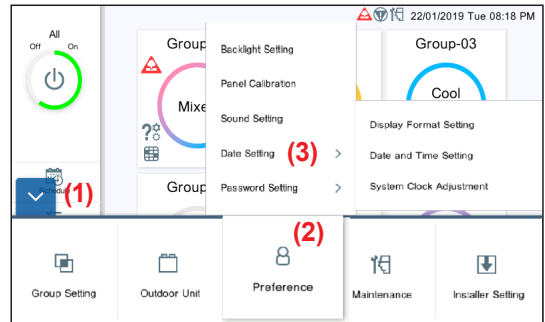

- (4) قم باختيار العملية من القائمة الفرعية أدناه.

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط صيغة شاشة عرض التاريخ والوقت. ←قم بالرجوع إلى 1-4-3-3 .	"Display Format Setting"	①
يقوم بضبط التاريخ والوقت للنظام. ←قم بالرجوع إلى 2-4-3-3 .	"Date and Time Setting"	②
يقوم بتنفيذ التعديل الخاص بساعة النظام. ←قم بالرجوع إلى 3-4-3-3 .	"System Clock Adjustment"	③

- ① Display Format Setting
- ② Date and Time Setting
- ③ System Clock Adjustment

1.4-3-3 إعداد صيغة شاشة العرض

يقوم بضبط صيغة شاشة عرض التاريخ والوقت.

(1) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بالاختيار مما يلي. "Day/Month/Year" "Month/Day/Year" "Year/Month/Day"	"Date Format"	①
يقوم بالاختيار مما يلي. 11:59 - 12:00 صباحًا/مساءً 11:59 - 00:00 صباحًا/مساءً 23:59 - 00:00	"Time Format"	②

Display Format Setting

① Date Format

Day/Month/Year

② Time Format

12:00-11:59 AM/PM

Cancel
OK

2.4-3-3 إعداد التاريخ والوقت

يقوم بضبط التاريخ والوقت للنظام.

(1) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط تاريخ النظام. انقر على السنة والشهر واليوم على التوالي.	"Date" (*)	①
يقوم بضبط وقت النظام. انقر على الساعة والدقيقة على التوالي.	"Time" (*)	②
عندما يتم استخدام نظام التوقيت الصيفي، انقر على [Enable].	"Summer Time Setting"	③
في القائمة المعروضة كما هو موضح في الشكل الأيمن، قم بضبط الوحدة الزمنية للمنطقة حيث يتم تثبيت وحدة التحكم هذه.	"Time Zone Setting"	④

Date and Time Setting

① Date

01/01/2019

② Time

12 : 00 AM

③ Summer Time Setting

Disable

④ Time Zone Setting

(UTC) Greenwich Mean Time

Cancel
OK

* يتم عرض "Date" و "Time" بالصيغة التي تم ضبطها في **1.4-3-3 إعداد صيغة شاشة العرض**.

(UTC-12:00) Eniwetok, Kwajalein

(UTC-11:00) Midway

(UTC-10:00) Hawaii

(UTC-09:00) Alaska

(UTC-08:00) Pacific Time(US & Canada)

(UTC-07:00) Mountain Time(US & Canada)

(UTC-07:00) Arizona

3.4-3-3 تعديل ساعة النظام

يقوم بتنفيذ التعديل الخاص بساعة النظام.

(1) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بالاختيار من الأنواع 3 التالية. "Master" / "Slave" / "Disable"	"Master/Slave"	①
يقوم بنقل الوقت الحالي.	"Current time transmission"	②
يقوم باختيار جدول تعديل الساعة من "Daily" أو "Weekly".	"Clock Adjustment Schedule"	③
يقوم باختيار يوم من الأسبوع عندما يتم اختيار "Weekly".	اليوم	④
يقوم باختيار الوقت لتعديل الساعة.	الوقت	⑤

System Clock Adjustment

① Master/Slave

Master

01/01/1900 12:00AM

② Current time transmission

③ Clock Adjustment Schedule

Weekly ④ Sun ⑤ 12:00 PM

Cancel
OK


5-3-3. إعداد كلمة المرور

يمكن ضبط كلمة المرور عند بدء تشغيل البرنامج للحفاظ على السرية. [القيمة الأولية: 0000]

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Preference].
- (3) انقر على [Password Setting].


الوظائف الموجهة بواسطة إعداد كلمة المرور

"Group Setting"
"Outdoor Unit"
"Preference"
"Maintenance"
"Installer Setting"
"Schedule Setting"
"Operation Setting"

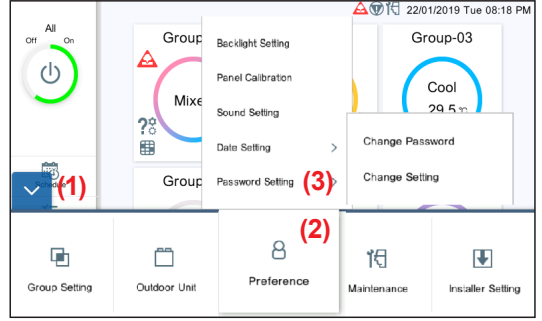

- (4) قم باختيار العملية من القائمة الفرعية أدناه.


الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بتغيير كلمة المرور. [القيمة الأولية: 0000] ←قم بالرجوع إلى 1-5-3-3.	"Change Password"	①
يقوم بتغيير إعداد كلمة المرور. ←قم بالرجوع إلى 2-5-3-3.	"Change Setting"	②

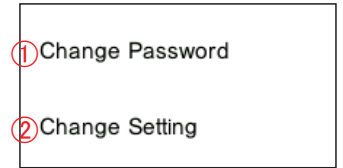

1-5-3-3. تغيير كلمة المرور

- (1) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].


الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط من 4 إلى 8 خانات من كلمة المرور عندما يتم ضبطها. (قم بإدخال كلمة المرور مرتين).	"Change Password"	①

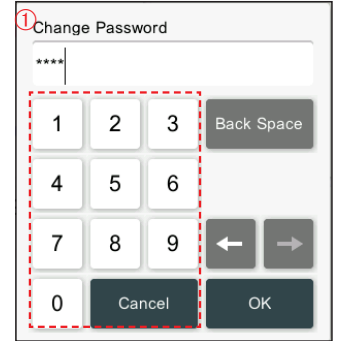

2-5-3-3. إعداد كلمة المرور

- (1) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].
[القيمة الأولية: الكل "Enable"]

الوصف	العنصر	الرقم
"Enable" / "Disable"	"Group Setting"	①
"Enable" / "Disable"	"Outdoor Unit Settings"	②
"Enable" / "Disable"	"Preference"	③
"Enable" / "Disable"	"Maintenance"	④
"Enable" / "Disable"	"Installer Setting"	⑤
"Enable" / "Disable"	"Schedule Setting"	⑥
"Enable" / "Disable"	"Operation Setting"	⑦

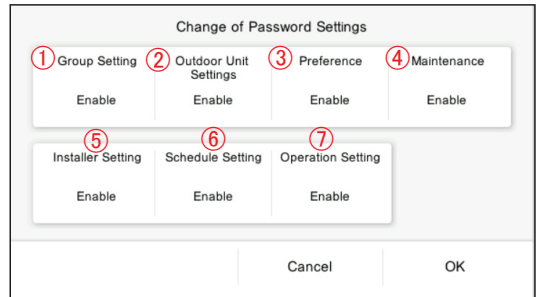

تكون قوائم الصيانة متاحة.


عندما يتم ضبط كلمة المرور عند بدء التشغيل، قم بإدخال كلمة المرور. (قم بالرجوع إلى 5-3-3).

1-4-3. سجل الخطأ

يمكن التحقق من سجل حدوث الخطأ.

[يمكن عرض ما يصل إلى 200 خطأ في "Error History". يتم حذف سجلات الخطأ التي تتجاوز 200 من السجل الأقدم.]

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Maintenance].
- (3) انقر على [Error History].

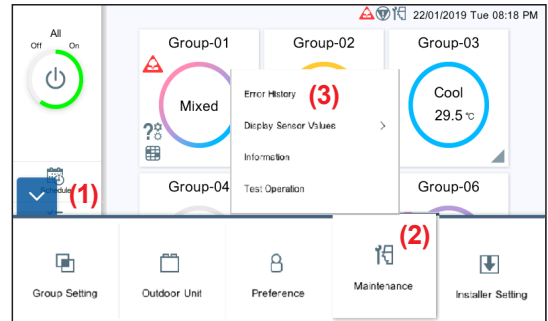

(4) يتم عرض سجلات الخطأ.


- ① "No.": يتم عرضه بترتيب تنازلي لتاريخ الحدوث والتاريخ.
- ② "Date/Time": تاريخ ووقت حدوث الخطأ
- ③ "Name": الوحدات التي حدث بها خطأ (واحدة من "Indoor Unit" و "Outdoor Unit" و R.C.G. و "Central Controller")
- ④ "Address": عنوان الوحدات التي حدث بها خطأ
"Indoor Unit": رقم نظام التبريد - رقم الوحدة - رقم تعريف R.C.G. الداخلية
"Outdoor Unit": رقم نظام التبريد - رقم الوحدة
"Central Controller": عنوان وحدة التحكم هذه
- ⑤ "Model name": واحدة من "Indoor Unit" (اسم R.C.G.) و "Outdoor Unit" و "Central Controller"
- ⑥ "Error code"
- ⑦ [Erase All]: يقوم بمسح كافة سجلات الخطأ.

No.	Date/Time	Name	Address	Model Name	Error Code
001	2019/11/22 13:51	00-01	00-01-01	ABHA18LBTH	12.1
002	2019/11/22 13:49	01-01	01-01-02	ABHA18LBTH	32.1
003	2019/11/22 13:45	Outdoor Unit	01-00	AJH040LCLAH	92.1
004	2019/11/22 13:40	Central Controller	200-03	UTY-DCGYZ1	164
005	2019/11/21 18:00	01-03	01-03-11	ABHA18LBTH	5U.1
006	2019/11/21 17:35	00-02	00-02-03	ABHA18LBTH	5U.1
007	2019/11/21 13:20	00-01	00-01-01	ABHA18LBTH	5U.1
008	2019/11/21 12:00	01-01	01-01-02	ABHA18LBTH	32.1
009	2019/11/20 20:40	00-04	00-04-01	ABHA18LBTH	32.3
010	2019/11/20 17:32	00-01	00-01-03	ABHA18LBTH	12.2


2-4-3. عرض قيم المستشعر

مراقبة وعرض قيم المستشعر للوحدة الداخلية والوحدة الخارجية.


- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Maintenance].
- (3) انقر على [Display Sensor Values].

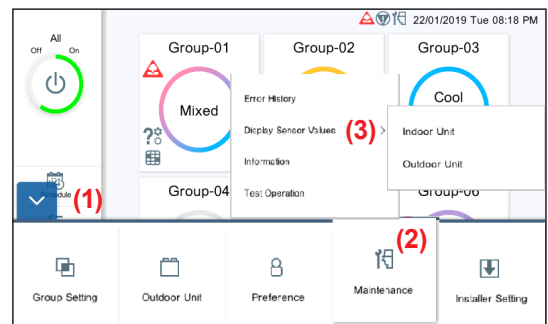


- (4) يقوم باختيار الوحدة التي تم التحقق فيها من قيمة المستشعر.
 "Indoor Unit" / "Outdoor Unit"

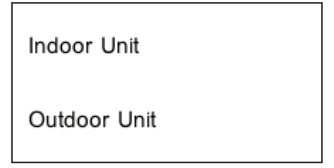

- (5) يتم عرض الشاشة للوحدة التي تم اختيارها.
 (انقر على الزر [Close] للخروج.)
 "Indoor Unit"
 السطر الأول: رقم نظام التبريد – رقم الوحدة – رقم عنوان وحدة التحكم عن بعد
 السطر الثاني: اسم المجموعة
 السطر الثالث: اسم R.C.G.
 بما يتعلق في "Outdoor Unit"
 رقم نظام التبريد – رقم الوحدة

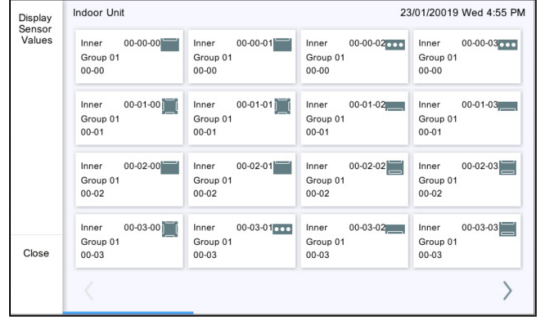


- (6) يتم عرض قيم المستشعر للوحدة التي تم النقر عليها.
 "Sensor Name" ①
 "Value" ②
 "Date&Time" ③
 ④ [Mail]: عند النقر على الزر [Mail], يتم عرض شاشة "Send" ويتم إرسال معلومات قيمة المستشعر إلى عنوان البريد الذي تم ضبطه. ← **قم بالرجوع إلى 8-5-3.**

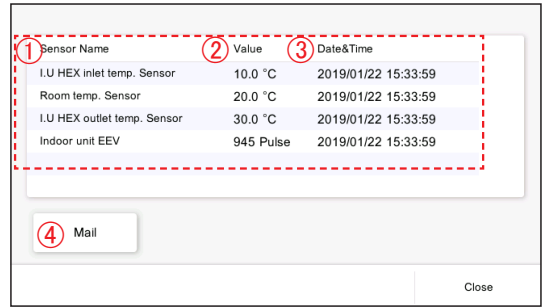

3-4-3. معلومات

يتم عرض إصدار هذا البرنامج وعنوان MAC.

- (1) انقر على زر القائمة.
 (2) انقر على [Maintenance].
 (3) انقر على [Information].

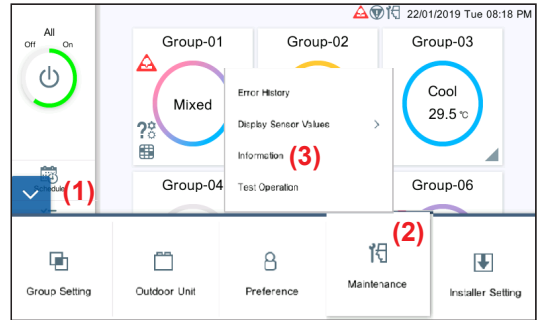


- (4) يتم عرض إصدار هذا البرنامج وعنوان MAC.



4-4-3. اختبار عملية التشغيل


قم بتنفيذ اختبار عملية التشغيل الخاص بالوحدة الداخلية.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Maintenance].
- (3) انقر على [Test Operation].

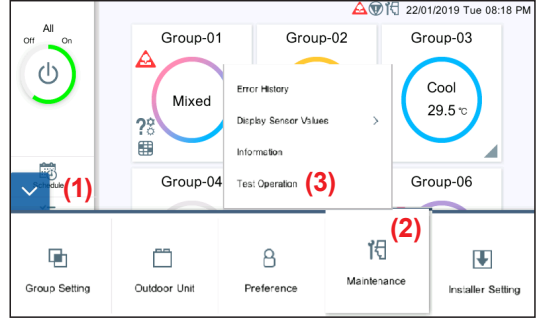


- (4) انقر على المجموعة أو R.C.G لعرض الشاشة المنبثقة للتأكيد.

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بتنفيذ اختبار عملية التشغيل للوحدة الداخلية على المجموعة التي يتم النقر عليها.	المجموعة	①
يقوم بعرض القائمة الخاصة في R.C.G التي يتم ضبطها في المجموعة. عند النقر على R.C.G، يتم تنفيذ اختبار عملية التشغيل للوحدة الداخلية الخاصة في R.C.G.	توسعة المجموعة	②
يقوم بتنفيذ عملية الاختبار لجميع الوحدات الداخلية.	الزر الخاص بعملية اختبار المجموعة	③
يقوم بالتحويل بين شاشة عرض نقطة المراقبة وشاشة عرض 50 وحدة بالتناوب.	تحويل شاشة العرض	④

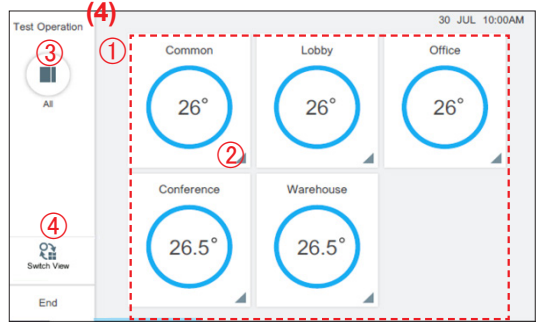

- (5) انقر على الزر [OK].

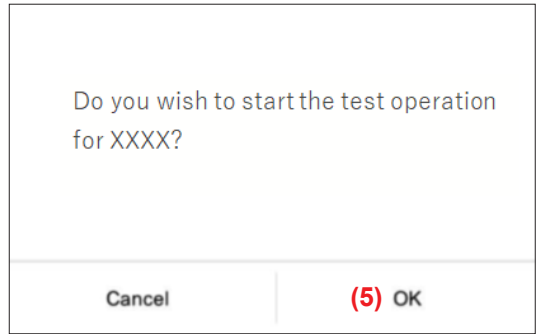

- (6) انقر على [End].




عندما يتم ضبط كلمة المرور عند بدء التشغيل، قم بإدخال كلمة المرور. (قم بالرجوع إلى 5-3-3).

1-5-3. إعداد اللغة

يقوم باختيار اللغات ليتم استخدامها على وحدة التحكم هذه.
يتم عرض الإجراء (4) فقط في الإعداد الأولي.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Installer Setting].
- (3) انقر على [Language Setting].
- (4) انقر على اللغة.


قائمة اللغة
English
Español
Deutsch
Français
Italiano
Русский
Português
Türkçe
Język polski
Ελληνικά
Dutch
中文 (简体)
中文 (繁體)

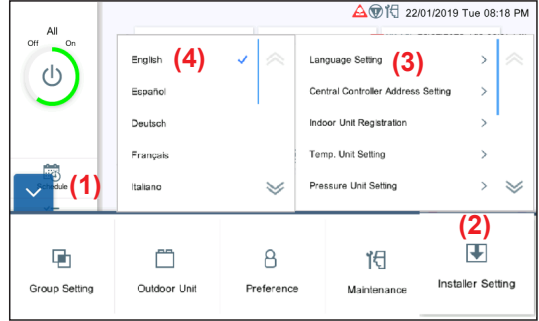

2-5-3. إعداد عنوان وحدة التحكم المركزية

يقوم بضبط عنوان وحدة التحكم هذه.
يتم عرض الإجراء (4) فقط في الإعداد الأولي.


- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Installer Setting].
- (3) انقر على [Central Controller Address Setting].

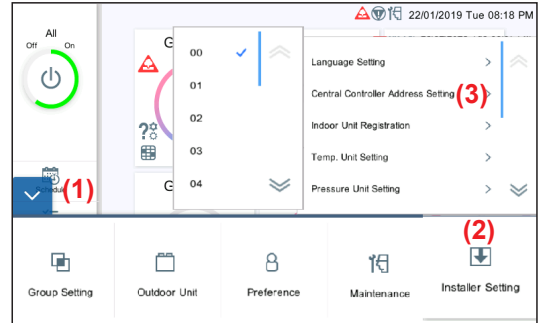

- (4) انقر على قائمة العنوان "00" - "15".

ملاحظة


عندما يتم تركيب 2 من وحدات التحكم* أو أكثر في النظام، قم بضبط أرقام العناوين بحيث لا يتم تكرار عناوين وحدة التحكم (الأرقام).
* وحدة التحكم الخاصة بلوحة اللمس، محول الشبكة (مجموعة وحدة التحكم عن بعد).



3-5-3. تسجيل الوحدة الداخلية


يقوم بتسجيل الوحدة الداخلية ليتم التحكم بها بواسطة وحدة التحكم هذه.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Installer Setting].
- (3) انقر على [Indoor Unit Registration].

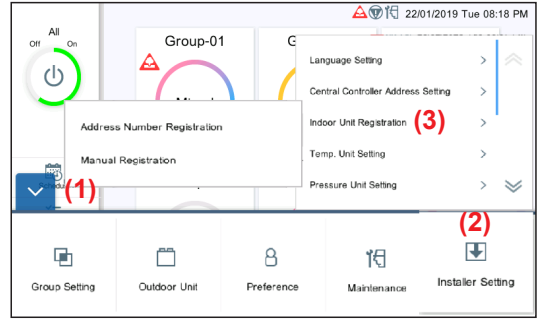

- (4) قم باختيار العملية من القائمة الفرعية أدناه.

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بحذف الوحدات الداخلية المسجلة حاليًا وتسجيل الوحدات الداخلية بترتيب تصاعدي للعنوان. ←قم بالرجوع إلى 3-5-3-1.	"Address Number Registration"	①
يقوم بتسجيل الوحدات الداخلية يدويًا دون حذف الوحدات الداخلية المسجلة حاليًا. ←قم بالرجوع إلى 3-5-3-2.	"Manual Registration"	②

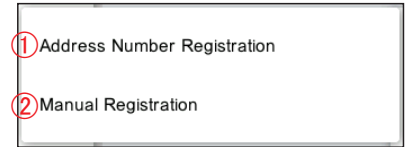

ملاحظة



عندما يتم إجراء "Address Number Registration"، سيتم حذف إعداد العنوان الذي تم تسجيله. في حالة التسجيل اليدوي، لا يتم حذف العنوان الذي تم تسجيله.

3-5-3-1. تسجيل رقم العنوان

يقوم بتسجيل الوحدات الداخلية في نطاق نظام التبريد المحدد.

- (1) قم بضبط العنصر والنقر على الزر [Register].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بإدخال "Refrigerant System Range" ليتم تسجيله للوحدة الداخلية. [القيمة الأولية: - - يمكن ضبط 3 نطاقات كحد أقصى.]	"Refrigerant System Range"	①
يقوم بالاختيار من "Priority Mode" أو "Normal". بواسطة إيقاف النظام.	"Setting of Network Priority Mode"	②
تقوم بالاختيار من "New" أو "Add". يقوم بحذف الوحدة الداخلية المسجلة لتسجيل وحدة جديدة. "Add": يقوم بالإضافة إلى الوحدة الداخلية المسجلة للقيام بعملية التسجيل.	طريقة التسجيل	③
• عندما يتم تحديد مربع الاختيار، يتم إنشاء مجموعة الوحدة الداخلية التي تمت إضافتها مؤخرًا فقط (R.C.G.). عندما لا يتم تحديدها، فإن الوحدة الداخلية التي تمت إضافتها مؤخرًا لا تنتمي إلى المجموعة. • اسم المجموعة التي تم إنشاؤها: المجموعة **	(مربع الاختيار) "Create a new group automatically."	④

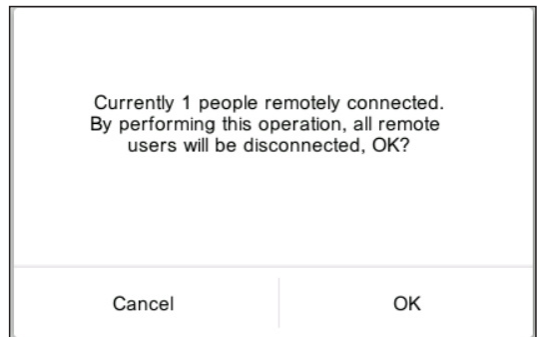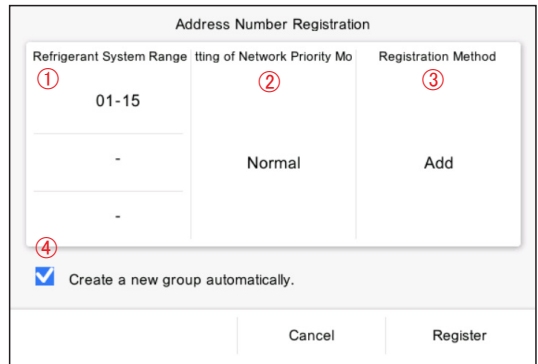

* عندما يقوم بعض المستخدمين بالتشغيل عن بعد، يتم عرض الرسالة الظاهرة على اليمين. عند النقر على الزر [OK]، سيتم فصل جميع الاتصالات بواسطة وحدة التشغيل هذه.

- (2) قم بتسجيل الوحدة الداخلية. **←قم بالرجوع إلى 3-5-3-3.**

2.3-5-3. التسجيل اليدوي

يقوم بتسجيل الوحدة الداخلية يدويًا.

(1) قم بضبط العنصر والنقر على الزر [Register].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بإدخال "Refrigerant Address" ليتم تسجيله للوحدة الداخلية. [القيمة الأولية: 00]	"Refrigerant Address"	①
يقوم بإدخال "Indoor Unit Address" ليتم تسجيله. [القيمة الأولية: 00]	"Indoor Unit Address"	②
<ul style="list-style-type: none"> عندما يتم تحديد مربع الاختيار، يتم إنشاء مجموعة الوحدة الداخلية التي تمت إضافتها مؤخرًا فقط (R.C.G.). عندما لا يتم تحديدها، فإن الوحدة الداخلية التي تمت إضافتها مؤخرًا لا تنتمي إلى المجموعة. اسم المجموعة التي تم إنشاؤها: المجموعة ** (** : أصغر عدد غير مسجل من 1 إلى 50) 	(مربع الاختيار) "Create a new group automatically."	③

Manual Registration

① Refrigerant Address

00

② Indoor Unit Address

00

③ Create a new group automatically.

Cancel
Register

(2) قم بتسجيل الوحدة الداخلية. ← قم بالرجوع إلى 3-3-5-3.

3-3-5-3. التسجيل

للتسجيل، يكون وضع التأكيد ووضع الحذف متاحان.

• وضع التأكيد

Confirmation of Registration Indoor units

Indoor Unit: 100 Select (Delete)

00-00	00-01	00-02	00-03	00-04
00-00	00-01	00-02	00-03	00-04
00-05	00-06	00-07	00-08	00-09
00-05	00-06	00-07	00-08	00-09
00-10	00-11	00-12	00-13	00-14
00-10	00-11	00-12	00-13	00-14
00-15	00-16	00-17	00-18	00-19
00-15	00-16	00-17	00-18	00-19
00-20	00-21	00-22	00-23	00-24
00-20	00-21	00-22	00-23	00-24

Cancel OK

(1) عندما يتم النقر على R.C.G.، يتم عرض عناوين الوحدة الداخلية التي تنتمي إلى R.C.G.

Registered Address

00-00-00, 00-00-01, 00-00-02, 00-00-03,
00-00-04, 00-00-05, 00-00-06, 00-00-07,
00-00-08, 00-00-09, 00-00-10, 00-00-11,
00-00-12, 00-00-13, 00-00-14, 00-00-15

Close

• وضع الحذف

(2) يوجد زر [Select (Delete)] في شاشة التأكيد الخاصة بتسجيل الوحدات الداخلية. عندما يتم النقر على [Select (Delete)]، يظهر زر [Delete] وتنتقل الشاشة إلى وضع الحذف. يمكن حذف الوحدة الداخلية المسجلة بواسطة تحديد R.C.G. عندما يتم النقر على R.C.G.، يتم تحديد مربع الاختيار وعند النقر على الزر [Delete]، يمكن حذف R.C.G. التي تم تحديدها.

ملاحظة

فيما يتعلق بوضع الحذف، حتى إذا تم النقر على الزر R.C.G.، لا يتم عرض عنوان الوحدة الداخلية.

Confirmation of Registration Indoor units

Do you wish to delete this RCG from the registration ?

Indoor Unit: 101 Excess Cancel Delete


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00-00	00-01	00-02	00-03	00-04
00-00	00-01	00-02	00-03	00-04
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00-05	00-06	00-07	00-08	00-09
00-05	00-06	00-07	00-08	00-09
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00-10	00-11	00-12	00-13	00-14
00-10	00-11	00-12	00-13	00-14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00-15	00-16	00-17	00-18	00-19
00-15	00-16	00-17	00-18	00-19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00-20	00-21	00-22	00-23	00-24
00-20	00-21	00-22	00-23	00-24

Cancel OK

4-5-3. إعداد وحدة درجة الحرارة

يقوم بضبط وحدة درجة الحرارة ليتم استعمالها بواسطة وحدة التحكم هذه.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Installer Setting].
- (3) انقر على [Temp. Unit Setting].

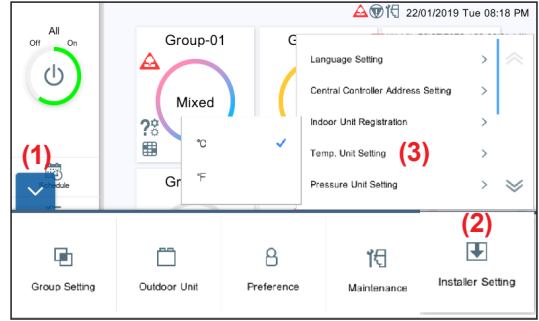


- (4) انقر على وحدة درجة الحرارة [°C] أو [°F].




5-5-3. إعداد وحدة الضغط

يقوم بضبط وحدة الضغط ليتم استعمالها بواسطة وحدة التحكم هذه.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Installer Setting].
- (3) انقر على [Pressure Unit Setting].

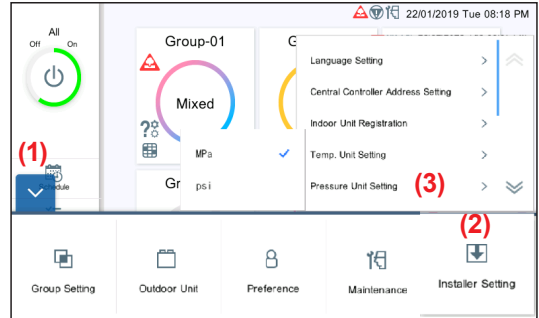


- (4) انقر على وحدة الضغط [MPa] أو [psi].



6-5-3. الإعداد عن بعد

يقوم بتنفيذ إعداد الشبكة للتحكم عن بعد.


- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Installer Setting].
- (3) انقر على [Remote Setting].

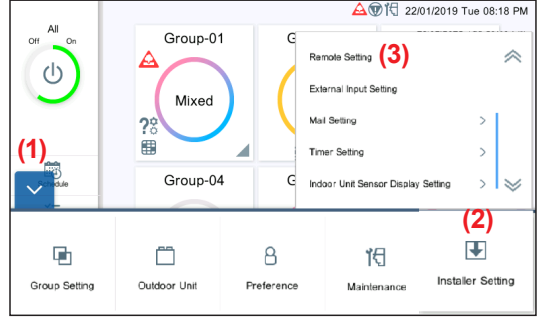

- (4) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بالاختيار مما إذا كان اتصال الشبكة المحلية مستخدم أم لا. ← قم بالرجوع إلى 1-6-5-3.	"Wired LAN"	①
يقوم بضبط الشبكة عندما يكون اتصال الشبكة المحلية مستخدماً. ← قم بالرجوع إلى 2-6-5-3.	"Network Setting"	②
يقوم بضبط رقم تعريف المستخدم (20 حرف كحد أقصى) لتسجيل الدخول عن بعد عندما يتم استخدام اتصال الشبكة المحلية. يمكن ضبط المستخدم الثالث أو المستخدم الأحدث من الويب. يمكن تسجيل 30 مستخدم كحد أقصى. ← قم بالرجوع إلى 6-4.	"User ID" (*)	③
يقوم بضبط كلمة مرور المستخدم (20 حرف كحد أقصى) لتسجيل الدخول عن بعد عندما يتم استخدام اتصال الشبكة المحلية. [القيمة الأولية: 0000]	"Password" (*)	④

(*) 20 حرف من الأحرف الأبجدية الرقمية والرموز كحد أقصى

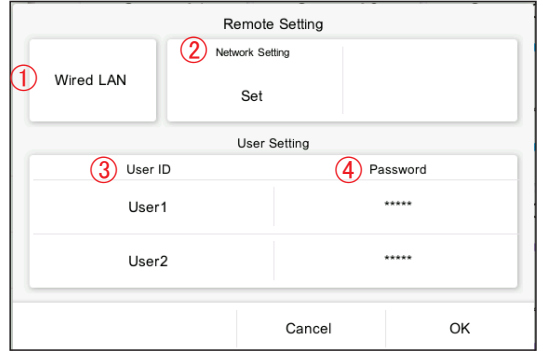


1-6-5-3. إعداد الشبكة المحلية

يقوم بالاختيار مما إذا كان اتصال الشبكة المحلية مستخدم أم لا.

- (1) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بالاختيار مما يلي. • عندما لا يتم استخدام اتصال الشبكة المحلية، قم باختيار "Disable". • عندما يتم استخدام اتصال الشبكة المحلية، قم باختيار "Wired LAN".	إعداد الشبكة المحلية	①

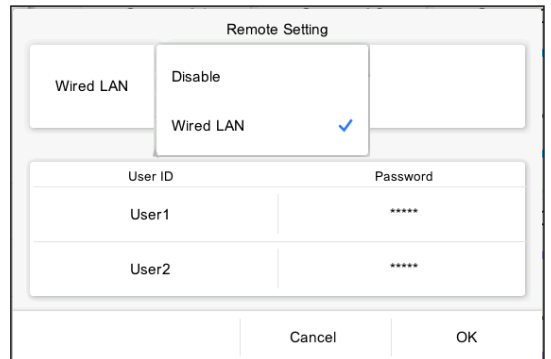

2-6-5-3 إعداد الشبكة

عندما يتم اختيار "Wired LAN" عند إعداد الشبكة المحلية، قم بضبط الشبكة.

(1) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

[القيمة الأولية: يتم ضبط العناوين كما هو موضح في الشكل على اليمين].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط "IP Address" لوحدة التحكم هذه.	"IP Address" (*)	①
يقوم بضبط "Subnet Mask" لوحدة التحكم هذه.	"Subnet Mask" (*)	②
يقوم بضبط "Default Gateway" لوحدة التحكم هذه.	"Default (*) Gateway"	③
يقوم بإدخال "Primary DNS" (خدمة شبكة المجال) لوحدة التحكم هذه.	"Primary DNS" (*)	④
يقوم بإدخال "Secondary DNS" (خدمة شبكة المجال) لوحدة التحكم هذه.	"Secondary (*) DNS"	⑤

(*) [****.***.***.***] (الإدخال من 0 إلى 255 في "****").

Network Setting

① IP Address 192.168.1.1	② Subnet Mask 255.255.255.0	③ Default Gateway 192.168.1.254
④ Primary DNS 0.0.0.0		⑤ Secondary DNS 0.0.0.0

Cancel OK

7-5-3 إعداد الإدخال الخارجي

يقوم بتنفيذ إعداد الإدخال الخارجي.

(1) انقر على زر القائمة.

(2) انقر على [Installer Setting].

(3) انقر على [External Input Setting].

(4) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم باختيار "Operation" للإدخال الخارجي. "Not", "All On/Off", "Emergency Stop" "Used"	"Operation"	①
يقوم باختيار "Input method". "Pulse", "Edge"	"Input Method"	②


External Input Setting

① Operation Emergency Stop	② Input Method Edge
-------------------------------	------------------------

Cancel OK


يقوم بضبط وجهة عنوان البريد عندما يتم إرسال "Error notification" أو "Room temperature notification".

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Installer Setting].
- (3) انقر على [Mail Setting].

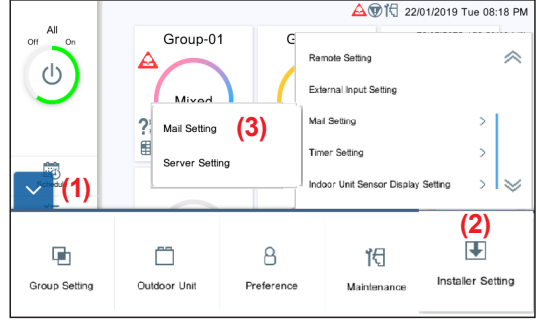

(4) قم باختيار وظيفة الإعداد.

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بتنفيذ إعداد حساب البريد، إلخ. ←قم بالرجوع إلى 1-8-5-3.	"Mail Setting"	①
يقوم بتنفيذ إعداد توصيل خادم البريد.←قم بالرجوع إلى 2-8-5-3.	"Server Setting"	②

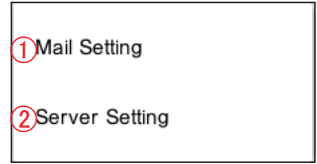


* بعد أن يتم تنفيذ إعداد الخادم، قم بتنفيذ إعداد البريد.

1-8-5-3. إعداد البريد

(1) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط "Enable" أو "Disable" لإشعار البريد عند حدوث خطأ.	"Error notification"	①
يقوم بضبط وجهة عنوان البريد عندما يتم إرسال "Error notification" أو "Room temperature notification".	"E-mail Address"	②
يقوم بتنفيذ "Transmission Test" لإرسال الإشعار الخاص بالبريد. عرض نتائج الإرسال: "Mail sent" / (1*) "Failed sending mail."	"Transmission Test"	③
يقوم بضبط الحد الأدنى لدرجة حرارة الغرفة لإرسال بريد. "Lower limit": -15.5°C	"Room temperature notification" ("Lower Limit") (2*)	④
يقوم بضبط الحد الأعلى لدرجة حرارة الغرفة لإرسال بريد. "Upper limit": 63.5°C	"Room temperature notification" ("Upper Limit") (2*)	⑤

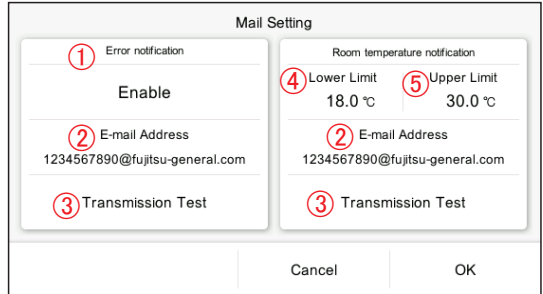

(1*) في حالة الإخفاق في إرسال البريد، سيتم عرض سبب إخفاق الإرسال. عندما يتم عرض وجود خطأ في خادم البريد في رسالة سبب الإخفاق، اتصل بالشركة المسؤولة عن إدارة خادم البريد. للرسائل الأخرى، تحقق من الإعدادات المناسبة في وحدة التحكم هذه.
(2*) للحصول على إشعار بشأن درجة حرارة الغرفة، يجب توصيل وحدة التحكم عن بعد السلوكية بالوحدة الداخلية ويجب تفعيل المستشعر عن بعد.
لمعرفة طريقة التهيئة، راجع دليل وحدة التحكم عن بعد.

* إذا كان إعداد الخادم غير صحيح، فلن يتم إرسال البريد. للحصول على التفاصيل، راجع خدمة البريد الخاص بك.

(1) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بإدخال عنوان البريد المرسل.	"Sender E-mail Address"	①
يقوم بإدخال خادم البريد الصادر (SMTP).	"Outgoing E-mail Server Address"	②
يقوم بإدخال رقم المنفذ الخاص في SMTP.	"Port"	③
يقوم بإدخال اسم الحساب (في معظم الحالات، عنوان البريد أو جزء من عنوان البريد قبل العلامة @) لمصادقة SMTP. (50 حرف كحد أقصى)	"Account Name"	④
يقوم بإدخال كلمة المرور لمصادقة SMTP. (12 حرف كحد أقصى)	"Password"	⑤
يقوم باختيار نوع التشفير تبعاً لخدمة البريد. "None": لا يوجد تشفير. "SMTP over SSL": يقوم بتشفير الكل من البداية كما أنه يقوم بإجراء اتصال SMTP. "STARTTLS": يبدأ اتصال SMTP بنص واضح أولاً ويقوم بتشفير الجزء المطلوب من النص من منتصف الاتصال.	"SSL"	⑥

* إذا كان إعداد الخادم غير صحيح، فلن يتم إرسال البريد. للحصول على التفاصيل، راجع خدمة البريد الخاص بك.

9-5-3. إعداد المؤقت

يقوم بضبط المؤقت الذي يقوم بإيقاف عملية التشغيل تلقائيًا ليمنعك من نسيان إيقاف تشغيله.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Installer Setting].
- (3) انقر على [Timer Setting].
- (4) انقر على [Auto Off Timer] (قم بالرجوع إلى 1-9-5-3) أو [Set Temp. Auto Return] (قم بالرجوع إلى 2-9-5-3).

1-9-5-3. مؤقت الإيقاف التلقائي

قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط "Enable" أو "Disable" للمؤقت. عندما يتم اختيار "Enable"، يتم التمكين من ② إلى ⑤.	"Auto Off Timer"	①
يقوم بضبط "Operation Stop Time" بوحدة مقدارها 10 دقائق. [30-240 دقيقة]	"Operation Stop Time"	②
يقوم باختيار "Time Range" / "Continuous" / "Range Spec."	"Time Range"	③
يقوم بضبط "Start time". عندما يتم اختيار "Range Spec"، يتم تمكين هذا العنصر.	"Start Time"	④
يقوم بضبط "End time". عندما يتم اختيار "Range Spec"، يتم تمكين هذا العنصر.	"End Time"	⑤
يقوم بضبط المجموعات ليتم التحكم بها. —قم بالرجوع إلى 1-1-3-2.	"Registered groups"	⑥

(عندما يتم اختيار "Start Time" و "End Time")

00	✓	⇧	:	00	✓	AM	✓
01			:	10		PM	
02			:	20			
03			:	30			
04			:	40			
05		⇩	:	50			
Cancel				OK			

(عندما يتم اختيار "Operation Stop Time")

240 min	✓	⇧
230 min		
220 min		
210 min		
200 min		
190 min		
180 min		⇩

2.9-5-3. إعداد درجة حرارة الرجوع التلقائي

قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط "Enable" أو "Disable" للموقت. عندما يتم اختيار "Enable"، يتم التمكين من ② إلى ③.	"Set Temp. Auto Return"	①
يقوم بضبط "Return Time (Cool / Dry)" بوحدة مقدارها 10 دقائق. [10-240 دقيقة]	"Return Time (Cool / Dry)"	②
يقوم بضبط "Return Temp. (Cool / Dry)" بوحدة مقدارها 0.5°م / 1°ف. يعتمد نطاق درجة الحرارة المراد عرضه على إعداد الحد العلوي والسفلي لدرجة الحرارة. ← <u>قم بالرجوع إلى 2-2-2-2.</u>	"Return Temp. (Cool / Dry)"	③
يقوم بضبط "Return Time (Heat)" بوحدة مقدارها 10 دقائق. [10-240 دقيقة]	"Return Time (Heat)"	④
يقوم بضبط "Return Temp. (Heat)" بمقدارها 0.5°م / 1°ف. يعتمد نطاق درجة الحرارة المراد عرضه على إعداد الحد العلوي والسفلي لدرجة الحرارة. ← <u>قم بالرجوع إلى 2-2-2-2.</u>	"Return Temp. (Heat)"	⑤
يقوم بضبط المجموعات ليتم التحكم بها. ← <u>قم بالرجوع إلى 1-1-3-2.</u>	"Registered Groups"	⑥

(عندما يتم اختيار "Return Temp.")

Reset	⇧
27.0 °C	
26.5 °C	
26.0 °C	✓
25.5 °C	
25.0 °C	
24.5 °C	⇩


(عندما يتم اختيار "Return Time")

240 min	✓	⇧
230 min		
220 min		
210 min		
200 min		
190 min		
180 min		⇩

10-5-3. إعداد شاشة عرض درجة حرارة غرفة مستشعر الوحدة الداخلية

قم بعرض درجة حرارة الغرفة على الوحدة الداخلية التي يجري تشغيلها حتى وإن لم يتم استخدام وحدة التحكم عن بعد أو المستشعر الاختياري.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Installer Setting].
- (3) انقر على [Indoor Unit Sensor Display Setting].
- (4) انقر على [Enable] أو [Disable].

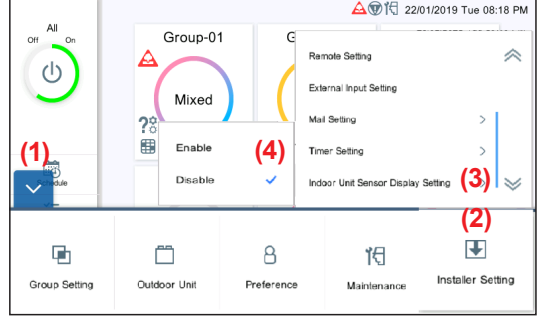


11-5-3. التهيئة

يقوم بتنفيذ التهيئة الخاصة بوحدة التحكم هذه.


سيتم حذف جميع المحتويات المسجلة والعودة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع بواسطة هذه الوظيفة.

يرجى استخدام هذه الوظيفة بحذر شديد.

- (1) انقر على زر القائمة.
- (2) انقر على [Installer Setting].
- (3) انقر على [Initialization].

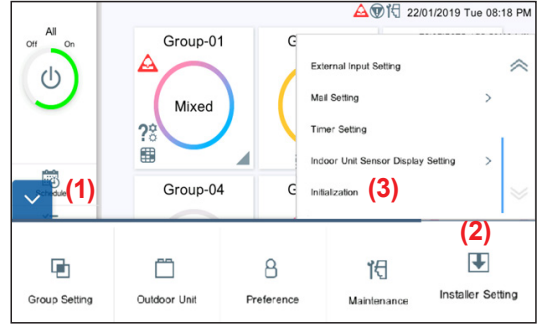

- (4) عند تهيئة وحدة التحكم هذه، انقر على الزر [OK].
انتظر لفترة من الوقت دون إيقاف التيار.
بعد أن تظهر شاشة إعداد التهيئة، قم بالضبط وفقاً للمعالج. —قم بالرجوع إلى 5-1.

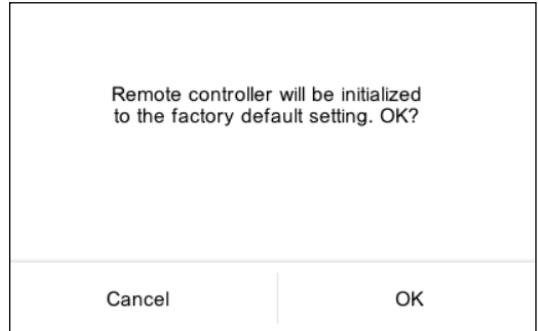

<p>يرجى التحقق من أحدث إصدار لنظام التشغيل المدعوم في Google Play أو App Store.</p>	<p>نظام التشغيل المدعوم: • نظام تشغيل Android • iOS</p>	<p>الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي</p>
<p>Google Chrome :119.0.6045.109 Microsoft Edge :118.0.2088.76 Safari :17</p>	<p>توافقية المتصفح</p>	

Android و Google Play هي علامات تجارية مسجلة لشركة Google Inc. App store هي علامة خدمة لشركة Apple Inc، مسجلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى. iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة والدول الأخرى ويتم استخدامها بموجب ترخيص.


للحصول على معلومات حول وحدة التحكم هذه، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني التالي.

www.fujitsu-general.com/global/support/

[احتياطات حول الاستخدام]

- عندما تقوم باستخدام هذا المنتج، سيصبح من الممكن تشغيل جهاز تكييف الهواء من الأماكن التي لا يمكنك رؤيتها بشكل مباشر. وهذا يعني بأن الأشخاص المتواجدون في الغرفة قد يتعرضون لعملية تشغيل جهاز تكييف الهواء بشكل غير مقصود. تحقق من حالة الغرفة قبل استخدام هذا المنتج.
- تأكد من التحقق بشكل منتظم من توصيل مصدر التيار إلى جهاز تكييف الهواء بإحكام، وأن الغبار لم يتراكم في المنطقة المحيطة. يمكن لذلك أن يؤدي إلى حدوث تسخين أو وقوع الحريق.
- تأكد من التحقق مسبقاً من عدم وجود خلل في جهاز تكييف الهواء.
- تأكد من أن تدفق الهواء من جهاز تكييف الهواء لن يسبب أي آثار سلبية.
- قد تسقط الأجسام مسببة بذلك جروح شخصية أو وقوع حريق أو ضرر في الممتلكات.
- إذا كنت تعلم بأن هناك أشخاصاً بالقرب من جهاز تكييف الهواء، قم بإبلاغهم مسبقاً بأنك ستقوم بتشغيله وإيقافه من مكان بعيد.
- إن التشغيل أو إيقاف المفاجئ لجهاز تكييف الهواء قد يفاجئ الشخص ويؤدي إلى سقوط الشخص أو تعثره إذا كان الشخص واقفاً.
- علاوة على ذلك، قد تؤدي التغيرات السريعة في درجة حرارة الغرفة إلى تدهور الحالة الصحية للشخص. لا تستخدم هذا المنتج عندما يكون هناك أشخاص في الغرفة غير قادرين على التحكم في درجة الحرارة بأنفسهم.
- (على سبيل المثال، الرضع، الأطفال، أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية، وكبار السن أو المرضى.)
- عليك أن تفهم تماماً إعدادات المؤقت المحفوظة وعمليات التشغيل الأخرى قبل استخدام هذا المنتج.
- قد يؤدي التشغيل أو إيقاف غير المتوقع لجهاز تكييف الهواء إلى تدهور الحالة الصحية للشخص أو التأثير الضار على الحيوانات أو النباتات.
- تحقق باستمرار من الإعدادات ووضع التشغيل لجهاز تكييف الهواء عند استخدام هذا المنتج من مكان بعيد.
- قد تؤدي التغيرات السريعة في درجة حرارة الغرفة إلى تدهور الحالة الصحية للشخص أو التأثير الضار على الحيوانات أو النباتات.

- (1) ابدأ تشغيل المتصفح وقم بإدخال عنوان صفحة الويب في حقل العنوان.
(عنوان صفحة الويب)
[https:// \[Central Controller IP address\]/index.html](https://[Central Controller IP address]/index.html)
- (2) قم بإدخال "Login ID" و "Password". قم باختيار "Language" وانقر على الزر [login]. ← **قم بالرجوع إلى 3-5-6.**
(قم بإدخال "Login ID" و "Password" الذي تم ضبطه على شاشة الإعداد عن بعد.)
- (3) يتم عرض شاشة المراقبة لوحدة التحكم عن بعد.

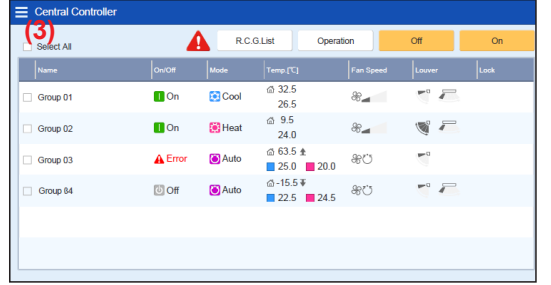

2-4. المراقبة


1-2-4. شاشة المراقبة

[شاشة الجهاز اللوحي]


مراقبة المجموعة


- (1) قم بتحديد مربع الحوار الخاص في R.C.G. ليتم تغييره للإعداد.

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم باختيار العملية. مراقبة المجموعة ← قم بالرجوع إلى 1-2-4. شاشة مراقبة R.C.G. ← قم بالرجوع إلى 1-2-4. تغيير كلمة المرور ← قم بالرجوع إلى 3-4. ترتيب شاشة عرض الوحدة ← قم بالرجوع إلى 4-4. إعداد البيئة ← قم بالرجوع إلى 5-4. إعداد الحساب ← قم بالرجوع إلى 6-4. (عند تسجيل الدخول باستخدام الحساب المسجل في "Remote Setting" ← قم بالرجوع إلى 6-5-3.) الخاص بالوحدة الرئيسية أو حساب صلاحيات المسؤول، يتم حينها عرض هذا الإعداد.)	زر القائمة	①
يقوم باختيار (تحديدات) جميع R.C.G..	"Select All"	②
يقوم بعرض قائمة R.C.G. بما في ذلك المجموعة المختارة. (يتم عرض هذه القائمة على شاشة "Group Monitor" فقط).	[R.C.G. List]	③
يقوم بضبط عملية التشغيل. ← قم بالرجوع إلى 2-2-4.	[Operation]	④
يقوم بضبط R.C.G. التي تم اختيارها على إيقاف تشغيل.	[Off]	⑤
يقوم بضبط R.C.G. التي تم اختيارها على تشغيل.	[On]	⑥
حتى عندما تكون وحدة واحدة غير طبيعية في الوحدات الداخلية أو الوحدات الخارجية المسجلة، يتم عرض رمز [Error]. عند النقر عليه، يتم عرض مربع الرسالة الذي يعرض قائمة الوحدات غير الطبيعية.	[الرمز]	⑦

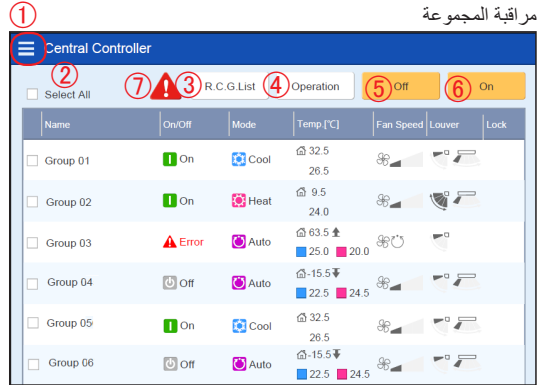

شاشة مراقبة R.C.G.

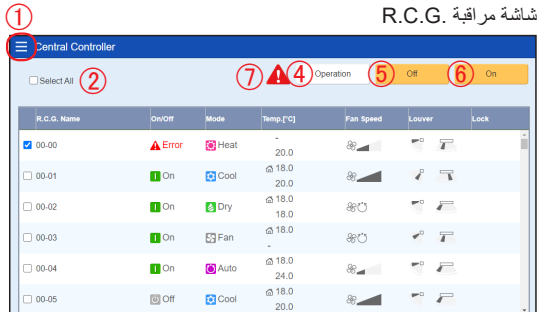


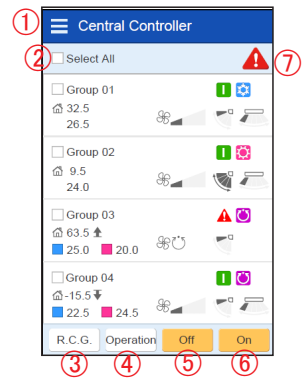

2-2-4. عملية التشغيل


(1) يقوم بضبط العنصر والنقر على الزر [Send].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم باختيار واحد من "Cool" و "Heat" و "Dry" و "Fan" و "Auto" و "Off". (يعتمد الوضع القابل للاختيار على الوحدة الداخلية)	"Operation mode"	①
يقوم باختيار "Set Temp." باستخدام 0.5°م (°1ف) في الوحدة. (باستثناء عند اختيار "Fan" أو "Off")	"Set temp."	②
يقوم باختيار "Set Temp." أثناء عملية تشغيل "Cool" و "Set Temp." أثناء عملية تشغيل "Heat" عندما يكون وضع التشغيل "Custom Auto". (لا يمكن مزج الوحدة الداخلية المستعملة والوحدة الخارجية غير المستعملة.)	"Set temp. * [Custom Auto]"	
يقوم بضبط كمية الهواء.	"Fan Speed"	③
يقوم بضبط اتجاه تدفق الهواء للاتجاهات الرأسية والأفقية.	"Air Flow Direction"	④
يقوم بضبط الإعداد الفردي الخاص باتجاه تدفق الهواء.	"Individual Air Flow Direction"	⑤
يقوم بإعادة ضبط الشاشة والعودة إلى الحالة الأصلية.	زر [Clear All]	⑥
يقوم بإرسال محتويات الإعداد إلى وحدة التحكم المركزية.	زر [Send]	⑦

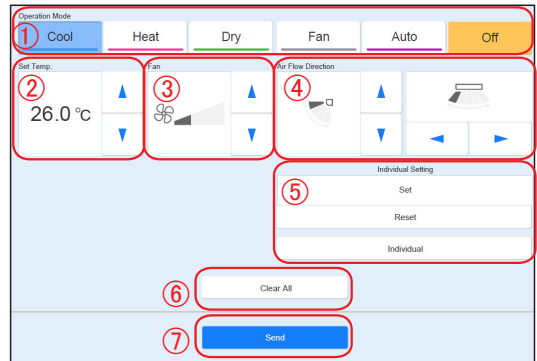

3-2-4. تدفق الهواء الفردي

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بعرض قائمة R.C.G. القابلة للاختيار.	اختيار مجموعة وحدة التحكم عن بعد	①
يقوم بعرض القائمة الخاصة بالوحدة الداخلية القابلة للاختيار.	اختيار الوحدة الداخلية	②
يقوم بضبط خاصية التحكم المريح في تدفق الهواء للوحدة الداخلية المختارة. (إذا كانت الوحدة الداخلية المختارة لا تتضمن على إعداد خاصية التحكم المريح في تدفق الهواء، لن تعمل حينها هذه الوظيفة.)	خاصية التحكم المريح في تدفق الهواء	③
يقوم بعرض الرمز تبعاً لموضع اتجاه تدفق الهواء الخاص بالوحدة الداخلية المختارة.	شاشة عرض موضع اتجاه تدفق الهواء	④
يقوم باختيار اتجاه تدفق الهواء العمودي.	اختيار اتجاه تدفق الهواء العمودي	⑤
يقوم باختيار اتجاه تدفق الهواء الأفقي.	اختيار اتجاه تدفق الهواء الأفقي	⑥
يقوم بإرسال محتويات الإعداد إلى وحدة التحكم المركزية.	الزر [Send]	⑦

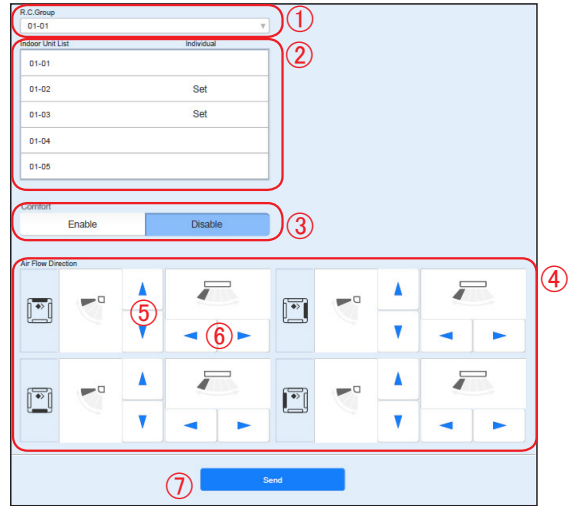


3-4. تغيير كلمة المرور

يقوم بضبط كلمة المرور.

(1) قم بضبط كلمة المرور.
قم بإدخال العناصر التالية وانقر على الزر [Setting].


- ① Password
- ② New password
- ③ (Confirmation) New password

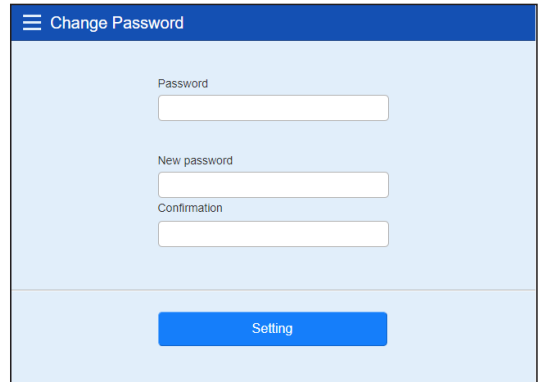

4-4. ترتيب شاشة عرض الوحدة


قم بتغيير ترتيب شاشة عرض المجموعة.

(1) قم بفرز الوحدة وانقر على الزر [Setting].

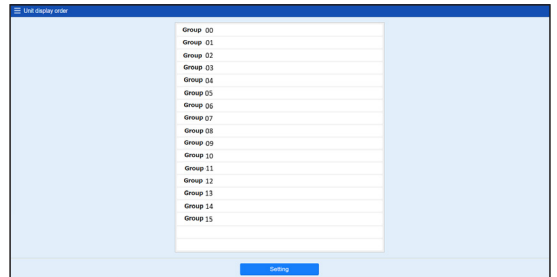

يقوم بضبط وحدة درجة الحرارة الخاصة بشاشة عرض هذا النظام.


- (1) قم باختيار [°C] أو [°F] الخاصة بوحدة درجة الحرارة وانقر عليها.
- (2) انقر على الزر [Setting].

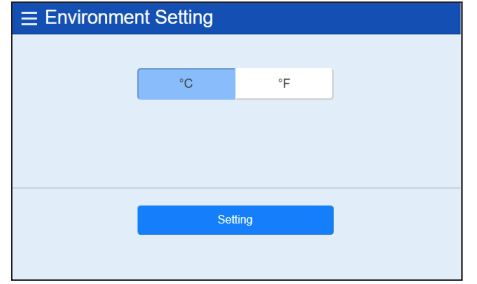


6-4. إعداد الحساب

يمكن ضبط 30 حساب كحد أقصى. (يمكن توصيل ما يصل إلى 10 حسابات في الوقت ذاته).

- (1) قم بتسجيل الدخول باستخدام الحساب المسجل في Remote Setting الخاص بالوحدة الرئيسية أو حساب صلاحيات المسؤول. ← **قم بالرجوع إلى 4-1.**
- (2) انقر على الزر MENU.
- (3) انقر على [Account setting].

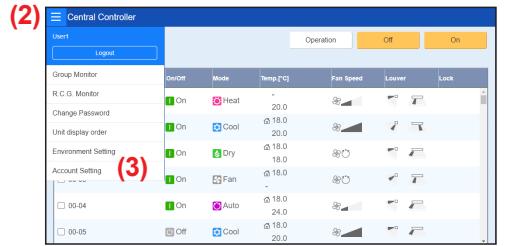


- (4) انقر على الزر Add.

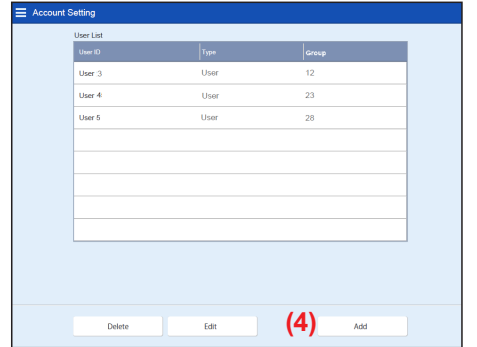

- (5) قم بضبط العنصر وانقر على الزر [OK].

الوصف	العنصر	الرقم
يقوم بضبط رقم تعريف المستخدم.	"User ID"	①
يقوم بضبط كلمة المرور.	"Password"	②
يقوم باختيار الصلاحية. Administrator: يقوم بالتحكم بجميع المجموعات. User: يقوم بالتحكم بالمجموعات التي تم ضبطها فقط على "Group".	"Type"	③
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين تشغيل إعداد الحساب. يقوم باختيار المجموعة التي سيتم التحكم بها عند ضبط "User" لغايات الصلاحية * (عند ضبط "Administrator" لغايات الصلاحية، فإن هذا الاختيار غير مطلوب).	"Group"	④

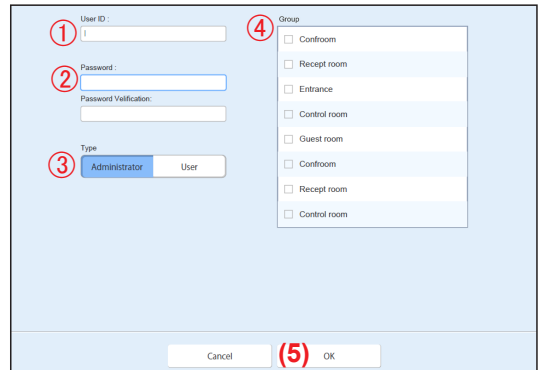


* عندما تقوم بتشغيل R.C.G غير المسجلة في المجموعة، قم باختيار "Group unregistered RCG".

1.1- الخطأ

عند حدوث حالة خاصة في النظام، كما هو الحال عند حدوث خطأ أو تسرب سائل التبريد في وحدة التحكم هذه، يتم عرض محتويات الخطأ في واجهة الشاشة. يتم إرسال بريد بمحتويات الخطأ إلى عنوان البريد المسجل للإبلاغ عن الخطأ في نفس الوقت.

الخطأ

عندما يتم النقر على الزر [Error]، يتم عرض معلومات الخطأ (رسالة الخطأ أو تسرب سائل التبريد) على الشاشة. اتصل بقسم الصيانة حسب الضرورة.

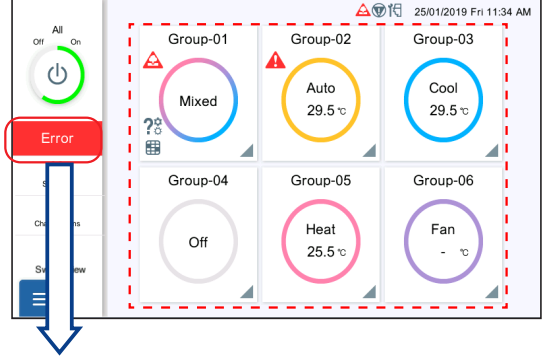

يتم عرض معلومات الخطأ. قم بتأكيد مكان الخطأ. (للحصول على رمز الخطأ المتعلق بالوحدة الداخلية والوحدة الخارجية، راجع دليل كل وحدة.)

شاشة عرض الخطأ (الوحدة الداخلية)



(الوحدة الداخلية)

"Error code"


"Address"

"Model Name"

"Group"

"R.C.G"

شاشة عرض الخطأ (الوحدة الخارجية)

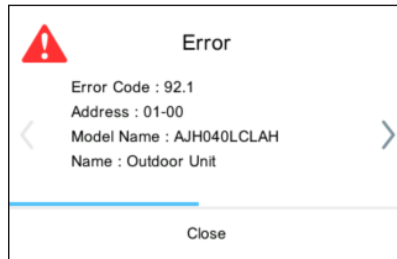

(الوحدة الخارجية)


"Error code"

"Address"

"Model Name"

"Name" (تم تثبيته على "Outdoor Unit")

شاشة عرض الخطأ (وحدة التحكم)

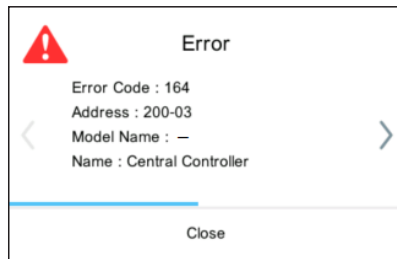

(وحدة التحكم)

"Error code"


"Address"

"Model Name" (تم تثبيته على "-")

"Name" (تم تثبيته على "Central Controller")

عندما يتم رصد تسرب سائل التبريد، يتم عرض الرسالة التالية في واجهة الشاشة. قم بتأكيد مكان الخطأ.

“Refrigerant leakage was detected. Please confirm the situation immediately.”

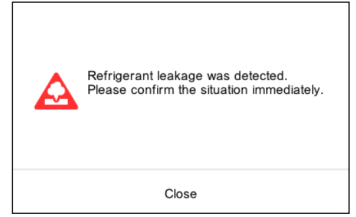

2-5. الإيقاف الطارئ


يتم عرض الشاشة المنبثقة للإيقاف الطارئ في أي من الحالات التالية.

1-2-5. عندما يتم استقبال إشارة من إدخال خارجي

• عندما يتم استقبال إشارة من إدخال خارجي، يتم عرض الرسالة التالية في واجهة الشاشة.

“Operation suspended; The emergency stop has been activated with the emergency input signal from an external device during which the controller cannot be operated.”

• عندما يتم استلام إشعار التحريم من الإدخال الخارجي، قم بتحرير “Emergency Stop”.

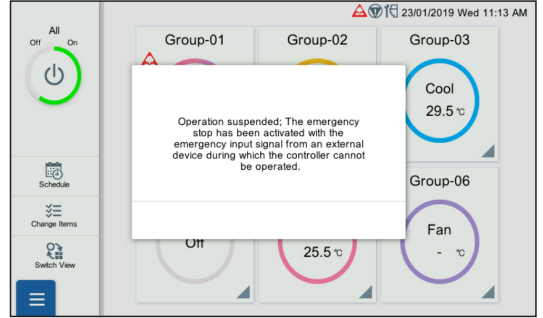


2-2-5. عندما يتم استقبال إشارة من نظام VRF

• عندما يتم استقبال إشارة من نظام VRF، يتم عرض الرسالة التالية في واجهة الشاشة.

“Operation suspended; An external signal for emergency stop has been detected from the another VRF device during which the central controller cannot be operated.”

• عندما يتم استلام إشعار التحريم من نظام VRF، قم بتحرير “Emergency Stop”.

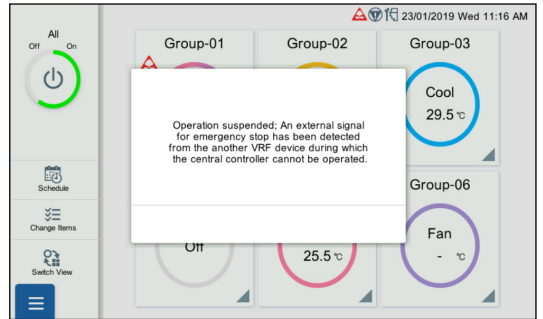


3-5. رمز الخطأ

للحصول على التفاصيل أو الخطأ الخاص بالوحدة الداخلية أو الوحدة الخارجية عند التحقق من محتويات الخطأ، راجع رموز الخطأ في كل دليل تثبيت.

رمز الخطأ	المحتويات
161	خطأ في توصيل الاتصالات الخاصة في PCB
164	خطأ في اتصال شبكة الجهاز الطرفي
C21	خطأ بالاتصالات الخاصة في PCB

اسم الموديل		UTY-DCGGZ3 ،UTY-DCGYZ3
فولتية مصدر التيار	فولت	∅ 1 تيار متردد 100 - 240
تردد مصدر التيار	هيرتز	60 / 50
استهلاك التيار	وات	7
شاشة العرض	شاشة TFT LCD ملونة، 7.0 بوصة WVGA	
واجهة خارجية	خط البث	
	إدخال خارجي	
	إخراج خارجي	
	شبكة محلية سلكية (100BASE-TX)	
نطاق درجة الحرارة المستخدمة	° م (°ف)	من 0 إلى 40 (32 إلى 104)
نطاق الرطوبة المستخدم	%	من 0 إلى 85 (بدون تكثيف)
نطاق درجة حرارة التخزين	° م (°ف)	من -20 إلى 70 (-4 إلى 158)
نطاق رطوبة التخزين	%	من 0 إلى 85 (بدون تكثيف)
الأبعاد (الارتفاع×العرض×العمق)	مم (بوصة)	37.9×216.2×134.6 (1-1/2×8-1/2×5-5/16)
الوزن	جرام (أونصة)	800 (28.2)

* يتم تصنيع لوحة الكريستال السائل باستخدام تقنية عالية الدقة، ولكن قد يكون هناك 0.01% أو أقل من البكسلات المختلطة أو البكسلات المضاءة باستمرار. لا تعد هذه مشكلة.

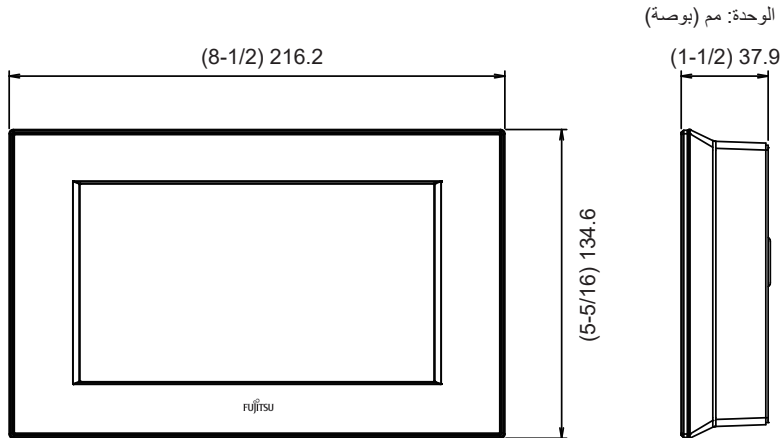

FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan